


AIR CONDITIONER

Wired Controller Manual

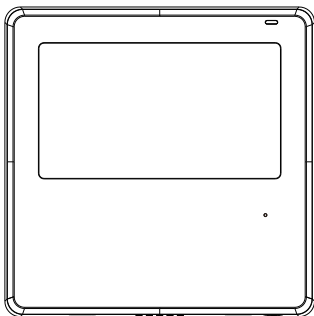

EN - IT - ES - FR

This manual gives detailed description of the precautions that should be brought to your attention during operation.

In order to ensure correct service of the wired controller please read this manual carefully before using the unit.

For convenience of future reference, keep this manual after reading it.

All the pictures in this manual are for explanation purpose only. There may be slightly different from the wired controller you purchased (depend on model). The actual shape shall prevail.

Table of Contents

1. Safety precaution	1
2. Installation accessory	4
3. Installation method	6
4. Specification	13
5. Feature and function of the wired controller..	14
6. Name on the LCD of the wired controller.....	15
7. Name of button on the wired controller	16
8. Preparatory operation	17
9. Operation	18
10. Timer functions	30
11. Weekly Timer 1	33
12. Weekly Timer 2.....	39
13. Fault alarm handing	46
14. Technical indication and requirement	46
15. Queries and settings	47
16. Wireless control connection	53

1. Safety precaution

WARNING

- Please entrust the distributor or professionals to install the unit.
- Installation by other persons may lead to imperfect installation, electric shock or fire.
- Adhere to this installation manual.
- Improper installation may lead to electric shock or fire.
- Reinstallation must be performed by professionals.

Do not uninstall the unit randomly. Random uninstalling may lead to abnormal operation, heating or fire of the air condition.

NOTE

- Do not install the unit in a place vulnerable to leakage of flammable gases. Once flammable gases are leaked and left around the wired controller, fire may occur.
- Do not operate with wet hands or let water enter the wired controller. Otherwise, electric shock may occur.

- The wiring should adapt to the wired controller current. Otherwise, electric leakage or heating may occur and result in fire.

NOTE

The specified cables shall be applied in the wiring. No external force may be applied to the terminal. Otherwise, wire cut and heating may occur and result in fire.

WARNING

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision (European Union countries).

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

 **WARNING**

- If connecting power to fixed wiring, an all-pole disconnection device which has at least 3mm clearances in all poles, and have a leakage current that may exceed 10mA, the residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA, and disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.

2. Installation accessory

Select the installation location

Don't install at the place where cover with heavy oil, vapor or sulfureted gas, otherwise, this product would be deformed that would lead to system malfunction.

Preparation before installation

1. Please confirm that all the following parts you have been supply.

No.	Name	Qty.	Remarks
1	Wired controller	1	_____
2	Installation and owner's manual	1	_____
3	Screws	3	M3.9*25 (For Mounting on the Wall)
4	Wall plugs	3	For Mounting on the Wall
5	Screws	2	M4*25 (For Mounting on switch box)
6	Plastic screw bars	2	For fixing on switch box
7	The connective wires group	1	Optional
8	Screw	1	M4*8(For Mounting the connective wire group)

2. Prepare the following assemblies on the site.


Name	Qty. (embedded into wall)	Specification (only for reference)	Remarks
Wiring Tube (Insulating Sleeve and Tightening Screw)	1	_____	_____

Precaution of installing the wired controller

1. This manual provides the installation method of wired controller. Please refer to the wiring diagram of this installation manual to connect the wired controller with indoor unit.
2. The wired controller works in low voltage loop circuit. Forbid to directly contact the cable of high voltage above, like 115V, 220V, 380V, and don't wire this kind of wire in the said loop; wiring clearance between configured tubes should be at the range of 300~500mm or above.
3. The Shielded wire of the wired controller must be grounded firmly.


3. Installation method

1. Wired controller structural dimensions

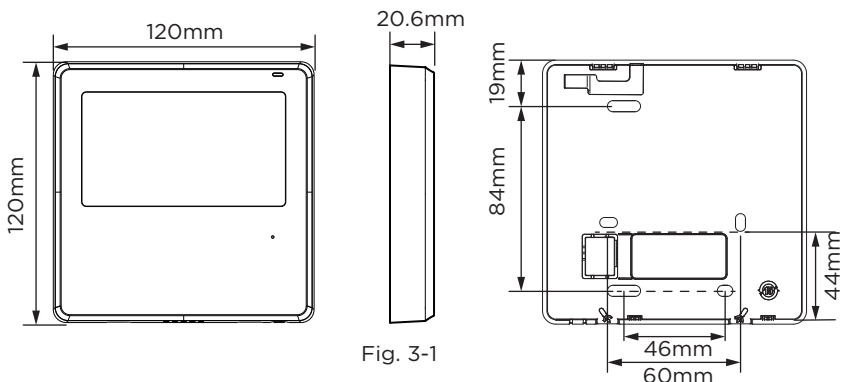

2. Remove the upper part of wired controller

- Insert a slot screwdriver into the slots in the lower part of the wired controller (2 places), and remove the upper part of the wired controller. (Fig. 3-2)

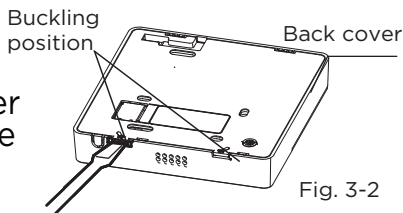

NOTE


Do not pry up and down, you can only rotate the screwdriver.

NOTE


The PCB is mounted in the upper part of the wired controller. Be careful not to damage the board with the slot screwdriver.

3. Fasten the back plate of the wired controller

- For exposed mounting, fasten the back plate on the wall with the 3 screws (ST3.9*25) and plugs. (Fig.3-3)

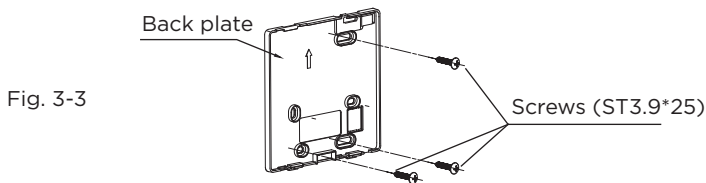


- Use two M4*25 screws to install the back cover on the 86 switch box, and use one ST3.9*25 screw to fix to the wall.

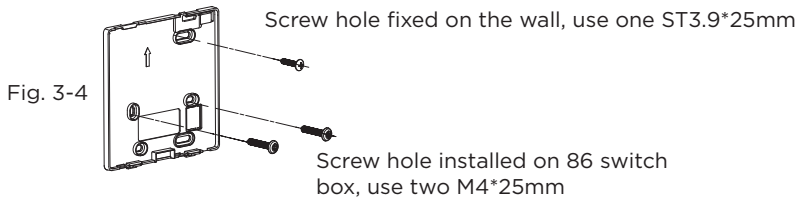

NOTE



Put on a flat surface. Be careful not to distort the back plate of the wired controller by overtightening the mounting screws.

4. Wire with the indoor unit

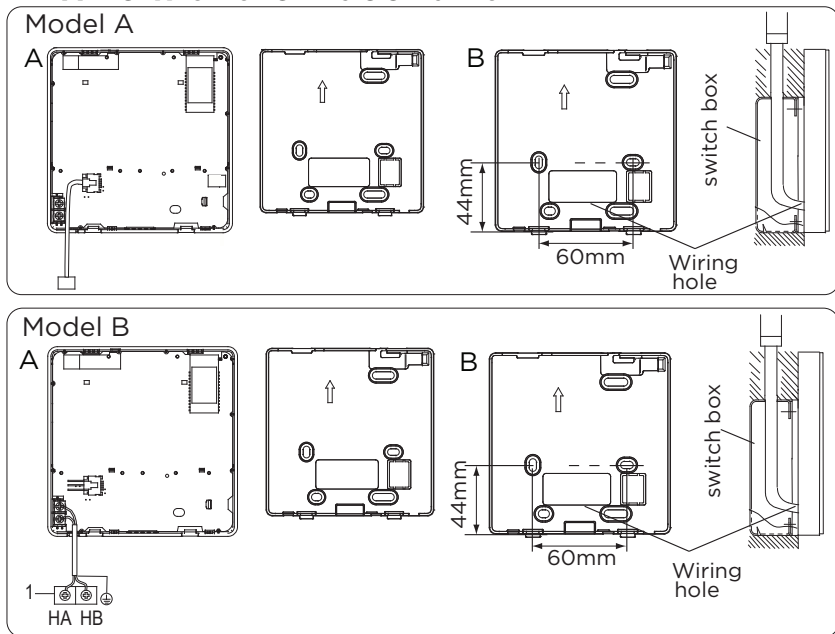

Model A

Connect the wire from the mainboard of the indoor unit to a connecting cable. Then connect the other side of the connecting cable to the wired controller.

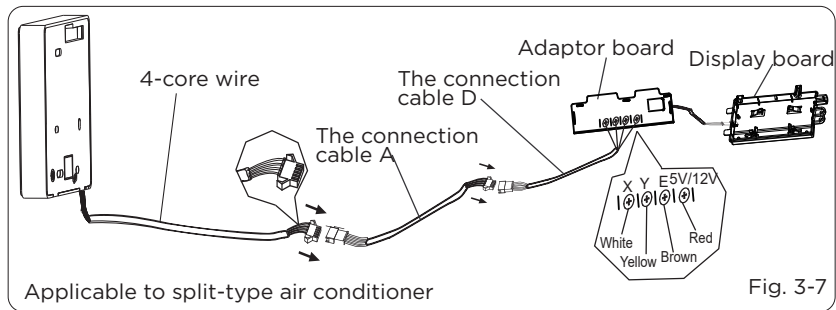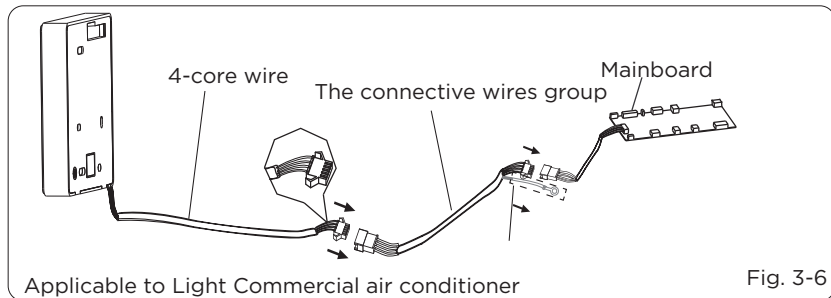

Model B

1 Indoor unit

Notch the part for the wiring to pass through with nippers, etc.

Connect the terminals on the wired controller (HA, HB), and the terminals of the indoor unit (HA, HB). (HA and HB do not have polarity.)

● NOTE

- DO NOT allow water to enter the wired control. Use the trap and putty to seal the wires.
- Connecting wires must be fixed reliably and cannot be pulled.

For some units, the wired controller connects to the unit HA and HB ports through the HA and HB ports.

There is no polarity between HA and HB. See Fig. 3-8

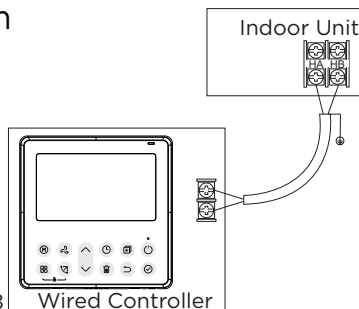


Fig. 3-8

The main/secondary wired controller can be used to enable two wired controllers to control one unit, and the wired controllers connect to the unit HA and HB ports through the HA and HB port on the controller. There is no polarity between HA and HB. See Fig. 3-9

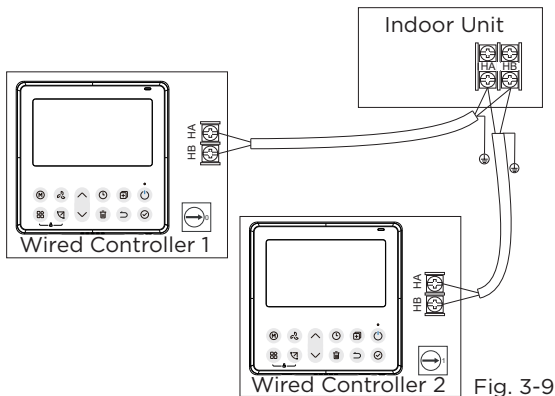


Fig. 3-9

NOTE

Wired controller with Wireless function does not have this function.

For some units, one wired controller can support multiple units (a maximum of 16 units). In this case, the wired controller and unit need to be connected to the HA and HB ports at the same time. In group control, there will be no error displayed on the wired controller. See Fig. 3-10


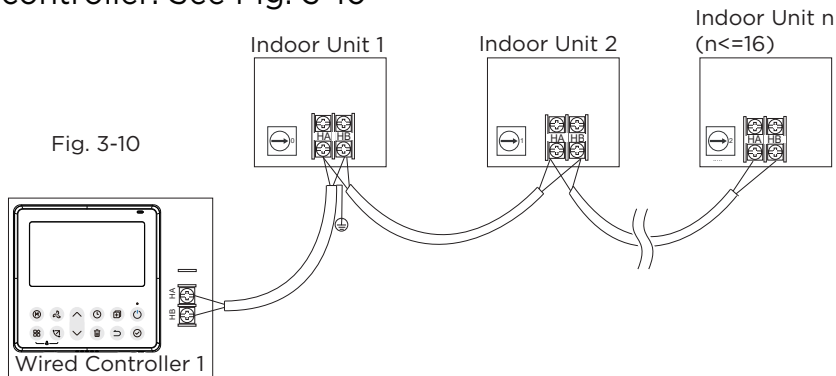


Fig. 3-11

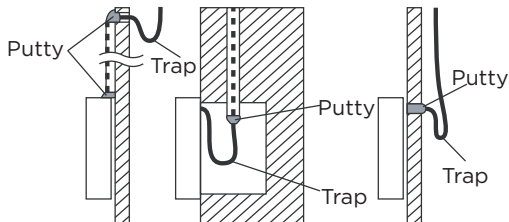

6. Reattach the upper part of the wired controller

- After adjusting the upper case and then buckle the upper case; avoid clamping the wiring during installation. (Fig. 3-12)

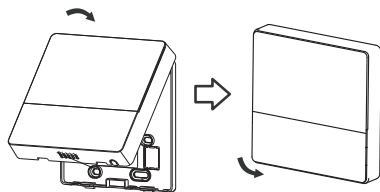


Fig. 3-12

All the pictures in this manual are for explanation purpose only. Your wired controller may be slightly different. The actual shape shall prevail.

4. Specification

Input voltage	12V
Ambient temperature	0°C~45°C(32°F~113°F)
Ambient humidity	RH40%-RH90%


Wiring specifications

Wiring type	Size	Total length
Shielded vinyl cord or cable 485 communication	0.5-1.25mm ²	≤30m
Shielded vinyl cord or cable HA HB communication	0.5-1.25mm ²	≤20m

NOTE

Suggested to use the connective wire of 6 meters length.

5. Feature and function of the wired controller

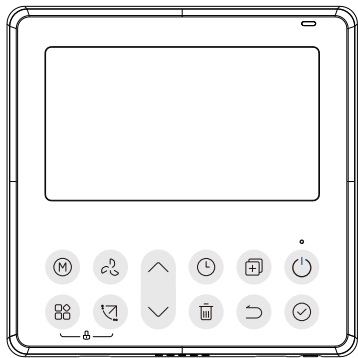


Feature:

- LCD display.
- Malfunction code display: it can display the error code, helpful for service.
- 4-way wire layout design, no raised part at backside, more convenient to place the wires and install the device.
- Room temperature display.
- Weekly Timer.


Function:

- Mode: Choose Auto-Cool-Dry-Heat-Fan
- Fan speed: Auto/Low/Med/High speed
- Swing (on some models)
- Timer ON/OFF
- Temp setting
- Weekly timer
- Follow me
- Turbo
- 24-hour System
- 12-hour System
- Auto-restart
- Individual louver control (on some models)
- Automatic airflow test
- Rotation & Back-up
- Dual Control
- Group Control
- Child Lock
- LCD display
- Clock

6. Name on the LCD of the wired controller

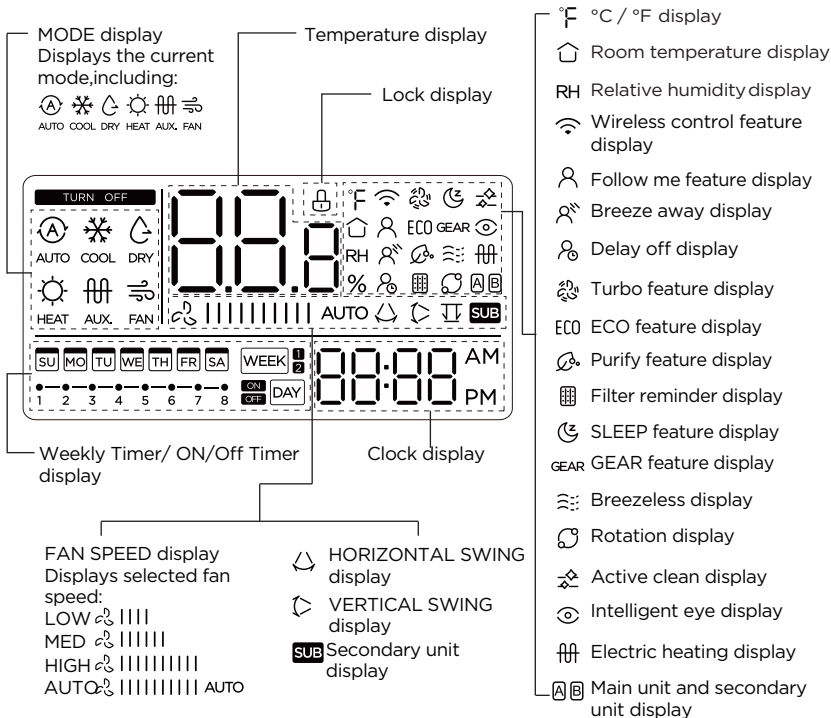

7. Name of button on the wired controller

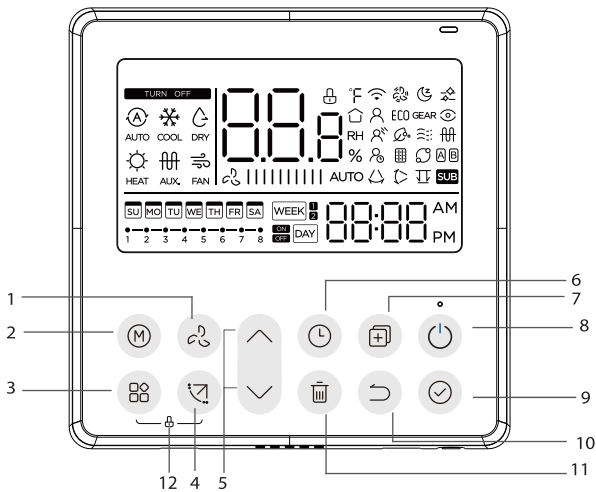

1 FAN SPEED button

2 MODE button

3 FUNC. button

4 SWING button

5 ADJUST button

6 TIMER button

7 COPY button

8 POWER button

9 CONFIRM button


10 BACK button

11 DAY OFF/DELAY button

12 CHILD LOCK button


8. Preparatory operation


Set the current day and time

1  Press the Timer button for 2 seconds or more. The timer display will flash.


2  Press the button “ ^ ” or “ v ” to set the date. The selected date will flash.




3  The date setting is finished and the time setting is prepared after pressing Timer button or CONFIRM button or there is no pressing button in 10 seconds.

4  Press the button “ ^ ” or “ v ” to set the current time. Press repeatedly to adjust the current time in 1-minute increments.



 Press and hold to adjust the current time continuous.



ex. Monday 11:20

5  The setting is done after pressing CONFIRM button or there is no pressing button in 10 seconds.

6



Time scale selection

Press the buttons “” and “” for 2 seconds will alternate the clock time display between the 12h & 24h scale.

9. Operation

To start/stop operation



Press the Power button.

8 degree heating function



When the heating mode is 10°C (50°F)/16°C (60°F)/17°C (62°F) /20°C (68°F) , press the down button twice within 1 second to turn on the 8°C heating function, and press the Power, Mode, adjust, Fan speed and and Timer button to cancel the 8°C heating function.

NOTE

For some models, the 8°C heating function can only be set by remote control, you cannot choose this function by wired controller.


To set the operation mode



Operation mode setting (Heat mode is invalid for cool only type unit).

Press this button to select the operation mode:



If the indoor unit has Electric heating (Emergent heating) feature, press this button to select the operation mode:




- When the mode is selected as emergency heating (or electric heat) mode,  is displayed, the fan speed is Auto. The Sleep, 8-degree heating, Turbo, and Rotation functions are not available in emergency heating mode.
- When the mode is selected as heat & electric heating mode,  is displayed, and the Turbo and Rotation functions are disable.

NOTE



1. The specific available mode depends on the unit. If the unit does not have a particular mode, it cannot be activated.
2. In emergency heat (or electric heat) mode or heat & emergency heat (or electric heat) mode, if the unit supports adjusting the fan speed, the fan speed level can be adjusted.

Room temperature setting

 — Lower Press the button “  ” or “  ” to set the room temperature.

 — Raise Indoor Setting Temperature Range :
10°C/16°C/17°C~30°C
(50°F/60°F/62°F~86°F) or 20°C~28°C
(68°F~82°F). (Model dependent)




°C & °F scale selection (on some models)
Press the buttons “  ” and “  ” for 3 seconds will alternate the temperature display between the °C & °F scale.


Fan speed setting




Press the Fan speed button to set the fan speed. (This button is unavailable under Auto or Dry mode)





When stepless speed regulation is supported, press the fan speed key to cycle through:




Press the buttons “M” and “” together for 3 seconds to turn on or turn off the keypad tone.

Child lock function



Press the buttons “” and “” for 3 seconds to activate the child lock function and lock all buttons on the wired controller. You can't press the button to operate and receive the remote control signal after the child lock is activate.


Press these two buttons again for 3 seconds to deactivate the child lock function.

When the child lock function is activated, the “” mark appears.


Swing function (For the units with horizontal & vertical swing features only)

1 Up-Down swing



Press the SWING button to start up-down swing function. The “” mark appears. Press it again to stop.


2 Left-Right swing

Press the Swing button for 2 seconds to start Left-Right swing function. The “” mark appears. Press it for 2 seconds again to stop.

Swing function (For the units without vertical swing function)








• Use Swing button to adjust the Up-down airflow direction and start the auto swing function.

1. Each time you press this button, the louver swings an angle of 6 degrees. Press this button until the desired direction reaches.
2. If press and hold the button for 2 seconds, the auto swing is activated. The “” mark appears. Press it again to stop. (some units)

- For the units with four Up-Down louvers, it can be operated individually.



1. Press the Swing button to activate the Up-Down adjusting louver function. The “” mark will flash. (Not applicable to all the models)
2. Pressing the button “” or “” can select the movement of four louvers. Each time you push the button, the louver will be selected in a sequence as: ( means the four louvers move at the same time.)



3. And then use Swing button to adjust the Up-Down airflow direction of the selected louver.



Press the FUNC. button to scroll through operation functions as followings:




[*]: Model dependent. If the indoor unit has no this function, it will not display.



The select function icon will flash, then press the Confirm button to confirm the setting.


Turbo function (on some models)



Under COOL/HEAT mode, press the FUNC. button to activate the turbo function. Press the button again to deactivate the turbo function. When the turbo function is activated, the “” mark appears.

PTC function (on some models)




In heating operation, for the units with electric heating feature, press this button to activate electric heating function. When the PTC function is activated, the “” mark appears.


NOTE


The electric auxiliary heating function of the AHU model is switched by the MODE button, and the FUNC. button is a turbo function.

Follow me function indicator

Press the FUNC. button to select whether the room temperature is detected at the indoor unit or the wired controller.

When the follow me function  indicator appears, the room temperature is detected by the wired controller.



Press the func. button and select the “  ” icon. At this point, the icon will flash. Press the confirm button to turn the follow me function on or off.

Intelligent eye display

1. This function is valid in auto mode, cool mode, heat mode.
2. When the indoor unit sending wired controller has the smart eye function, press the function key to select the smart eye icon, press the OK key to turn on the smart eye, and light up the smart eye icon at the same time; when the smart eye is turned off, the smart eye icon goes out.
3. Shutdown, switch mode, turn on self-cleaning, turn on 8-degree heating function will automatically cancel the smart eye function.

Filter reset function

After the indoor unit sends the wired controller filter usage time, the filter cleaning prompt icon lights up, press the function key to select the filter cleaning prompt icon, and press the OK key to reset the filter

screen time. The filter cleaning reminder icon goes out.

Humidity setting function

1. When the indoor unit sending wired controller has dual control function of temperature and humidity, in dehumidification mode, press the function key to select the RH icon, press the confirm key to enter the humidity control mode, the RH icon flashes, press the up and down keys to adjust the humidity, the setting range is OFF->35%~85%, adjusted with 5% humidity. Exit humidity adjustment state after 5 seconds of inactivity.
2. After entering the humidity control mode, press the up and down keys to adjust the set temperature and display the set temperature for 5 seconds, and then restore the set humidity display.
3. After switching the mode, exit the humidity control mode.

GEAR function

1. When the indoor unit sending wired controller has the GEAR function, in the boot cooling mode, press the function key to select the GEAR icon, press the confirm key to enter the GEAR control mode, and first display the current GEAR status.

50%→75%→OFF can be switched by the up and down keys within 5 seconds. After 5 seconds, the set temperature will be displayed, press the up and down keys to adjust the set temperature.

Turn off, switch to mode or turn on sleep, ECO, strong, self-cleaning functions to cancel the GEAR function.

Rotation & Back-up indication

When there are two units, press the button to select the rotating function, and press “Confirm” to turn on or off the rotating function.

1. Press “Confirm” to set the rotating time, then press the button “ ^ ” or “ ∨ ” to set time. Setting time Range: 1-99h, the default time is 10 hours.
2. Set high temperature co-open temperature. The available temperature range of low-temperature co-open is 5°C~15°C. When it shows “ -- ”, it means the low-temperature co-open temperature function is turned off. When the ambient temperature is 26~32 degrees, and the setting high-temperature co-open temperature is valid, when the temperature sensor of the wired controller detects that the indoor temperature is greater than or equal to the setting high-temperature co-open temperature, both air conditioners will operate in COOL mode until the indoor temperature detected by the wired controller

is less than the setting high-temperature co-open temperature minus 2°C. At this point, one unit will continue to operate according to the set temperature and mode, while the other unit will be turned off.

NOTE

When both units are running in COOL mode, the indoor unit's set temperature will be fixed at 24°C.

3. Set the low-temperature co-open temperature. The available temperature range of low-temperature co-open is 5°C-15°C. When it shows "--", it means the low-temperature co-open temperature function is turned off. When the ambient temperature is 5°C-15°C, and the setting low-temperature co-open temperature is valid, when the temperature sensor of the wired controller detects that the indoor temperature is less than or equal to the setting low-temperature co-open temperature, both air conditioners will operate in HEAT mode until the indoor temperature detected by the wired controller is 2°C higher than the setting low-temperature co-open temperature. At this point, one unit will continue to operate according to the set temperature and mode, while the other unit will be turned off.

NOTE

When both units are operating in HEAT mode, the indoor unit's set temperature will be fixed at 24°C.

4. Set which machine will run first. Select A or B.
5. After this function is turned on, as long as the air conditioner is running at the setting hour, it will automatically turn on another air conditioner and turn off the current air conditioner. Press the POWER button to switch to another one immediately. A or B icons flicker to indicate the corresponding air conditioning failure. Automatically switch to another machine when running time is reached or machine failure occurs.

Operation of the outdoor unit mute function switch:

Press and hold the fan speed button for 3 seconds, "ON" will be displayed for 3 seconds to turn it on; press the fan speed button again for 3 seconds, "OF" will be displayed for 3 seconds to turn it off. When the outdoor unit mute function is activated, ECO and GEAR will be disabled.

NOTE

This function can only be used if both the outdoor and indoor units have mute functions and the indoor unit supports controlling the outdoor unit mute function via the wired controller.

10. Timer functions

WEEK

WEEKLY timer

Use this timer function to set operating times for each day of the week.

ON

DAY

On timer

Use this timer function to start air conditioner operation. The timer operates and air conditioner operation starts after the time has passed.

OFF

DAY

Off timer

Use this timer function to stop air conditioner operation. The timer operates and air conditioner operation stops after the time has passed.

ON
OFF

DAY

On and Off timer


Use this timer function to start and stop air conditioner operation. The timer operates and air conditioner operation starts and stops after the time has passed.

NOTE

You can set “day off” to automatically start with the most recent timer settings each time the device is powered on by configuring dy:1 and dy:2 in engineering mode. For more details, refer to the description of the engineering mode settings.

To set the On or Off TIMER


- 1  When “day on” or “day off” is selected, the [ON] or [OFF] icon will flash, and the temperature display area will also flash.




- 2 



 
ex. Off timer set of 7.5h


Use the “ ∨ ” or “ ^ ” keys to select the timer duration, in 0.5-hour increments.


- 3  Press the confirm key to activate the timer and complete the setting.


Set “ day on off ”:

-  When “ day on off ” is selected, the [**ON**] icon will flash, and the [**OFF**] icon will light up.

-  Use the “ ∨ ” or “ ^ ” keys to select the “ on ” timer duration, in 0.5 hour increments.

-  Press the confirm key to activate the “on” timer duration; at this point, the [**ON**] icon will light up, and the [**OFF**] icon will flash.

-  Use the “ ∨ ” or “ ^ ” keys to select the “off ” timer duration, in 0.5-hour increments.

-  Press the confirm key to activate the “ off ” timer duration and complete the setting.

NOTE

The secondary wired controller cannot set the timer.

11. Weekly Timer 1

1 Weekly timer setting



Press the Timer button to select the **WEEK** and then press the CONFIRM button to confirm.

2 Day of the week setting



Press the button “ ^ ” or “ v ” to select the day of the week and then press the CONFIRM button to confirm the setting.



3 ON timer setting of timer setting 1



Press the button “ ^ ” or “ v ” to set the time of On timer and then press the CONFIRM button to confirm the setting.



ex. Tuesday time scale 1

Up to 4 timer settings can be saved for each day of the week. It is convenient if the WEEKLY TIMER is set according to the user's life style.

4 Off timer setting of timer setting 1



Press the button “ ^ ” or “ ∨ ” to set the time of Off timer and then press the CONFIRM button to confirm the setting.



ex. Tuesday time scale 1

- 5 Different timer settings can be set by repeating step 3 to 4.
- 6 Other days in one week can be set by repeating step 2 to 5.

NOTE


The weekly timer setting can be returned to the previous step by pressing Back button. The time of timer setting can be deleted by pressing Day off button. The current setting will be restored and withdrawn the weekly timer setting automatically when there is no operation for 30 seconds.

WEEKLY timer operation

To activate WEEKLY TIMER operation



Press the Timer button while **WEEK** is displayed on the LCD.



ex.

To deactivate WEEKLY TIMER operation




Press the Timer button while **WEEK** is disappear from the LCD.

To turn off the air conditioner during the WEEKLY TIMER



1. If press the Power button once and quickly, the air conditioner will turn off temporarily. And the air conditioner will turn on automatically until the time of On timer.



ex. If press the POWER button once and quickly at 10:00, the air conditioner will turn on at 14:00.


2. When press the Power button for 2 seconds, the air conditioner will turn off completely, at the same time cancel the timing function.

To set the DAY OFF (for a holiday)

-  During the weekly timer, press the Confirm button.
-  Press the button “ \wedge ” or “ \vee ” to select the day in this week .
-  Press the Day off button to set the DAY OFF.

ex. The DAY OFF is set for Wednesday



- The DAY OFF can be set for other days by repeating the steps 2 and 3.
-  Press the Back button to back to the weekly timer.

To cancel: Follow the same procedures as those for setup.



NOTE

The DAY OFF setting is cancelled automatically after the set day has passed.

DELAY function



During the weekly timer, press the FUNC. button, select the delay function and press the Confirm button, display “0h” “1h” “2h” and wait 3 seconds to confirm. When the delay function is activated, the “⌘” mark appears. The delay function can only be enabled in Weekly Timer 1 and Weekly Timer 2.




ex. If press select “2h” at 18:05, the air conditioner will delay to turn off at 20:05.

Copy out the setting in one day into the other day.

A reservation made once can be copied to another day of the week. The whole reservation of the selected day of the week will be copied. The effective use of the copy mode ensures ease of making reservations.



During the weekly timer, press the Confirm button.



Press the button “^” or “v” to select the day to copy from.



Press the Copy button, the letter “CY” will be shown on the LCD.




Press the button “ ^ ” or “ v ” to select the day to copy to.



Press the Copy button to confirm.

The  mark flashes quickly

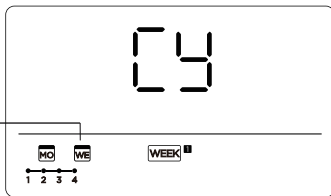

ex. Copy the setting of Monday to Wednesday

6 Other days can be copied by repeating step 4 and 5.



Press the Confirm button to confirm the settings.




Press the Back button to back to the weekly timer.

12. Weekly Timer 2


1 Weekly timer setting



Press Timer to select the **WEEK**  and press Confirm.

2 Day of the week setting





Press “” or “” to select the day of the week and then press CONFIRM.




3 ON timer setting of timer setting 1




Press “” or “” to select the setting time. The setting time, mode, temperature and fan speed appear on the LCD. Press CONFIRM to enter the setting time process.

IMPORTANT: Up to 8 scheduled events can be set on one day. Various events can be scheduled in either **MODE**, **TEMPERATURE** and **FAN** speeds.

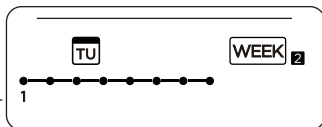


ex. Tuesday time scale 1

4 Time setting




Press “ ^ ” or “ v ” to set the time, then press CONFIRM.


5 Operation mode setting



Press “ ^ ” or “ v ” to set the operation mode then press CONFIRM.



6 Room temperature setting




Press “ ^ ” or “ v ” to set the room temperature, then press CONFIRM.


NOTE

This setting is unavailable in the FAN or OFF modes.

7 Fan speed setting



Press “ ^ ” or “ v ” to set the fan speed then press CONFIRM.



NOTE

This setting is unavailable in the AUTO, DRY or OFF modes.

- 8 Different scheduled events can be set by repeating steps 3 through 7.
- 9 Additional days, in a one week period, can be set by repeating steps 3 through 8.


NOTE

The weekly timer setting can be returned to the previous step by pressing BACK. The current setting is restored. The controller will not save the weekly timer settings if there is no operation within 30 seconds.

WEEKLY timer operation

To start

Press Timer to select the **WEEK** , and then the timer starts automatically.

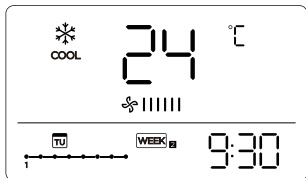

ex.

To cancel



Press the Power buttons for 2 seconds to cancel the timer mode.






The timer mode can also be canceled by changing the timer mode using Timer.

To set the DAY OFF (for a holiday)



After setting the weekly timer, press CONFIRM.



Press “” or “” to select the day of the week.

3



Press DAY OFF to create an off day.



ex.The DAY OFF is set for Wednesday

4 Set the DAY OFF for other days by repeating the steps 2 and 3.

5



Press BACK to revert to the weekly timer.

To cancel, follow the same procedures used for setup.

NOTE

The DAY OFF setting is cancelled automatically after the set day has passed.


Copy out the setting in one day into the other day.


A scheduled event, made once, can be copied to another day of the week. The scheduled events of the selected day of the week will be copied. The effective use of the copy mode ensures the ease of reservation making.


1



In the weekly timer, press CONFIRM.

2  Press “ ^ ” or “ ∨ ” to select the day to copy from.


3  Press COPY, the letters CY appear on the LCD.

4  Press “ ^ ” or “ ∨ ” to select the day to copy to.


5  Press COPY to confirm.


The  mark flashes quickly

ex. Copy the setting of Monday to Wednesday

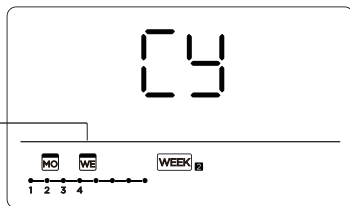






6 Other days can be copied by repeating steps 4 and 5.



7  Press CONFIRM to confirm the settings.

8  Press BACK to revert to the weekly timer.

Delete the time scale in one day.

-  During the weekly timer setting, press CONFIRM.
-   Press “ ^ ” or “ v ” to select the day of the week and then press CONFIRM.
-  

Press “ ^ ” or “ v ” to select the setting time want to delete. The setting time, mode, temperature and fan speed appear on the LCD. The setting time, mode, temperature and fan speed can be deleted by pressing the DEL (day off).

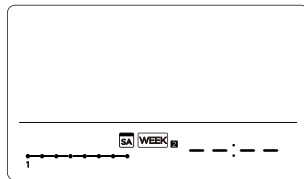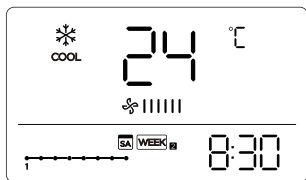

ex. Delete the time scale 1 on Saturday

13. Fault alarm handing

If the system does not properly operate except the above mentioned cases or the above mentioned malfunctions is evident, investigate the system according to the following procedures.

MALFUNCTION & PROTECTION DEFINE	DISPLAY DIGITAL TUBE
Error of communication between wired controller and indoor unit	E463

The error displayed on the wired controller are different from those on the unit. If error code appears, please check the “ Owner’s And Installation Manual ” and“ SERVICE Manual ”.

14. Technical indication and requirement

EMC and EMI comply with the CE certification requirements.


15. Queries and settings



When the air conditioning unit is ON or OFF machine, Long press “ COPY ” for 3 seconds, first display P:00, if connected to an indoor unit, display P:00, if connected to multiple indoor units, press “ ^ ” or “ v ” to display P:01, P:02, and then press “ Confirm ” to enter the query indoor unit Tn (T1~T4) temperature and fan fault (CF), press “ ^ ” or “ v ” to select.



Not operating keys 15 seconds or press “ Back ” or press “ ON/OFF ” drop out of query and setting.




When the air conditioning unit is off, into the query function of temperature, press “ ^ ” or “ v ” to select SP, press “ Confirm ” to adjust the static pressure value.



When the air conditioning unit is off, into the query function of temperature, press “ ^ ” or “ v ” to select AF, press “ Confirm ” into test mode and flash “ ON ”, press “ Back ” or press “ ON/OFF ” or press “ Confirm ” drop out of test mode.

In AF mode, 3~6 minutes test completion automatically exits. When it exits, it should no display “ ON ”, if the test process, press “ Back ” or press “ ON/OFF ” or press “ Confirm ”, the test exits will be interrupted.

Follow me function temperature compensation




When the air conditioning unit is off, into the query function of temperature, press “ ^ ” or “ v ” to select tF.

The compensation temperature Range: -5°C~5°C.

tF

Press “ Confirm ” into setting state, press “ ^ ” or “ v ” to select the temperature, then press “ Confirm ” to complete it.

tF: compensation temperature



When the air conditioning unit is off, into the query function of temperature, press “ ^ ” or “ v ” to select tyPE.

Press “ Confirm ” into setting state, press “ ^ ” or “ v ” to select the type, then press “ Confirm ” to complete it.

tyPE

CH:
 AUTO COOL DRY HEAT FAN

HH:
 HEAT FAN

CC:
 COOL DRY FAN

NA:
 COOL DRY HEAT FAN

Set the highest and lowest temperature values



When the air conditioning unit is off, into the query function of temperature, press “ ^ ” or “ v ” to select tHI or tLo.

Press “Confirm” into setting state, press “ ^ ” or “ v ” to select the temperature, then press “ Confirm ” to complete it.

The highest setting temperature range: 25°C~30°C.

The lowest setting temperature range: 16°C~24°C.

tHI

tHI : Highest value setting function.

tLo

tLo : Minimum value setting function.

Remote control function selection of wired controller



When the air conditioning unit is off, into the query function of temperature, press “ ^ ” or “ v ” to select rEC. ON or OF will be displayed in the temperature area to indicate whether it is valid or invalid.

rEC

When the selection is invalid, the wired controller does not process any remote control signals. Press “ Confirm ” into setting state, press “ ^ ” or “ v ” to select, then press “Confirm” to complete it.

Two - line controller address selection



When the air conditioning unit is off, into the query function of temperature, press “ ^ ” or “ v ” to select Adr, the temperature zone will display -- or A, B. Where -- refers to the code setting of the wired controller. Press “ Confirm ” into setting state, press “ ^ ” or “ v ” to select, then press “ Confirm ” to complete it.

Adr -- : The code setting  of the wired controller shall prevail.

Adr : The wired controller address setting.

Restore factory Settings



When the air conditioning unit is off, into the query function of temperature, press “ ^ ” or “ v ” to select INIt, the temperature zone displayed --. Press “ Confirm ” into setting state, press “ ^ ” or “ v ” to select to “ON”, then press “ Confirm ” to complete it.

INIt INIt : Restore factory Settings.

After the wired controller resumes the factory parameter setting, the rotating parameter setting is restored to 10 hours (the highest and lowest temperature are not set); The compensation of body temperature is uncompensated; COOL and HEAT/single COOL mode is restored to COOL and HEAT model;

Restore the temperature range to the factory setting. Remote receiving function is restored to be effective; The address of the two-control first-line controller is restored to the code switch.

Set Day Off to Automatically Start on Power On:

1. Use the up or down key to select dy:1, displaying the current setting value.
2. Press the confirm key to enter the option for enabling the Day Off auto-start function. The setting value will start flashing.
3. Use the up or down key to change the setting value. A value of 1 enables the function, while a value of 0 disables it.
4. Press the confirm key to apply the setting. This will take you to the maximum timer setting option for Day Off, dy:2, displaying the current setting value. The value represents the timer duration in hours, with increments of 0.5 hours.

5. Use the up or down key to change the setting value.
6. Press the confirm key to apply the setting and complete the configuration.

NOTE

Once the Day Off auto-start function is enabled, the device will automatically start the Day Off function with the last set timer duration each time it is powered on.

Set Up Network Time Synchronization:

1. Use the up or down key to select NTP and display the current setting.
2. Press the confirm key to enter the function setting.
3. Use the up or down key to choose the setting value, where 0 means turning off the network time synchronization function and 1 means turning it on.
4. Press confirm to apply the setting and complete the setup.

16. Wireless control connection

NOTE

Applicable to the unit with wireless control function only.

1 Specification

This device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

(European Union products only)

- Wireless Module Model:
EU-SK107, US-SK107, EU-SK110, US-SK110
- Antenna Type: Printed PCB Antenna
- Wireless: 2400 - 2483.5MHz, TX Power: < 20dBm
- Operation Temperature: 0°C~45°C/32°F~113°F
- Operation Humidity: 10%~85%
- Power Input: DC 5V/500mA
- BLE: 2402 - 2480MHz, TX Power: < 10dBm

2 Precautions

• App Compatibility:

- The app is available for both iOS and Android, however older versions may no longer be compatible. Please keep the app updated with the latest version. Midea makes no guarantee of compatibility and is not responsible for issues arising as a consequence thereof.
- The app is subject to updates without prior notice for product function improvement.

• Wireless Security:

- The Smart Kit supports the following security protocols: WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3-SAE
- It may be used with or without encryption although encryption is strongly recommended.

• Connectivity:

- Network issues may occasionally cause timeouts. The unit display and the app may become unsynchronized but this will resolve itself when the network is restored.
- Should the network remain unavailable, it might be necessary to run the configuration process again.
- Change in the wireless network will require reconfiguration of the device.

- **Configuration:**

- The actual network configuration process may vary slightly from the manual.
- Please check the service website for more information.

- **Restore to factory settings:**

- When the user deletes the device on the APP, the module automatically restores to the factory settings.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the smart kit and your body.

3 Use Your Appliance with the NetHome Plus App

- △ Ensure that your mobile phone is connected to the home wireless network, the 2.4GHz band wireless signal is enabled on your wireless router and you know the network password.
- △ Turn on Bluetooth on your phone and the device must also be powered up.

1 Download NetHome Plus App

CAUTION

The following QR code is only available for downloading APP.
It is totally different with the QR code packed with unit.

Android Phone users:

Scan Android QR code or go to google play, search “Nethome Plus” App and download it.

IOS users:

Scan IOS QR code or go to APP Store, search “Nethome Plus” app and download it.





Android




IOS

How to enter AP distribution network

Press the FUNC. button until the  icon is selected and then press the CONFIRM button. AP mode is activated if the  icon is blinked.

2 Register or Login account

Open the App and create a user account, if you already have one, just log in.

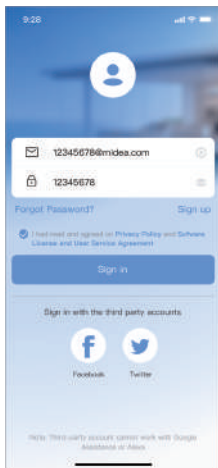


3 Add your appliance

Tap the “ + ” icon to add home appliance to your NetHome Plus account.




4 Choose your device type

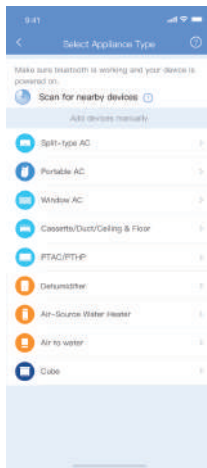

5 Connected to the network

Follow the instructions in the app to set up the Wireless connection. If the network connection fails, please refer to the App tips for operation. The actual UI design may look different from examples due to app updates.

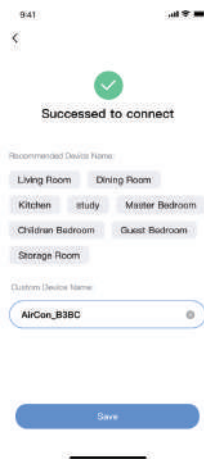

4 Compliance

Wireless module models:

EU-SK107, US-SK107:

FCC ID: 2ADQOMDNA21

IC: 12575A-MDNA21

EU-SK110, US-SK110:

FCC ID: 2ADQOMDNA23

IC: 12575A-MDNA23

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and it contains licence exempt transmitter(s) / receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic

Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference;
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Only operate the device in accordance with the instructions supplied. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20cm (8 inches) during normal operation.

In Canada:

CAN ICES(B)/NMB(B)

Le présent appareil est conforme aux CNR Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif. Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance.

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with the sales agency or manufacturer for details.

QSX007IU-120N(OSK105-OEM)-1
16117100004396
20250522

Questo manuale fornisce una descrizione dettagliata delle precauzioni a cui dovrebbe prestare attenzione durante il funzionamento.

Al fine di garantire il corretto funzionamento del controller cablato, leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'unità.

Per un riferimento futuro comodo, conservare questo manuale dopo averlo letto.

Tutte le immagini in questo manuale sono solo a scopo esplicativo. Il controller potrebbe essere leggermente diverso da quello cablato acquistato (a seconda del modello). Prevale il prodotto fisico.

Indice

1. Precauzioni di sicurezza	1
2. Accessorio per l'installazione	5
3. Metodo di installazione	7
4. Specifiche	14
5. Caratteristica e funzione del controller cablato	15
6. Nome sul display LCD del controller cablato...	17
7. Nome del pulsante sul controller cablato	18
8. Operazione preparatoria	19
9. Operazione	20
10. Funzioni Timer	35
11. Timer settimanale 1	39
12. Timer settimanale 2	46
13. Gestione dell'allarme guasto	55
14. Indicazione tecnica e requisito	55
15. Quesito e impostazioni	56
16. Connessione di controllo wireless	64

1. Precauzioni di sicurezza

ATTENZIONE

- Si prega di affidare al distributore o ai professionisti al momento dell'installazione dell'unità.
- L'installazione da parte di altre persone non autorizzate può portare a un'installazione imperfetta, e provocare scosse elettriche o incendi.
- Attenersi a questo manuale di installazione.
- L'installazione impropria può portare a scosse elettriche o incendi.
- La reinstallazione deve essere eseguita da professionisti.

Non disinstallare l'unità senza consenso. La disinstallazione non consentita può causare un funzionamento anomalo, il riscaldamento o l'incendio del condizionatore d'aria.

NOTA

- Non installare l'unità in un luogo esposto a perdite di gas flammabili. Una volta che i gas infiammabili sono fuoriusciti e lasciati intorno al controller cablato, possono verificarsi fire.
- Non operare con le mani bagnate e non lasciare che l'acqua penetri nel controller cablato. In caso contrario, potrebbe verificarsi una scossa elettrica.
- Il cablaggio deve adattarsi alla corrente del controller cablato. Altrimenti possono verificarsi perdite elettriche o surriscaldamento e provocare incendi.

NOTA

Nel cablaggio devono essere utilizzati i cavi specifici. Nessuna pressione esterna può essere applicata al terminale. In caso contrario, è possibile che si verifichino un taglio e un riscaldamento dei fili e che si verifichino fire.

ATTENZIONE

Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o dalla mancanza di esperienza e conoscenza se siano sotto supervisione o istruzione sull'uso del dispositivo in modo sicuro e comprendono i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con il dispositivo.

La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione (Paesi dell'Unione Europea).

Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sotto supervisione o istruzione sull'uso del dispositivo da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.

ATTENZIONE

- Se si collega l'alimentazione al cablaggio fisso, un dispositivo separatore su tutti i poli con almeno 3 mm di distanza da tutti i poli e una perdita di tensione che può superare i 10 mA, il dispositivo di corrente residua (RCD) con una corrente operativa residua nominale non superiore a 30 mA, e un disinnesto devono essere incorporato nel cablaggio fisso in conformità con le regole di cablaggio.

2. Accessorio per l'installazione

Selezionare il percorso di installazione

Non installare il prodotto in un luogo in cui sia presente olio pesante, vapore o gas solforato; in caso contrario, il prodotto si deforma e può causare un malfunzionamento del sistema.

Preparazione prima dell'installazione

1. Si prega di confermare che tutte le seguenti parti sono state fornite.

N.	Nome	Qtà	Osservazioni
1	Controller cablato	1	_____
2	Manuale di installazione e guida del proprietario	1	_____
3	Viti	3	M3,9*25 (Per il montaggio a parete)
4	Tasselli	3	Per il montaggio a parete
5	Viti	2	M4*25 (Per il montaggio sulla scatola degli interruttori)
6	Barre a vite di plastica	2	Per il fissaggio alla scatola degli interruttori
7	Il gruppo dei fili connettivi	1	Opzionale
8	Vite	1	M4*8 (per il montaggio del gruppo di fili connettivi)

2. Preparare i seguenti assembli in loco.


Nome	Qtà. (incassato nella parete)	Specifica (solo per riferimento)	Osservazioni
Tubo di cablaggio (manicotto isolante e vite di serraggio)	1	_____	_____

Precauzioni per l'installazione del controller cablato

1. Il presente manuale fornisce il metodo di installazione del controller cablato. Per collegare il controller cablato all'unità interna, consultare lo schema di cablaggio del presente manuale di installazione.
2. Il controller cablato funziona in circuito loop a bassa tensione. Evitare il contatto diretto con i cavi ad alta tensione, come 115V, 220V, 380V, e non cablare questo tipo di cavi nel suddetto loop; la distanza di cablaggio tra i tubi configurati deve essere di 300~500 mm o superiore.
3. Il filo schermato del controller cablato deve essere saldamente collegato a terra.


3. Metodo di installazione

1. Dimensioni strutturali del controller cablato

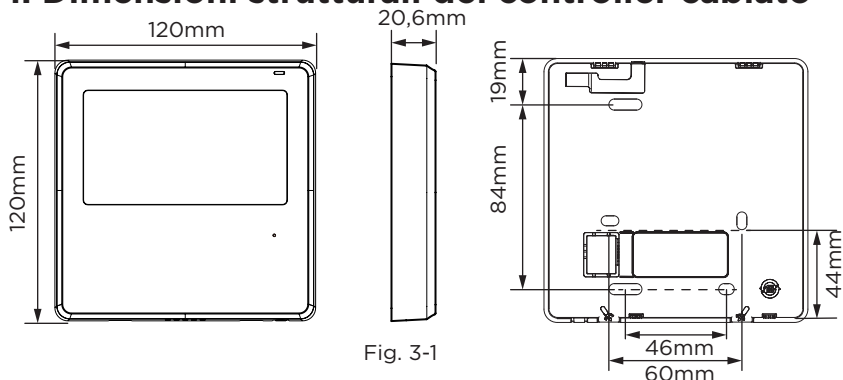

2. Rimuovere la parte superiore del controller cablato

- Inserire un cacciavite a taglio nelle fessure della parte inferiore del controller cablato (2 punti) e rimuovere la parte superiore del controller cablato. (Fig. 3-2)

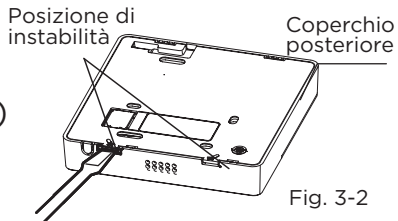

● **NOTA**


Non fare leva su e giù, è consentito solo ruotare il cacciavite.

● NOTA


Il circuito stampato è montato nella parte superiore del controller cablato. Fare attenzione a non danneggiare la scheda con il cacciavite a taglio.

3. Fissare la piastra posteriore del controller cablato

- Per il montaggio a vista, fissare la piastra posteriore alla parete con le 3 viti (ST3,9*25) e i tasselli. (Fig. 3-3)

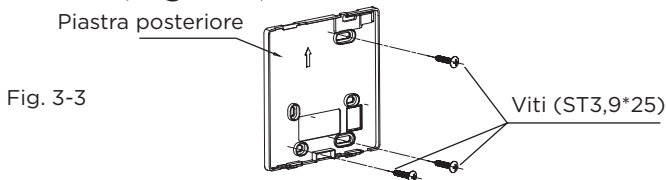

- Utilizzare due viti M4*25 per installare il coperchio posteriore sulla scatola degli interruttori 86 e una vite ST3,9*25 per fissarlo alla parete.

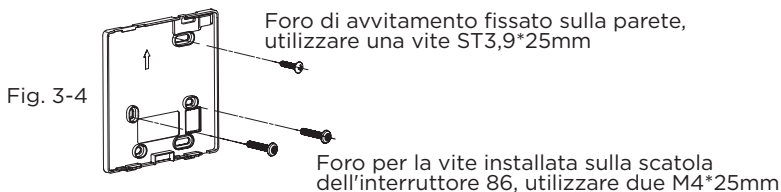

● NOTA

Posizionare su una superficie flatosa. Fare attenzione a non deformare la piastra posteriore del controller cablato stringendo eccessivamente le viti di montaggio.

4. Cablaggio con l'unità interna



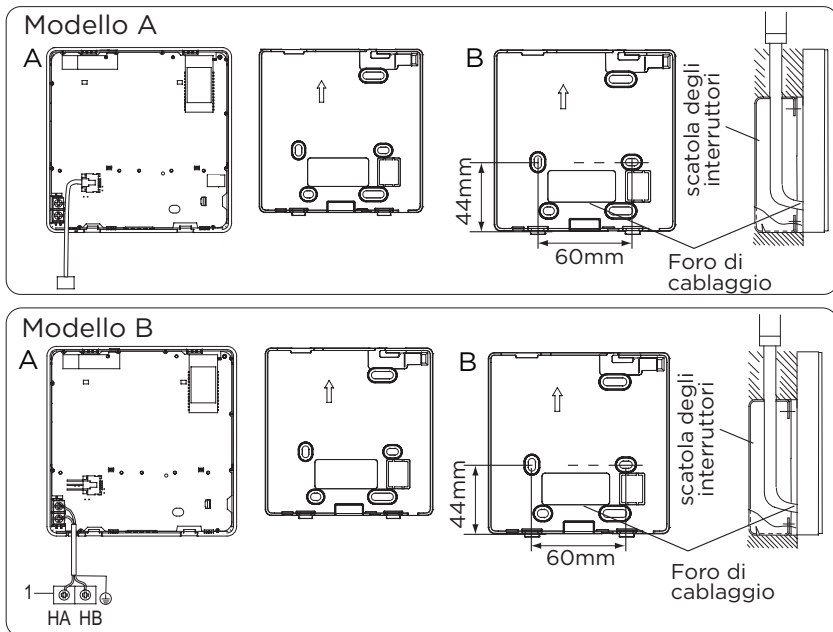


Fig. 3-5

Modello A

Collegare il filo dalla scheda madre dell'unità interna a un cavo di collegamento. Collegare quindi l'altro lato del cavo di collegamento al controller cablato.

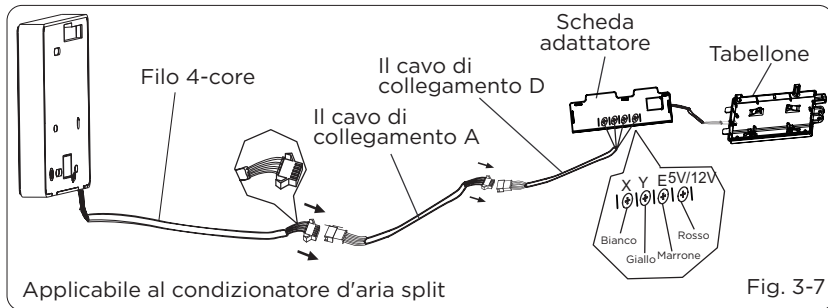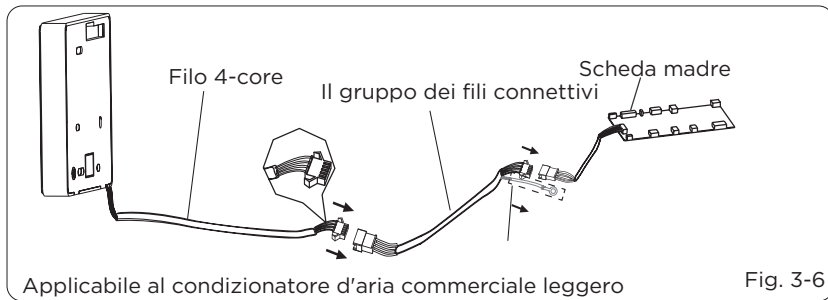

Modello B

Unità interna 1

Intagliare la parte per far passare il cablaggio con le tronchesi, ecc.

Collegare i terminali del controller cablato (HA, HB) e i terminali dell'unità interna (HA, HB). (HA e HB non hanno polarità.)

● NOTA

- NON lasciare che l'acqua penetri nel comando cablato.
Usa la trappola e lo stucco per sigillare i fili.
- I fili di collegamento devono essere fissati in modo affidabile e non possono essere tirati.

Per alcune unità, il controller cablato si collega alle porte HA e HB dell'unità tramite le porte HA e HB.

Non c'è polarità tra HA e HB.

Vedere Fig. 3-8


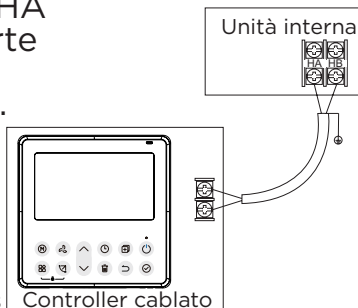


Fig. 3-8



Il controller cablato principale/secondario può essere utilizzato per consentire a due controller cablati di controllare un'unità, e i controller cablati si collegano alle porte HA e HB dell'unità tramite le porte HA e HB sul controller. Non c'è polarità tra HA e HB. Vedere Fig. 3-9

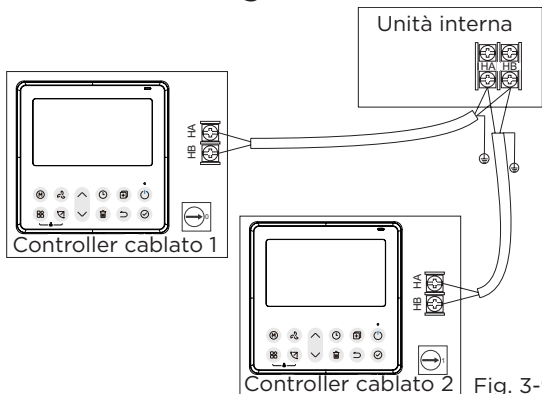

NOTA

Il controller cablato con funzione Wireless non dispone di questa funzione.

Per alcune unità, un controller cablato può supportare più unità (un massimo di 16 unità). In questo caso, il controller cablato e l'unità devono essere collegati contemporaneamente alle porte HA e HB. Nel controllo di gruppo, non viene visualizzato alcun errore sul controller cablato. Vedere Fig. 3-10

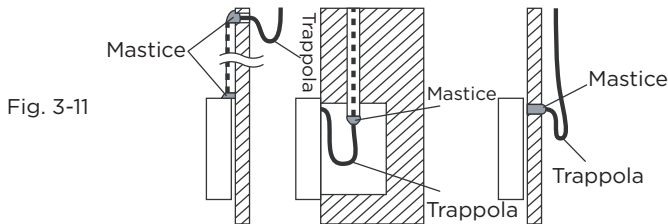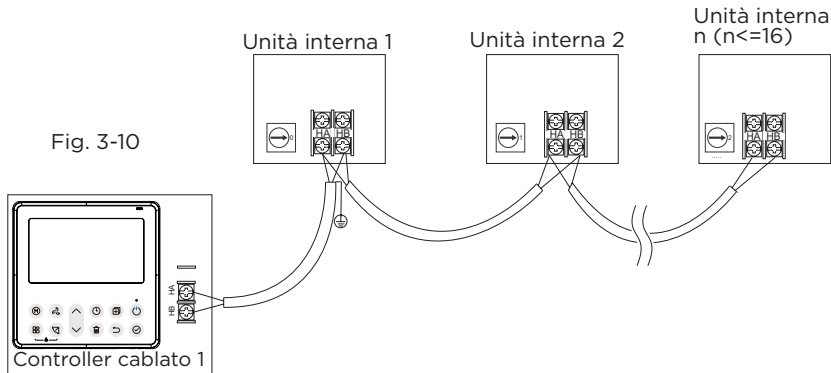

6. Ricollegare la parte superiore del controller cablato

- Dopo aver regolato le maiuscole e quindi allacciare le maiuscole; evitare di bloccare il cablaggio durante l'installazione. (Fig. 3-12)

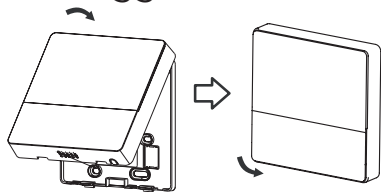


Fig. 3-12

Tutte le immagini in questo manuale sono solo a scopo esplicativo. Il controller cablato potrebbe essere leggermente diverso. Prevale il prodotto fisico.

4. Specifiche

Tensione di ingresso	12V
Temperatura ambientale	0°C~45°C (32°F~113°F)
Umidità ambientale	RH40% ~ RH90%


Specifiche di cablaggio

Tipo di cablaggio	Dimensioni	Lunghezza totale
Cavo in vinile schermato o cavo di comunicazione 485	0,5-1,25 mm ²	≤30m
Cavo in vinile schermato o cavo di comunicazione HA HB	0,5-1,25 mm ²	≤20m

● **NOTA**

Si consiglia di utilizzare il filo connettivo di 6 metri di lunghezza.

5. Caratteristica e funzione del controller cablato

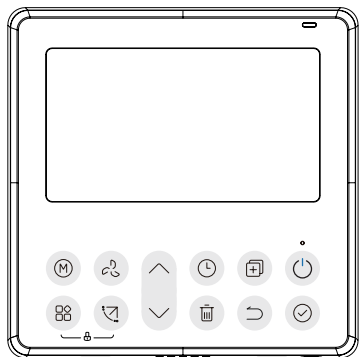

Caratteristica:


- Display LCD
- Visualizzazione del codice di malfunzionamento: si può visualizzare il codice di errore, informazione utile per la manutenzione.
- Disposizione del filo a 4 vie, nessuna parte sollevata sul retro, più conveniente per posizionare i fili e installare il dispositivo.
- Icona temperatura ambiente.
- Timer settimanale

Funzione:


- Modalità: Scegliere Auto-Cool-Dry-Heat-Fan
- Velocità della ventola: Velocità Auto/Bassa/Media/Alta
- Swing (su alcuni modelli)
- Auto-Restart (Riavvio automatico)
- Controllo individuale delle lamelle (su alcuni modelli)

- Timer ON/OFF
- Impostazione della temperatura
- Timer settimanale
- Seguimi
- Turbo
- Sistema 24 ore
- Sistema 12 ore
- Test automatico del flusso d'aria
- Rotazione e back-up
- Doppio controllo
- Gruppo di controllo
- Blocco per Bambini
- Display LCD
- Orologio

6. Nome sul display LCD del controller cablato

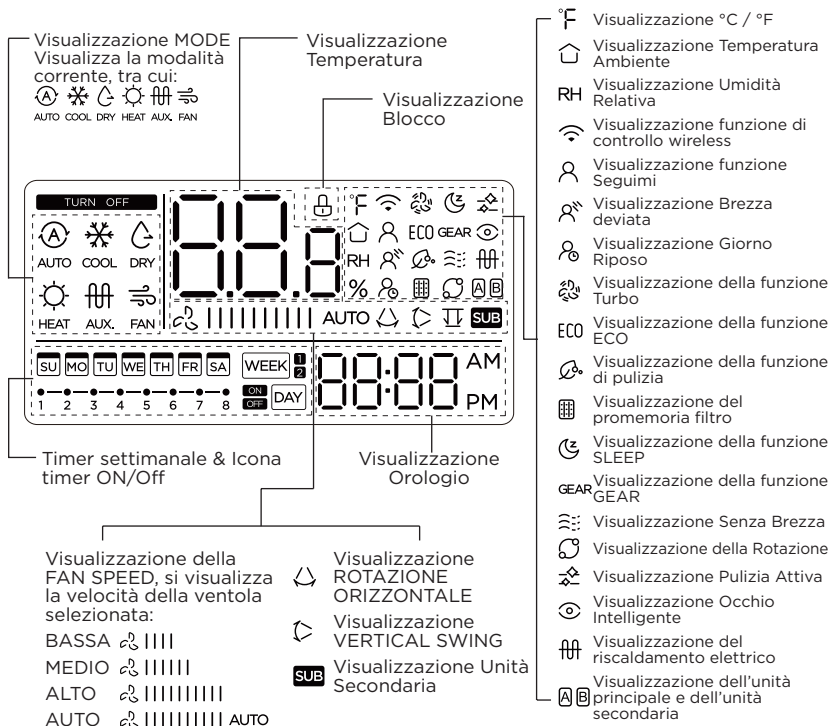

7. Nome del pulsante sul controller cablato

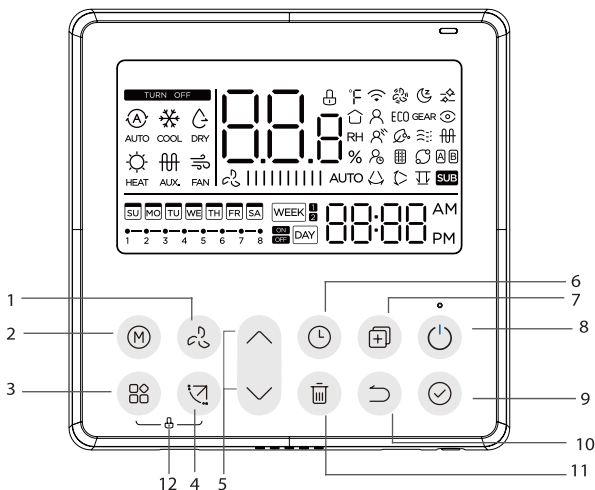

1 Pulsante FAN SPEED

2 Pulsante MODE

3 Pulsante FUNC.

4 Pulsante SWING

5 Pulsante ADJUST

6 Pulsante TIMER

7 Pulsante COPY

8 Pulsante POWER

9 Pulsante CONFIRM

10 Pulsante BACK


11 Pulsante DAY OFF/DELAY

12 Pulsante CHILD LOCK


8. Operazione preparatoria


Impostare il giorno e l'ora correnti

- 1**  Premere il pulsante Timer per 2 secondi o più. Il display del timer lampeggia.
-

- 2**  Premere il pulsante “ ^ ” o “ v ” per impostare la data. La data selezionata lampeggerà.



- 3**  L'impostazione della data è terminata e l'impostazione dell'ora viene preparata dopo aver premuto il pulsante Timer o il pulsante CONFIRM o se non si preme il pulsante entro 10 secondi.
-

- 4**  Premere il pulsante “ ^ ” o “ v ” per impostare l'ora corrente. Premere ripetutamente per regolare l'ora corrente, con ogni click si aumenta di 1 minuto.



Per esempio: Lunedì 11:20

Tenere premuto per regolare l'ora corrente in modo continuo.



5



L'impostazione viene eseguita dopo aver premuto il pulsante Confirm o quando non viene premuto alcun pulsante in 10 secondi.

6



Selezione del formato temporale
Premendo i pulsanti “” e “” per 2 secondi si alterna la visualizzazione dell'ora dell'orologio tra le scale 12h e 24h.

9. Operazione

Per avviare/arrestare il funzionamento



Premere il pulsante di Accensione.

Funzione di riscaldamento a 8 gradi



Quando la modalità di riscaldamento è 10°C (50°F)/16°C (60°F)/17°C (62°F) /20°C (68°F), premere due volte il pulsante Down entro 1 secondo per attivare la funzione di riscaldamento a 8°C e premere il pulsante Power, Mode, Adjust, Fan speed e Timer per annullare la funzione di riscaldamento a 8°C.

● NOTA

Per alcuni modelli, la funzione di riscaldamento a 8°C può essere impostata solo tramite il telecomando; non è possibile scegliere questa funzione tramite il controller cablato.


Per impostare la modalità operativa


Impostazione della modalità di funzionamento (la modalità calore non è valida per le unità di tipo solo freddo).

Premere questo pulsante per selezionare la modalità operativa:




Se l'unità interna dispone della funzione di riscaldamento elettrico (riscaldamento emergente), premere questo tasto per selezionare la modalità di funzionamento:



- Quando la modalità è impostata su riscaldamento d'emergenza (o riscaldamento elettrico), viene visualizzato  e la velocità della

ventola è impostata su Auto. Le funzioni Sleep, Riscaldamento a 8 gradi, Turbo e Rotazione non sono disponibili in modalità di riscaldamento di emergenza.

- Quando la modalità è selezionata come modalità di riscaldamento e riscaldamento elettrico, viene visualizzato  e le funzioni Turbo e Rotazione sono disabilitate.

NOTA

1. La modalità specifica disponibile dipende dall'unità. Se l'unità non dispone di una modalità particolare, questa non può essere attivata.
2. In modalità calore di emergenza (o calore elettrico) o calore e calore di emergenza (o calore elettrico), se l'unità supporta la regolazione della velocità della ventola, è possibile regolare il livello di velocità della ventola.

Impostazione della temperatura ambiente



Premere il pulsante “ ^ ” o “ v ” per impostare la temperatura ambiente. Intervallo di temperatura di impostazione interna: 10°C/16°C/17°C~30°C



(50°F/60°F/62°F~86°F) o 20°C~28°C (68°F~82°F). (Dipende da modello)




Selezione della scala °C e °F (su alcuni modelli) Premendo i tasti “ ^ ” e “ v ” per 3 secondi, la visualizzazione della temperatura passa dalla scala °C a quella °F.


Impostazione della velocità della ventola



Premere il pulsante Velocità ventola per impostare la velocità della ventola. (Questo pulsante non è disponibile in modalità Auto o Dry)



Quando è supportata la regolazione continua della velocità, premere il tasto Velocità ventola per scorrere tra:






Premere i tasti “ M ” e “ M ” insieme per 3 secondi per attivare o disattivare il tono della tastiera.

Funzione di blocco bambini



Premere i pulsanti “ BB ” e “ BB ” per 3 secondi per attivare la funzione di blocco bambini e bloccare tutti i pulsanti del controller cablato. Non è possibile premere il pulsante per attivare e ricevere il segnale del telecomando dopo l’attivazione del blocco bambini.

Premere nuovamente questi due pulsanti per 3 secondi per disattivare la funzione di blocco bambini.

Quando la funzione di blocco bambini è attivata, appare il simbolo “  ”.

Funzione di Swing (solo per le unità con funzioni di oscillazione orizzontale e verticale)

1 Rotazione su e giù



Premere il pulsante SWING per avviare la funzione di oscillazione su-giù. Appare il simbolo “▷”. Premerlo di nuovo per disattivarla.

2 Rotazione sinistra e destra

Premere il pulsante Swing per 2 secondi per avviare la funzione di rotazione sinistra-destra. Appare il simbolo “↻”. Premerlo di nuovo per 2 secondi per interrompere tale funzione.

Funzione di Swing (per le unità senza funzione di oscillazione verticale)




- Usare il pulsante Swing per regolare la direzione del flusso d'aria Up-down e avviare la funzione di oscillazione automatica.

1. Ogni volta che si preme questo pulsante, la feritoia oscilla di un angolo di 6 gradi. Premere questo pulsante fino a raggiungere la direzione desiderata.
 2. Se tieni premuto il pulsante per 2 secondi, viene attivata la rotazione automatica. Appare il simbolo “◁”. Premerlo di nuovo per disattivarla. (su alcune unità)
- Per le unità con quattro lamelle Up-Down, possono essere azionate singolarmente.



1. Premere il pulsante Swing per attivare la funzione di regolazione della feritoia su e giù. Il simbolo “◁” lampeggia. (Non applicabile a tutti i modelli)
2. Premendo il pulsante “^” o “v” è possibile selezionare il movimento delle quattro lamelle. Ogni volta che si preme il pulsante, la presa d'aria viene selezionata in sequenza come segue:
(-0) significa che le quattro lamelle si muovono contemporaneamente.)



3. Quindi utilizzare il pulsante Swing per regolare la direzione del flusso d'aria su e giù della feritoia selezionata.



Premere il pulsante FUNC. per scorrere le funzioni operative come segue:




[*]: Dipende dal modello. Se l'unità interna non ha questa funzione, non verrà visualizzata.



L'icona della funzione selezionata lampeggerà, quindi premere il pulsante Confirm per confermare l'impostazione.


Funzione Turbo (su alcuni modelli)



In modalità COOL/HEAT, premere il pulsante FUNC. per attivare la funzione turbo. Premere nuovamente il pulsante per disattivare la funzione turbo. Quando la funzione turbo è attivata, appare il simbolo “”.

Funzione PTC (su alcuni modelli)




Nel funzionamento in riscaldamento, per le unità con funzione di riscaldamento elettrico, premere questo pulsante per attivare la funzione di riscaldamento elettrico. Quando la funzione PTC è attivata, appare il simbolo “”.


● NOTA


La funzione di riscaldamento elettrico ausiliario del modello AHU è commutata dal pulsante MODE, mentre il pulsante FUNC. è una funzione turbo.

Indicatore di funzione Seguimi

Premere il tasto FUNC. per selezionare se la temperatura ambiente viene rilevata dall'unità interna o dal controller cablato.

Quando appare l'indicatore della funzione follow me , la temperatura ambiente viene rilevata dal controller cablato.



Premere il tasto FUNC. e selezionare l'icona "  ". A questo punto, l'icona lampeggia. Premere il pulsante Confirm per attivare o disattivare la funzione Seguimi.

Icona Occhio Intelligente

1. Questa funzione è valida in modalità automatica, fredda e calda.

2. Quando l'unità interna che invia il controller cablato ha la funzione smart eye, premere il tasto Function per selezionare l'icona smart eye, premere il tasto OK per accendere lo smart eye e contemporaneamente illuminare l'icona smart eye; quando lo smart eye è spento, l'icona smart eye si spegne.
3. Lo spegnimento, il cambio della modalità, l'attivazione della funzione dell'autopulizia, l'attivazione della funzione di riscaldamento 8 gradi possono disattivare automaticamente la funzione Occhio Intelligente.

Funzione di reset del filtro

Dopo che l'unità interna ha inviato al controller cablato il tempo di utilizzo del filtro, si accende l'icona della richiesta di pulizia del filtro; premere il tasto Function per selezionare l'icona della richiesta di pulizia del filtro e premere il tasto OK per reimpostare il tempo di visualizzazione del filtro. L'icona del promemoria della pulizia del filtro si spegne.

Funzione di impostazione dell'umidità

1. Quando l'unità interna che invia il controller cablato ha la doppia funzione di controllo della temperatura e dell'umidità, in modalità deumidificazione, premere il tasto Function per selezionare l'icona RH, premere il tasto Confirm per accedere alla modalità di controllo dell'umidità, l'icona RH lampeggia, premere i tasti su e giù per regolare l'umidità, l'intervallo di impostazione è OFF->35%-85%, regolato con il 5% di umidità. Uscire dallo stato di regolazione dell'umidità dopo 5 secondi di inattività.
2. Dopo aver attivato la modalità di controllo dell'umidità, premere i tasti su e giù per regolare la temperatura impostata e si visualizza la temperatura impostata per 5 secondi, quindi ripristinare la visualizzazione dell'umidità impostata.
3. Dopo aver cambiato la modalità, uscire dalla modalità di controllo dell'umidità.

Funzione GEAR

1. Quando l'unità interna che invia il controller cablato ha la funzione GEAR, nella modalità di raffreddamento di avvio, premere il tasto Function per selezionare l'icona GEAR, premere il tasto Confirm per entrare nella modalità di controllo GEAR e visualizzare per prima cosa lo stato GEAR corrente.
50% -> 75% -> OFF può essere commutato dai tasti su e giù entro 5 secondi. Dopo 5 secondi, verrà visualizzata la temperatura impostata, premere i tasti su e giù per regolare la temperatura.
Spegnere, passare a un'altra modalità o attivare le funzioni di Sleep, ECO, Rinforzo, Autopulizia può disattivare la funzione GEAR.

Rotazione & Indicazione di back-up

Quando sono presenti due unità, premere il pulsante per selezionare la funzione di rotazione e premere "Confirm" per attivare o disattivare la funzione di rotazione.

1. Premere "Confirm" per impostare l'ora di rotazione, quindi premere il pulsante " ^ " o " v " per impostare l'ora. Tempo di impostazione Intervallo: 1-99h, il tempo predefinito è di 10 ore.

2. Impostare la temperatura di co-apertura ad alta temperatura. L'intervallo di temperatura disponibile per la co-apertura a bassa temperatura è di 5°C-15°C. Quando appare " -- ", significa che la funzione di co-apertura della temperatura a bassa temperatura è disattivata. Quando la temperatura ambiente è di 26~32 gradi e la temperatura di co-apertura dell'alta temperatura impostata è valida, quando il sensore di temperatura del controller cablato rileva che la temperatura interna è maggiore o uguale alla temperatura di co-apertura dell'alta temperatura impostata, entrambi i condizionatori d'aria funzioneranno in modalità COOL finché la temperatura interna rilevata dal controllore cablato non sarà inferiore alla temperatura di co-apertura dell'alta temperatura impostata meno 2°C. A questo punto, un'unità continuerà a funzionare secondo la temperatura e la modalità impostate, mentre l'altra unità verrà spenta.

NOTA

Quando entrambe le unità funzionano in modalità COOL, la temperatura impostata dell'unità interna sarà fissata a 24°C.

3. Impostare la temperatura di co-apertura a bassa temperatura.
- L'intervallo di temperatura disponibile per la funzione di co-apertura a bassa temperatura è 5 °C-15 °C. Quando viene visualizzato "--", significa che la funzione di co-apertura a bassa temperatura è disattivata. Quando la temperatura ambiente è di 5°C-15°C e la temperatura di co-apertura della bassa temperatura impostata è valida, quando il sensore di temperatura del controller cablato rileva che la temperatura interna è inferiore o uguale alla temperatura di co-apertura della bassa temperatura impostata, entrambi i condizionatori d'aria funzioneranno in modalità HEAT fino a quando la temperatura interna rilevata dal controller cablato non sarà superiore di 2°C alla temperatura di co-apertura della bassa temperatura impostata. A questo punto, un'unità continuerà a funzionare secondo la temperatura e la modalità impostate, mentre l'altra unità verrà spenta.

NOTA

Quando entrambe le unità funzionano in modalità HEAT, la temperatura impostata dell'unità interna sarà fissata a 24°C.

4. Impostare quale macchina verrà eseguita per prima. Selezionare A o B.
5. Dopo aver attivato questa funzione, finché il condizionatore d'aria è in funzione all'ora di impostazione, si accenderà automaticamente un altro condizionatore d'aria e si spegnerà il condizionatore d'aria corrente. Premere il tasto POWER per passare immediatamente a un altro. Le icone A o B si accendono per indicare il guasto del climatizzatore corrispondente. Passa automaticamente a un'altra macchina quando viene raggiunto il tempo di esecuzione o si verifica un errore della macchina.

Funzionamento dell'interruttore della funzione mute dell'unità esterna:

Tenere premuto il pulsante della velocità della ventola per 3 secondi, per accenderla viene visualizzato "ON" per 3 secondi; premere nuovamente il pulsante della velocità della ventola

per 3 secondi, per spegnerla viene visualizzato "OF" per 3 secondi. Quando la funzione di silenziamento dell'unità esterna è attivata, le funzioni ECO e GEAR vengono disattivate.

NOTA

Questa funzione può essere utilizzata solo se sia l'unità esterna che quella interna sono dotate di funzioni di silenziamento e se l'unità interna supporta il controllo della funzione di silenziamento dell'unità esterna tramite il controller cablato.

10. Funzioni Timer

Timer SETTIMANALE

Utilizzare questa funzione del timer per impostare gli orari di funzionamento per ogni giorno della settimana.

Timer On

Utilizzare questa funzione timer per avviare il funzionamento del condizionatore d'aria nell'orario previsto. Il timer inizia a funzionare e il condizionatore d'aria si avvia nell'orario previsto.



Timer Off

Utilizzare questa funzione timer per interrompere il funzionamento del condizionatore d'aria nell'orario previsto. Il timer inizia a funzionare e il condizionatore d'aria si interrompe nell'orario previsto.




Timer On/Off


Utilizzare questa funzione timer per avviare e interrompere il funzionamento del condizionatore d'aria. Il timer funziona, e il funzionamento del condizionatore d'aria si accende e si interrompe nell'orario previsto.

NOTA

È possibile impostare "day off" in modo che si avvii automaticamente con le impostazioni più recenti del timer ogni volta che il dispositivo viene acceso, impostando dy:1 e dy:2 in modalità di progettazione. Per maggiori dettagli, consultare la descrizione delle impostazioni della modalità di ingegnerizzazione.

Per impostare il TIMER On o Off

-  Quando si seleziona "day on" o "day off", l'icona [**ON**] o [**OFF**] lampeggia e anche l'area di visualizzazione della temperatura lampeggia.



- 






es. timer di spegnimento impostato su 7,5h



Utilizzare i tasti "∨" o "∧" per selezionare la durata del timer, con incrementi di 0,5 ore.




-  Premere il tasto Confirm per attivare il timer e completare l'impostazione.



Impostare "day on off":

-  Quando si seleziona "day on off", l'icona [**ON**] lampeggia e l'icona [**OFF**] si accende.

- 2**  Utilizzare i tasti “ \vee ” o “ \wedge ” per selezionare la durata del timer “on”, con incrementi di 0,5 ore.
-  
-

- 3**  Premere il tasto Confirm per attivare la durata del timer “on”; a questo punto, l'icona [ON] si accende e l'icona [OFF] lampeggia.
- 
-

- 4**  Utilizzare i tasti “ \vee ” o “ \wedge ” per selezionare la durata del timer “off”, con incrementi di 0,5 ore.
-  
-


- 5**  Premere il tasto Confirm per attivare la durata del timer “off” e completare l'impostazione.
- 

 **NOTA**

Il controller cablato secondario non può essere usato per impostare il timer.

11. Timer settimanale 1

1 Impostazione settimanale del timer



Premere il pulsante Timer per selezionare l'opzione **WEEK** e premere il pulsante CONFIRM per confermare.

2 Impostazione del giorno della settimana



Premere il pulsante “ ^ ” o “ v ” per selezionare il giorno della settimana e quindi premere il pulsante CONFIRM per confermare l'impostazione.



3 Impostazione timer ON dell'impostazione timer 1



Premere il pulsante “ ^ ” o “ ∨ ” per impostare l'ora del timer di accensione, quindi premere il pulsante CONFIRM per confermare l'impostazione.



Per esempio: Martedì scala temporale 1

È possibile salvare fino a 4 impostazioni del timer per ogni giorno della settimana. È conveniente impostare il WEEKLY TIMER in base allo stile di vita dell'utente.

4 Impostazione orario di spegnimento del timer 1



Premere il pulsante “ ^ ” o “ ∨ ” per impostare l'ora del timer di spegnimento, quindi premere il pulsante CONFIRM per confermare l'impostazione.



Per esempio: Martedì scala temporale 1

- 5 È possibile impostare diverse impostazioni del timer ripetendo i passaggi da 3 a 4.
- 6 È possibile impostare altri giorni in una settimana ripetendo i punti da 2 a 5.


● **NOTA**

L'impostazione del timer settimanale può essere riportata alla fase precedente premendo il pulsante Indietro. L'ora dell'impostazione del timer può essere cancellata premendo il pulsante Day off. L'impostazione attuale viene ripristinata e l'impostazione del timer settimanale viene ritirata automaticamente in caso di assenza di funzionamento per 30 secondi.

Funzionamento timer SETTIMANALE **Per attivare il funzionamento TIMER** **SETTIMANALE**



Premere il pulsante Timer mentre **WEEK** si visualizza sul display LCD.



Per disattivare il funzionamento TIMER SETTIMANALE




Premere il pulsante Timer mentre **WEEK** ■
scompare dal display LCD.

Per spegnere il condizionatore d'aria durante il TIMER SETTIMANALE




1. Se si preme il pulsante Power una volta e rapidamente, il condizionatore d'aria si spegne temporaneamente. E il condizionatore d'aria si accenderà automaticamente nell'orario previsto dal Timer On.






Per esempio: Se si preme il pulsante POWER una volta e rapidamente alle 10:00, il condizionatore d'aria si accenderà alle 14:00.

2. Premendo il pulsante Power per 2 secondi, il condizionatore d'aria si spegne completamente, annullando al contempo la funzione di temporizzazione.

Per impostare il DAY OFF (per un giorno festivo)

1  Durante il timer settimanale, premere il pulsante Confirm.

2 
 Premere il pulsante "∧" o "∨" per selezionare il giorno della presente settimana .

3  Premere il pulsante Day off per impostare il DAY OFF.

Per esempio: Il DAY OFF è fissato per mercoledì



4 È possibile impostare il DAY OFF per altri giorni ripetendo i passaggi 2 e 3.

5  Premere il pulsante Back per tornare al timer settimanale.

Per disattivare: Seguire le stesse procedure per l'impostazione.



NOTA

L'impostazione DAY OFF viene annullata automaticamente dopo che il giorno impostato è trascorso.

Funzione DELAY




Durante il timer settimanale, premere il tasto FUNC., selezionare la funzione di ritardo e premere il tasto Confirm, visualizzare “0h” “1h” “2h” e attendere 3 secondi per configurare. Quando la funzione di ritardo è attivata, appare il simbolo “⌚”. La funzione di Ritardo può essere abilitata solo con il Timer Settimanale 1 e il Timer Settimanale 2.





Per esempio: Se si seleziona “2h” alle 18:05, il condizionatore d’aria si spegnerà in ritardo alle 20:05.


Copiare l’impostazione di un giorno per l’altro giorno.


Una prenotazione effettuata una sola volta può essere copiata in un altro giorno della settimana. L’intera prenotazione del giorno selezionato della settimana verrà copiata. L’uso efficace della modalità di copia garantisce facilità di effettuare prenotazioni.

- 

1 Durante il timer settimanale, premere il pulsante Confirm.
- 


2 Premere il pulsante "∧" o "∨" per selezionare il giorno da cui copiare.
- 

3 Premendo il pulsante Copy, sul display LCD viene visualizzata la lettera "CY".
- 

4 Premere il pulsante "∧" o "∨" per selezionare il giorno in cui incollare.
- 

5 Premere il pulsante Copy per confermare.


Il marchio  lampeggia rapidamente

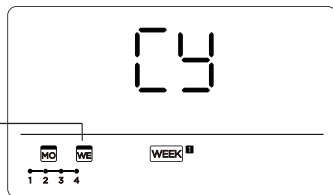

Per esempio: Copiare l'impostazione dal lunedì al mercoledì

6 Gli altri giorni possono essere copiati ripetendo i passaggi 4 e 5.

7  Premere il pulsante Confirm per confermare le impostazioni.




8  Premere il pulsante Back per tornare al timer settimanale.

12. Timer settimanale 2

1 Impostazione settimanale del timer

  Premere il Timer per selezionare **WEEK** e premere Confirm.

2 Impostazione del giorno della settimana

 Premere “” o “” per selezionare il giorno della settimana, quindi premere CONFIRM.




3 Impostazione timer ON dell'impostazione timer 1




Premere " \wedge " o " \vee " per selezionare l'orario di impostazione. Il tempo di impostazione, la modalità, la temperatura e la velocità della ventola appaiono sul display LCD. Premere CONFIRM per accedere al processo di impostazione dell'orario.

IMPORTANTE: È possibile avere fino a 8 eventi programmati in un giorno. Vari eventi possono essere programmati per Modalità, Temperatura o Velocità Ventola.

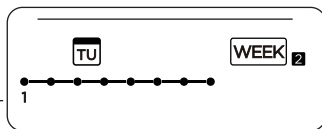


Per esempio: Martedì scala temporale 1

4 Impostazione dell'orario




Premere " \wedge " o " \vee " per impostare l'ora, quindi premere CONFIRM.


5 Impostazione della modalità operativa



Premere “ \wedge ” o “ \vee ” per impostare la modalità operativa, quindi premere CONFIRM.



6 Impostazione della temperatura ambiente




Premere “ \wedge ” o “ \vee ” per impostare la temperatura ambiente, quindi premere CONFIRM.


● NOTA

Questa impostazione non è disponibile nelle modalità FAN o OFF.

7 Impostazione della velocità della ventola



Premere “ \wedge ” o “ \vee ” per impostare la velocità della ventola, quindi premere CONFIRM.



NOTA

Questa impostazione non è disponibile nelle modalità AUTO, DRY o OFF.

- 8** È possibile impostare diversi eventi pianificati ripetendo i passaggi da 3 a 7.
- 9** È possibile impostare giorni aggiuntivi, in un periodo di una settimana, ripetendo i passaggi da 3 a 8.


NOTA

L'impostazione del timer settimanale può essere riportata al passaggio precedente premendo BACK. L'impostazione corrente viene ripristinata. Il controller non salverà le impostazioni del timer settimanale se non viene eseguita alcuna operazione entro 30 secondi.

Funzionamento timer SETTIMANALE

Per iniziare

Premere Timer per selezionare l'opzione **WEEK**, quindi il timer si avvia automaticamente.

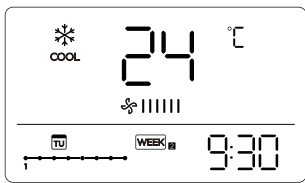

ex.

Per disattivare



Premere i pulsanti di accensione per 2 secondi per annullare la modalità Timer.



La modalità Timer può anche essere disattivata modificando la modalità Timer.

Per impostare il DAY OFF (per un giorno festivo)



Dopo aver impostato il timer settimanale, premere CONFIRM.



Premere " ^ " o " v " per selezionare il giorno della settimana.



Premere il pulsante DAY OFF per creare un giorno riposo.



Per esempio: Il DAY OFF è programmato per mercoledì

4 Impostare il DAY OFF per gli altri giorni ripetendo i passaggi 2 e 3.

5 Premere BACK per ripristinare il timer settimanale.

Per disattivare, seguire le stesse procedure utilizzate per l'impostazione.

NOTA

L'impostazione DAY OFF viene annullata automaticamente dopo che il giorno impostato è trascorso.

Copiare l'impostazione di un giorno per l'altro giorno.

Una volta pianificato un evento, può essere copiato in un altro giorno della settimana. Gli eventi programmati del giorno selezionato della settimana verranno copiati. L'uso efficace della modalità di copia garantisce la facilità di effettuare la prenotazione.



Nel timer settimanale, premere CONFIRM.



Premere " ^ " o " v " per selezionare il giorno da cui copiare.



Premere COPY, le lettere CY appaiono sul display LCD.




Premere " ^ " o " v " per selezionare il giorno in cui copiare.



Premere COPY per confermare.

Il marchio  lampeggia rapidamente

Per esempio: Copiare l'impostazione dal lunedì al mercoledì

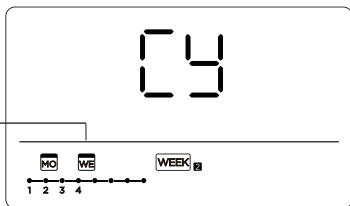

6 Gli altri giorni possono essere copiati ripetendo i passaggi 4 e 5.

7  Premere CONFIRM per confermare le impostazioni.

8  Premere BACK per ripristinare il timer settimanale.


Eliminare la scala temporale in un giorno.

1  Durante l'impostazione del timer settimanale, premere CONFIRM.

2   Premere “ ^ ” o “ v ” per selezionare il giorno della settimana, quindi premere CONFIRM.

3

Premere “ ^ ” o “ ∨ ” per selezionare l’ora di impostazione desiderata per eliminare. Il tempo di impostazione, la modalità, la temperatura e la velocità della ventola appaiono sul display LCD. Il tempo impostato, la modalità, la temperatura e la velocità della ventola possono essere eliminati premendo il tasto DEL (day off).

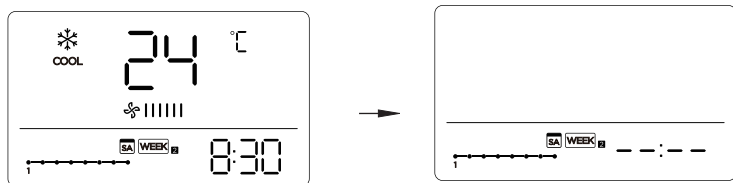

Per esempio: Cancellare la scala temporale 1 di sabato

13. Gestione dell'allarme guasto

Se il sistema non funziona correttamente tranne i casi sopra menzionati o i malfunzionamenti sopra menzionati, indagare il sistema secondo le seguenti procedure.

DEFINIZIONE DI MALFUNZIONAMENTO & PROTEZIONE	DISPLAY TUBO DIGITALE
Errore di comunicazione tra il controller cablato e l'unità interna	E463

Gli errori visualizzati sul controller cablato sono diversi da quelli dell'unità. Se compare un codice di errore, controllare il "Manuale d'uso e installazione" e il "Manuale di servizio".

14. Indicazione tecnica e requisito

EMC e EMI sono conformi ai requisiti di certificazione CE.


15. Quesito e impostazioni




Quando il condizionatore d'aria è acceso o spento, premere a lungo " COPY " per 3 secondi, visualizzare prima P:00, se collegato a un'unità interna, visualizzare P:00, se collegato a più unità interne, premere " ^ " o " v " per visualizzare P:01, P:02, quindi premere " Confirm " per inserire la temperatura Tn (T1-T4) dell'unità interna e il guasto del ventilatore (CF), premere " ^ " o " v " per selezionare.



Se non si azionano i tasti per 15 secondi o si preme "Back" o si preme "ON/OFF", si esce dall'interrogazione e dall'impostazione.



Quando il condizionatore è spento, nella funzione di interrogazione della temperatura, premere " ^ " o " v " per selezionare SP, premere "Confirm" per regolare il valore della pressione statica.




AF

Quando il condizionatore è spento, entrare nella funzione di interrogazione della temperatura, premere “ ^ ” o “ v ” per selezionare AF, premere “ Confirm ” per entrare in modalità di prova e far lampeggiare “ ON ”, premere “ Back ” o premere “ ON/OFF ” o premere “ Confirm ” per uscire dalla modalità di prova.

In modalità AF, il completamento del test di 3-6 minuti esce automaticamente. Quando esce, non dovrebbe essere visualizzato “ ON ”; se il processo di test viene interrotto, premere “ Back ” o premere “ ON/OFF ” o “ Confirm ”.

Compensazione della temperatura della funzione Seguiami




Quando l'unità di condizionamento dell'aria è spenta, nella funzione di quesito della temperatura, premere “ ^ ” o “ v ” per selezionare tF. L'intervallo di temperatura di compensazione: -5°C ~ 5°C

EF

Premere " Confirm " nello stato di impostazione, premere " ^ " o " v " per selezionare la temperatura, quindi premere " Confirm " per completare l'operazione.

EF: temperatura di compensazione



Quando l'unità di condizionamento dell'aria è spenta, nella funzione di quesito della temperatura, premere " ^ " o " v " per selezionare il tipo.

Premere " Confirm " nello stato di impostazione, premere " ^ " o " v " per selezionare il tipo, quindi premere " Confirm " per completare l'operazione.

TYPE

CH:     
AUTO COOL DRY HEAT FAN

HH:  
HEAT FAN

CC:   
COOL DRY FAN

NA:    
COOL DRY HEAT FAN

Impostare i valori di temperatura più alta e più bassa

∧

∨



Quando il climatizzatore è spento, nella funzione di interrogazione della temperatura, premere “∧” o “∨” per selezionare tHI o tLO. Premere “Confirm” nello stato di impostazione, premere “∧” o “∨” per selezionare la temperatura, quindi premere “Confirm” per completare l’operazione.

L’intervallo di temperatura di impostazione più elevato: 25°C~30°C. L’intervallo di temperatura di impostazione più basso: 16°C ~ 24°C

tHI
tLO

tHI : Funzione di impostazione del valore massimo.

tLO : Funzione di impostazione del valore minimo.

Selezione della funzione di controllo remoto del controller cablato



Quando l'unità di condizionamento dell'aria è spenta, nella funzione di quesito della temperatura, premere " ^ " o " v " per selezionare rEC. ON o OF verranno visualizzati nell'area della temperatura per indicare se è valido o non valido. Quando la selezione non è valida, il controller cablato non elabora alcun segnale del telecomando. Premere " Confirm " nello stato di impostazione, premere " ^ " o " v " per selezionare, quindi premere " Confirm " per completare l'operazione.

Due - selezione dell'indirizzo del controller di linea



Quando il condizionatore è spento, nella funzione di interrogazione della temperatura, premere " ^ " o " v " per selezionare Adr, la zona di temperatura verrà visualizzata -- o A, B. Dove -- si riferisce all'impostazione del codice del controller cablato. Premere " Confirm " nello stato di impostazione, premere " ^ " o " v " per selezionare, quindi premere " Confirm " per completare l'operazione.

Adr -- : Farà fede l'impostazione  del codice del controller cablato.

Adr : Impostazione dell'indirizzo del controller cablato.

Ripristina le impostazioni di fabbrica

^

∨



Quando il climatizzatore è spento, nella funzione di interrogazione della temperatura, premere " ^ " o " ∨ " per selezionare INIt, la zona di temperatura visualizzata --.

Premere " Confirm " per passare allo stato di impostazione, premere " ^ " o " ∨ " per selezionare "ON", quindi premere " Confirm " per completare l'operazione.



: Impostazione di ripristino della fabbrica

Dopo che il regolatore cablato ha ripristinato l'impostazione dei parametri di fabbrica, l'impostazione dei parametri di rotazione è ripristinata a 10 ore (la temperatura massima e minima non sono impostate); la compensazione della temperatura corporea non è compensata;

la modalità COOL e HEAT/singolo COOL è ripristinata sul modello COOL e HEAT; Ripristinare l'intervallo di temperatura alle impostazioni di fabbrica. La funzione di ricezione remota viene ripristinata; l'indirizzo del controller a due comandi della prima linea viene ripristinato sul selettore di codice.

Impostare il giorno di riposo in modo che si avvii automaticamente all'accensione:

1. Utilizzare i tasti Up o Down per selezionare dy:1, visualizzando il valore di impostazione corrente.
2. Premere il tasto Confirm per accedere all'opzione di abilitazione della funzione di avvio automatico del Day Off. Il valore di impostazione inizia a lampeggiare.
3. Utilizzare i tasti su o giù per modificare il valore di impostazione. Un valore di 1 abilita la funzione, mentre un valore di 0 la disabilita.
4. Premere il tasto Confirm per applicare l'impostazione. In questo modo si accede all'opzione di impostazione massima del timer per Day Off, dy:2, visualizzando il valore attuale dell'impostazione. Il valore rappresenta la durata del timer in ore, con incrementi di 0,5 ore.

5. Utilizzare i tasti su o giù per modificare il valore di impostazione.
6. Premere il tasto Confirm per applicare l'impostazione e completare la configurazione.

NOTA

Una volta abilitata la funzione di avvio automatico del Day Off, il dispositivo avvierà automaticamente la funzione Day Off con l'ultima durata del timer impostata a ogni accensione.

Impostare la sincronizzazione dell'ora di

rete: 

1. Utilizzare i tasti su o giù per selezionare NTP e visualizzare l'impostazione corrente.
2. Premere il tasto Confirm per accedere all'impostazione della funzione.
3. Utilizzare i tasti Up o Down per scegliere il valore di impostazione, dove 0 significa disattivare la funzione di sincronizzazione dell'ora di rete e 1 significa attivarla.
4. Premere Confirm per applicare l'impostazione e completare la configurazione.

16. Connessione di controllo wireless

🔔 **NOTA**

Applicabile solo all'unità con funzione di controllo wireless.

1 Specifiche

Questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/EU.

(solo prodotti UE)

- Modulo wireless Modello:
EU-SK107, US-SK107, EU-SK110, US-SK110
- Tipo di antenna: Antenna stampata della scheda a circuiti stampati
- Wireless: 2400 - 2483,5MHz, Potenza di Trasmissione: < 20dBm
- Temperatura di Funzionamento: 0°C ~ 45°C / 32°F ~ 113°F
- Umidità di Funzionamento: 10% ~ 85%
- Ingresso alimentazione: 5 VCC / 500mA
- BLE: 2402 - 2480MHz, Potenza di Trasmissione: < 10dBm

2 Precauzione

• Compatibilità con le App:

- L'applicazione è disponibile sia per iOS che per Android, ma le versioni precedenti potrebbero non essere più compatibili. Si prega di mantenere l'app aggiornata con l'ultima versione. Midea non garantisce la compatibilità e non è responsabile dei problemi che ne derivano.
- L'app è soggetta a aggiornamenti senza preavviso per il miglioramento delle funzioni del prodotto.

• Sicurezza Wireless:

- Lo Smart Kit supporta i seguenti protocolli di sicurezza: WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3-SAE
- Può essere utilizzato con o senza crittografia, anche se la crittografia è fortemente consigliata.

• Connettività:

- Problema di rete potrebbe occasionalmente causare il timeout. La visualizzazione dell'unità e l'app potrebbero essere non sincronizzati, ma questo si risolverà indipendentemente quando la rete è ripristinata.
- Se la rete non'è disponibile, potrebbe essere necessario eseguire di nuovo il processo di configurazione.

- La modifica della rete wireless richiede la riconfigurazione del dispositivo.
- **Configurazione:**
 - Il processo effettivo di configurazione della rete può variare leggermente rispetto al manuale.
 - Per ulteriori informazioni, consultare il sito web del servizio.
- **Ripristina le impostazioni di fabbrica:**
 - Quando l'utente cancella il dispositivo dall'APP, il modulo ripristina automaticamente le impostazioni di fabbrica.

Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il kit intelligente e il corpo.

3 Utilizzare l'apparecchio con l'applicazione NetHome Plus

- ⚠ Assicurarsi che il telefono cellulare sia collegato alla rete wireless domestica, che il segnale wireless a banda 2,4 GHz sia abilitato sul router wireless e che si conosca la password di rete.
- ⚠ Attivare il Bluetooth sul telefono e anche il dispositivo deve essere acceso.

1 Scarica l'applicazione NetHome Plus

⚠ CAUTELA

Il seguente codice QR è disponibile solo per scaricare l'APP.

È completamente diverso con il codice QR imballato con l'unità.

Utenti di telefoni Android:

Scansionare il codice QR di Android o andare su Google Play, cercare l'applicazione "Nethome Plus" e scaricarla.

Utenti IOS:

Eeguire la scansione del codice QR di IOS o andare su APP Store, cercare l'applicazione "Nethome Plus" e scaricarla.



Android




iOS

Come entrare nella rete di distribuzione AP

Premere il tasto FUNC. fino a selezionare l'icona , quindi premere il tasto CONFIRM. La modalità AP è attivata se l'icona  lampeggia.

2 Iscriviti o effettua login all'account

Aprire l'App e creare un account utente, se ne hai già uno, effettuare il login.

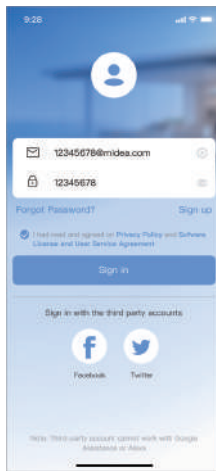


3 Aggiungi il tuo dispositivo

Toccare l'icona " + " per aggiungere l'elettrodomestico al proprio account NetHome Plus.




4 Scegliere il tipo di dispositivo

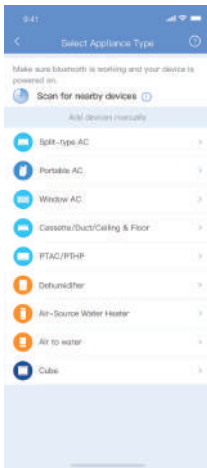

5 Connetti alla rete

Seguire le istruzioni dell'applicazione per impostare la connessione wireless. Se la connessione di rete non riesce, fare riferimento ai Suggerimenti dell'App per la risoluzione. Il design effettivo dell'interfaccia utente potrebbe apparire diverso dagli esempi a causa degli aggiornamenti dell'app.

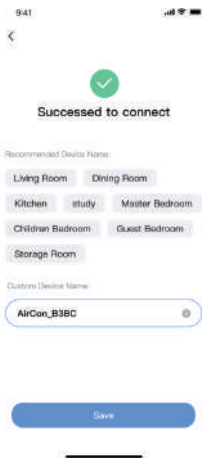

4 Conformità

Modelli di moduli wireless:

EU-SK107, US-SK107:

ID FCC: 2ADQOMDNA21

IC: 12575A-MDNA21

EU-SK110, US-SK110:

ID FCC: 2ADQOMDNA23

IC: 12575A-MDNA23

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC e contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza che sono conformi alle norme Innovation, Science and Economic

RSS esente da licenza di Development Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1. Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose;
2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Utilizzare il dispositivo solo in conformità con le istruzioni fornite. Eventuali cambiamenti o modifiche a questa apparecchiatura non

espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità possono comportare l'impossibilità per l'utente di utilizzare l'apparecchiatura. Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti dalla FCC per gli ambienti non controllati. Al fine di evitare la possibilità di superare i limiti di esposizione alle radiofrequenze FCC, la distanza all'antenna da parte dell'utente non deve essere inferiore a 20 cm (8 pollici) durante il funzionamento.

● NOTA

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verificheranno interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che può essere determinata spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, l'utente è suggerito a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'attrezzatura e il ricevitore.

- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

La progettazione e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso per il miglioramento del prodotto. Consultare l'agenzia di vendita o il produttore per i dettagli.

QX007IU-120N(OSK105-OEM)-1
16117100004396
20250522

Este manual proporciona una descripción detallada de las precauciones que se deben tener en cuenta durante la operación.

Para garantizar el correcto funcionamiento del controlador de cable, lea atentamente este manual antes de utilizar la unidad.

Para facilitar su consulta en el futuro, conserve este manual después de leerlo.

Todas las imágenes del manual son solo para fines explicativos. Puede haber una ligera diferencia con el controlador de cable que compró (depende del modelo). Prevalecerá la forma real.

Tabla de contenido

1. Precauciones de seguridad	1
2. Accesorio de instalación	4
3. Método de instalación	6
4. Especificación	13
5. Característica y función del controlador de cable	14
6. Nombre en la pantalla LCD del controlador de cable	15
7. Nombre del botón del controlador de cable	16
8. Operación preparatoria	17
9. Operación	18
10. Funciones del Temporizador.....	30
11. Temporizador semanal 1	33
12. Temporizador semanal 2	39
13. Manejo de alarmas de fallas	46
14. Indicación técnica y requisito	46
15. Consultas y configuraciones	47
16. Conexión de control inalámbrica.....	53

1. Precauciones de seguridad

ADVERTENCIA

- Por favor confíe al distribuidor o profesionales la instalación de la unidad.
 - La instalación realizada por otras personas puede provocar una instalación imperfecta, descarga eléctrica o incendio.
 - Atenerse a este manual de instalación.
 - Una instalación incorrecta puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
 - La reinstalación debe ser realizada por profesionales.
- No desinstale la unidad al azar. La desinstalación aleatoria puede provocar un funcionamiento anormal, calentamiento o incendio del aire acondicionado.

NOTA

- No instale la unidad en un lugar vulnerable a fugas de gases inflamables. Una vez que se producen fugas de gases inflamables y quedan alrededor del controlador de cable, puede producirse un incendio.
- No lo opere con las manos mojadas ni permita que entre agua en el controlador de cable. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica.

- El cableado debe adaptarse a la corriente del controlador de cable. De lo contrario, podrían producirse fugas eléctricas o calentamiento y provocar un incendio.

NOTA

En el cableado se deberán aplicar los cables especificados. No se podrá aplicar ninguna fuerza externa al terminal. De lo contrario, se podría producir un corte y calentamiento del cable y provocar un incendio.

ADVERTENCIA

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si están bajo supervisión o han recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión (países de la Unión Europea).

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.

ADVERTENCIA

- Si se conecta la energía a un cableado fijo, se debe incorporar en el cableado fijo un dispositivo de desconexión de todos los polos que tenga espacios libres de al menos 3 mm en todos los polos y una corriente de fuga que pueda superar los 10 mA, un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente de funcionamiento residual nominal que no supere los 30 mA y una desconexión de acuerdo con las reglas de cableado.

2. Accesorio de instalación

Seleccione el lugar de instalación

No lo instale en un lugar cubierto con aceite pesado, vapor o gas sulfurado, de lo contrario, este producto se deformaría y provocaría un mal funcionamiento del sistema.

Preparación antes de la instalación

1. Por favor, confirme que se le han suministrado todas las siguientes piezas.

No.	Nombre	Cantidad.	Observaciones
1	Controlador de cable	1	_____
2	Manual de instalación y del propietario	1	_____
3	Tornillos	3	M3.9*25 (Para montaje en la pared)
4	Tacos de pared	3	Para montaje en la pared
5	Tornillos	2	M4*25 (Para montaje en caja de interruptores)
6	Barras de tornillos de plástico	2	Para fijar en la caja del interruptor
7	El grupo de cables conectivos	1	Opcional
8	Tornillo	1	M4*8 (para montar el grupo de cables de conexión)

2. Prepare los siguientes conjuntos en el sitio.

Nombre	Cantidad. (incrustado en la pared)	Especificación (solo como referencia)	Observaciones
Tubo de cableado (manguito aislante y tornillo de apriete)	1	_____	_____

Precauciones al instalar el controlador de cable

1. Este manual proporciona el método de instalación del controlador de cable. Consulte el diagrama de cableado de este manual de instalación para conectar el controlador de cable a la unidad interior.
2. El controlador de cable funciona en un circuito de bucle de bajo voltaje. Está prohibido hacer contacto directo con cables de alto voltaje superiores a 115 V, 220 V, 380 V, y no conecte este tipo de cable en dicho bucle; el espacio libre para cables entre los tubos configurados debe estar en el rango de 300-500 mm o más.
3. El cable blindado del controlador de cable debe estar conectado a tierra firmemente.

3. Método de instalación

1. Dimensiones estructurales del controlador de cable

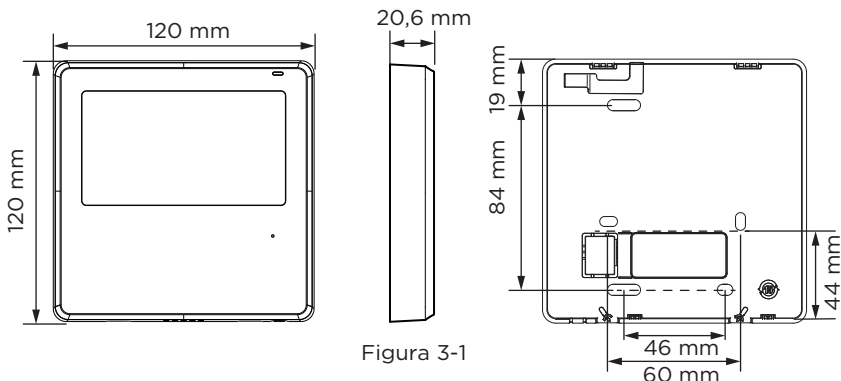


Figura 3-1

2. Retire la parte superior del controlador con cable

- Inserte un destornillador de punta plana en las ranuras de la parte inferior del controlador de cable (2 lugares) y retire la parte superior del controlador de cable. (Figura 3-2)

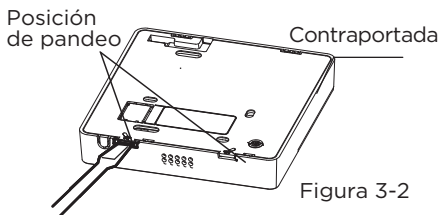


Figura 3-2

● NOTA


No haga palanca hacia arriba ni hacia abajo, solo puede girar el destornillador.

● NOTA


La PCB está montada en la parte superior del controlador de cable. Tenga cuidado de no dañar la placa con el destornillador de punta plana.

3. Fije la placa posterior del controlador de cable

- Para un montaje expuesto, fije la placa posterior a la pared con los 3 tornillos (ST3,9*25) y tacos. (Figura 3-3)

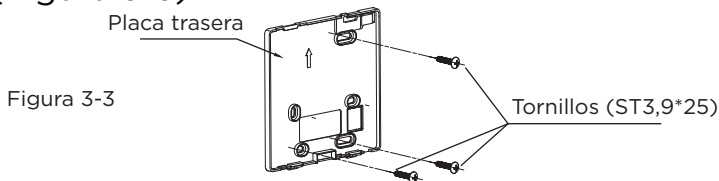

- Utilice dos tornillos M4*25 para instalar la cubierta posterior en la caja del interruptor 86 y utilice un tornillo ST3,9*25 para fijarla a la pared.

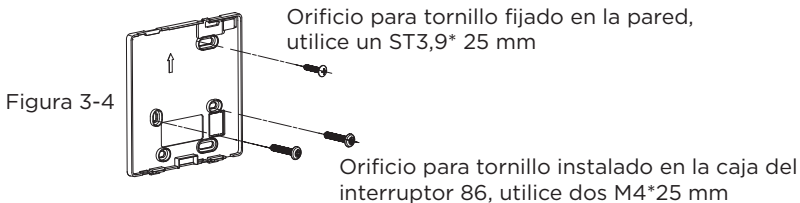

● NOTA

Coloque sobre una superficie plana. Tenga cuidado de no distorsionar la placa posterior del controlador de cable apretando demasiado los tornillos de montaje.

4. Cableado con la unidad interior



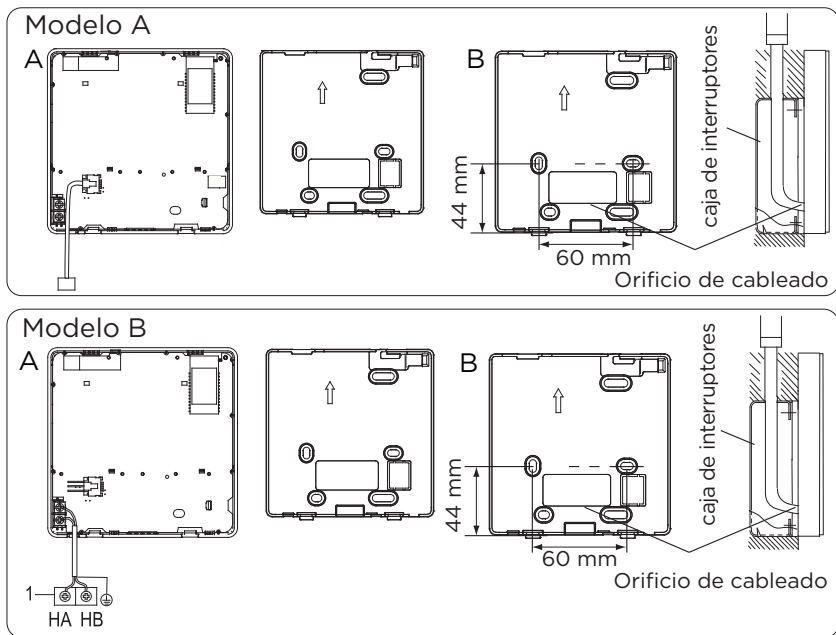


Figura 3-5

Modelo A

Conecte el cable de la placa base de la unidad interior a un cable de conexión. A continuación, conecte el otro lado del cable de conexión al controlador de cable.

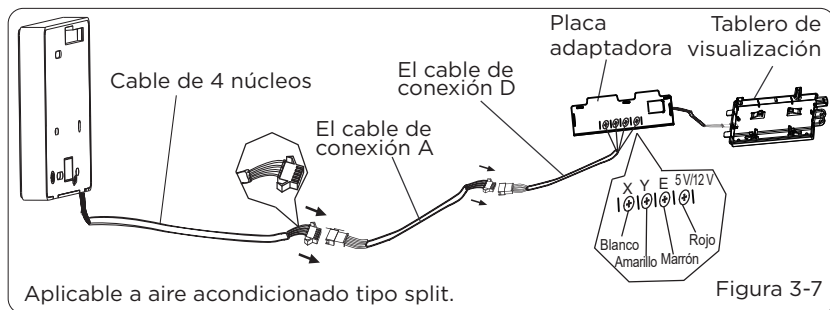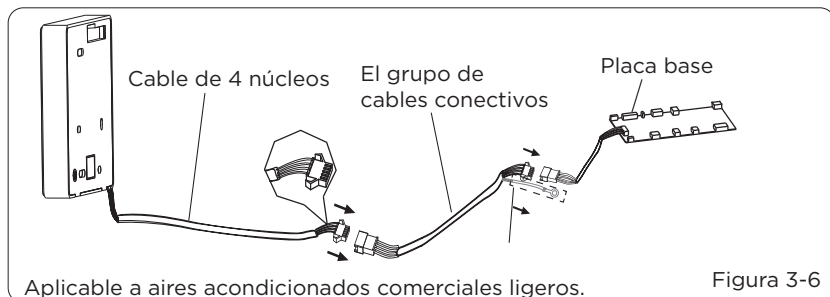

Modelo B

1 unidad interior

Haga una muesca en la parte por donde pasará el cableado con unos alicates, etc.

Conecte los terminales del controlador con cable (HA, HB) y los terminales de la unidad interior (HA, HB). (HA y HB no tienen polaridad).

● **NOTA**

- NO permita que entre agua en el controlador de cable. Utilice la trampa y la masilla para sellar los cables.
- Los cables de conexión deben estar fijados de forma segura y no se pueden tirar.

Para algunas unidades, el controlador de cable se conecta a los puertos HA y HB de la unidad a través de los puertos HA y HB. No hay polaridad entre HA y HB. Véase la Figura 3-8

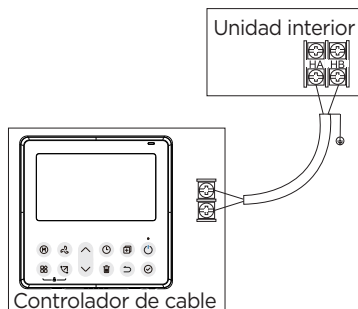


Figura 3-8 Controlador de cable

El controlador de cable principal/secundario se puede usar para permitir que dos controladores de cable controlen una unidad, y los controladores de cable se conectan a los puertos HA y HB de la unidad, y los controladores de cable se conectan a los puertos HA y HB de la unidad a través del puerto HA y HB del controlador. No hay polaridad entre HA y HB. Véase Figura 3-9



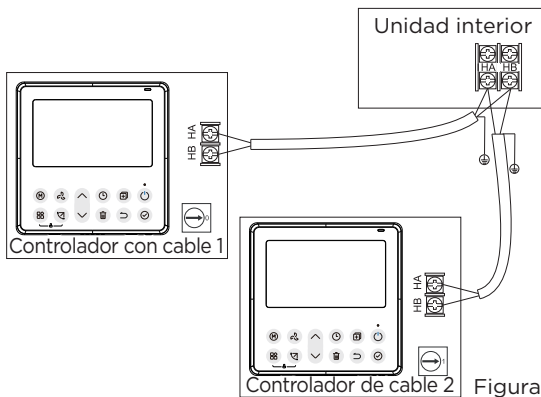


Figura 3-9

● NOTA

El controlador con cable con función inalámbrica no tiene esta función.

Para algunas unidades, un controlador de cable puede admitir varias unidades (un máximo de 16 unidades). En este caso, el controlador de cable y la unidad deben conectarse a los puertos HA y HB al mismo tiempo. En el control de grupo, no se mostrará ningún error en el controlador con cable. Véase Figura 3-10

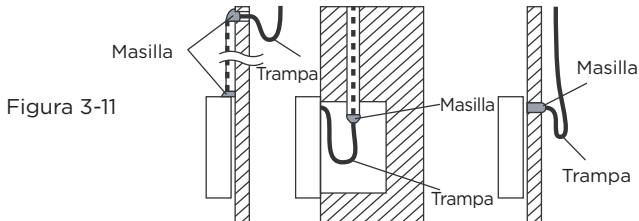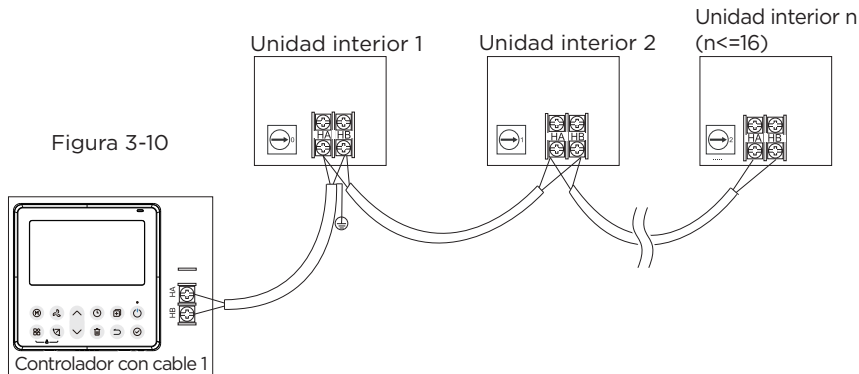

6. Vuelva a colocar la parte superior del controlador con cable

- Después de ajustar la caja superior, abroche la caja superior y evite sujetar el cableado durante la instalación. (Figura 3-12)

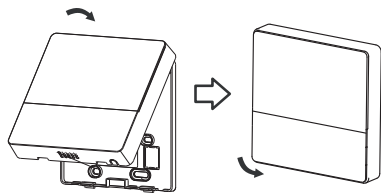


Figura 3-12

Todas las imágenes del manual son solo para fines explicativos. Su controlador de cable puede ser ligeramente diferente. Prevalecerá la forma real.

4. Especificación

Voltaje de entrada	12 V
Temperatura ambiente	0 °C ~ 45 °C (32 °F ~ 113 °F)
Humedad ambiental	RH40%-RH90%


Especificaciones del cableado

Tipo de cableado	Tamaño	Longitud total
Cable o cordón de vinilo blindado de comunicación 485	0,5-1,25mm ²	≤ 30 m
Cable o cordón de vinilo blindado de comunicación HA HB	0,5-1,25mm ²	≤ 20 m

● NOTA

Se recomienda utilizar cable de conexión de 6 metros de longitud.

5. Característica y función del controlador de cable

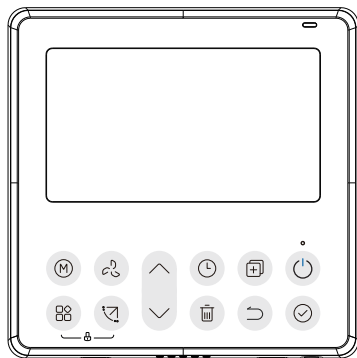


Característica:

- Pantalla LCD.
- Visualización del código de mal funcionamiento: puede mostrar el código de error, útil para el servicio.
- Diseño de disposición de cables de 4 vías, sin parte elevada en la parte trasera, más conveniente para colocar los cables e instalar el dispositivo.
- Visualización de temperatura ambiente.
- Temporizador semanal.


Función:

- Modo: Elija Auto-Frío-Seco-Calor-Ventilador
- Velocidad del ventilador: Velocidad de Auto/Bajo/Medio/Alto
- Oscilación (en algunos modelos)
- Temporizador ON/OFF
- Ajuste de temperatura
- Temporizador semanal.
- Sígueme
- Turbo
- Sistema de 24 horas
- Sistema de 12 horas
- Reinicio automático
- Control de lamas individuales (en algunos modelos)
- Prueba automática de flujo de aire
- Rotación y respaldo
- Control dual
- Control de grupo
- Bloqueo para niños
- Pantalla LCD
- Reloj

6. Nombre en la pantalla LCD del controlador de cable

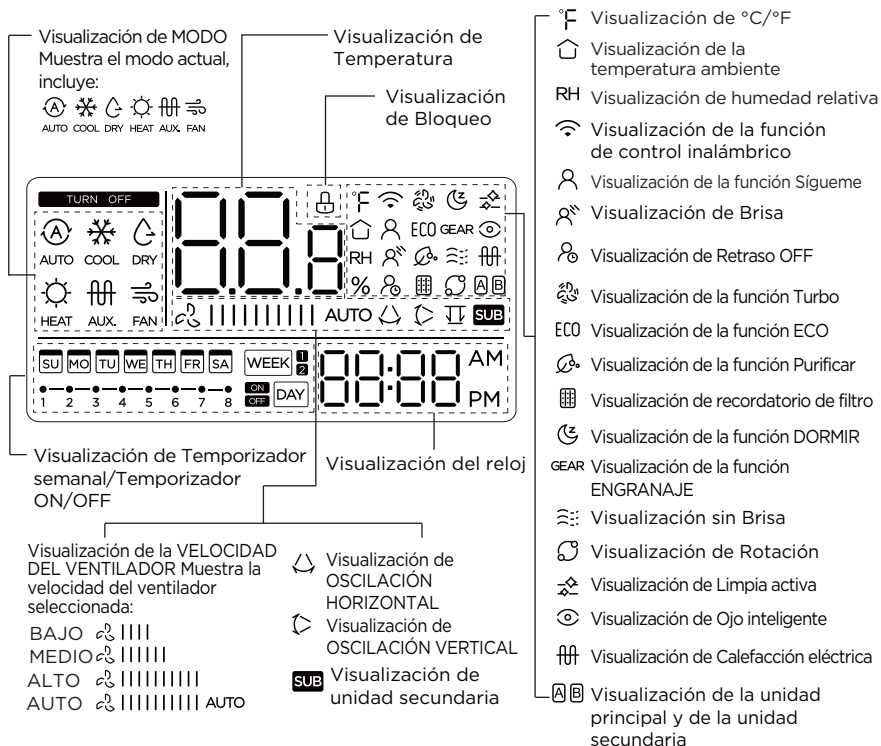

7. Nombre del botón del controlador de cable

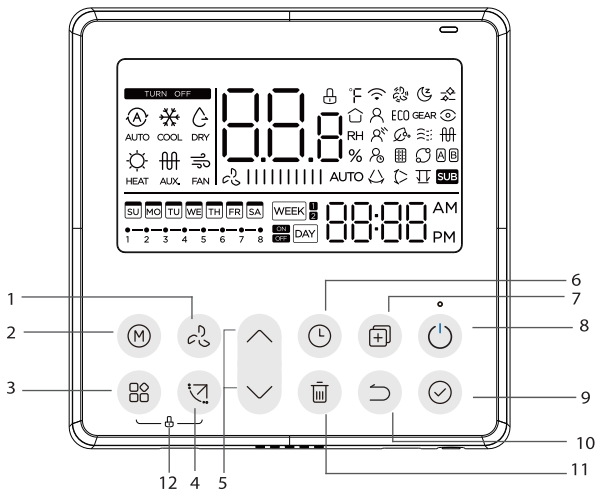

1 Botón VELOCIDAD DEL VENTILADOR

2 Botón MODO

3 Botón FUNC.

4 Botón OSCILACIÓN

5 Botón AJUSTAR

6 Botón TEMPORIZADOR

7 Botón COPIAR

8 Botón ENCENDER

9 Botón CONFIRMAR


10 Botón ATRÁS



11 Botón DÍA LIBRE/RETRASO

12 Botón de BLOQUEO PARA NIÑOS


8. Operación preparatoria



Establecer el día y la hora actuales


- 1  Presione el botón Temporizador durante 2 segundos o más. La pantalla del temporizador parpadeará.
-

- 2 
 Presione el botón “^” o “v” para fijar la fecha. La fecha seleccionada parpadeará.




- 3  La configuración de la fecha finaliza y la configuración de la hora está preparada después de presionar el botón Temporizador o el botón CONFIRMAR o no se presiona ningún botón en 10 segundos.
-

- 4 
 Presione el botón “^” o “v” para establecer la hora actual. Presione repetidamente para ajustar la hora actual en incrementos de 1 minuto.



ex. Lunes 11:20

Mantenga presionado para ajustar la hora actual de forma continua.

- 5  La configuración se realiza después de presionar el botón CONFIRMAR o si no se presiona ningún botón durante 10 segundos.

6



Selección de escala de tiempo
Presione los botones “⌚” y “🗑️” durante 2 segundos para alternar la visualización de la hora del reloj entre la escala de 12 h y 24 h.

9. Operación

Para iniciar/detener la operación



Presione el botón Encender.

Función de calentamiento de 8 grados (en algunos modelos)



Cuando el modo de calefacción sea 10 °C (50 °F)/16 °C (60 °F)/17 °C (62 °F)/20 °C (68 °F), presione el botón hacia abajo dos veces en 1 segundo para encender la función de calefacción de 8 °C y presione el botón de Encendido, Modo, Ajuste, Velocidad del ventilador y Temporizador para cancelar la función de calefacción de 8 °C.


NOTA

Para algunos modelos, la función de calentamiento de 8° solo se puede configurar mediante control remoto, no se puede elegir esta función mediante el controlador con cable.


Para configurar el modo de operación



Configuración del modo de funcionamiento (el modo de calor no es válido, para unidades de tipo solo frío).

Pulse este botón para seleccionar el modo de operación:



Si la unidad interior tiene función de calefacción eléctrica (calefacción emergente), presione este botón para seleccionar el modo de operación:




- Cuando se selecciona el modo como calefacción de emergencia (o calor eléctrico), se muestra  _{AUX.}, la velocidad del ventilador es Auto. Las funciones Dormir, calefacción de 8 grados, Turbo y Rotación no están disponibles en el modo de calefacción de emergencia.
- Cuando se selecciona el modo como calor y calor eléctrico, se muestra  _{HEAT AUX.} y las funciones Turbo y Rotación se desactivan.

NOTA

1. El modo específico disponible depende de la unidad. Si la unidad no tiene un modo particular, no se puede activar.
2. En el modo de calefacción de emergencia (o calefacción eléctrica) o en el modo de calefacción y calefacción de emergencia (o calefacción eléctrica), si la unidad admite el ajuste de la velocidad del ventilador, se puede ajustar el nivel de velocidad del ventilador.

Ajuste de temperatura ambiente

 — Disminuir Presione el botón “^” o “v” para configurar la temperatura ambiente.

 — Aumentar Rango de temperatura de configuración interior:

10 °C/16 °C/17 °C~30 °C (50 °F/60 °F/62 °F~86 °F) o 20 °C~28 °C (68 °F~82 °F).
(Depende del modelo)




Selección de escala °C y °F (en algunos modelos)

Presione los botones “^” y “v” durante 3 segundos para alternar la visualización de la temperatura entre la escala °C y °F.


Ajuste de la velocidad del ventilador



Presione el botón de Velocidad del ventilador para configurar la velocidad del ventilador. (Este botón no está disponible en el modo Auto o Seco)



Cuando se admite la regulación de velocidad continua, presione la tecla de velocidad del ventilador para recorrer:



Presione los botones “M” y “🔔” juntos durante 3 segundos para activar o desactivar el tono del teclado.

Función de bloqueo para niños



Presione los botones “🔲” y “🔒” durante 3 segundos para activar la función de bloqueo para niños y bloquear todos los botones del controlador de cable. No puede presionar el botón para operar y recibir la señal del control remoto después de activar el bloqueo para niños.

Presione estos dos botones nuevamente durante 3 segundos para desactivar la función de bloqueo para niños.

Cuando la función de bloqueo para niños está activada, aparece la marca “🔒”.

Función de oscilación (solo para unidades con funciones de oscilación horizontal y vertical)

1 Oscilación arriba y abajo



Presione el botón OSCILACIÓN para iniciar la función de oscilación hacia arriba y hacia abajo. Aparece la marca “◻”.

Presiónelo nuevamente para detener.

2. Oscilación izquierda-derecha

Presione el botón OSCILACIÓN durante 2 segundos para iniciar la función de oscilación izquierda-derecha. Aparece la marca “◁”.

Presiónelo nuevamente durante 2 segundos para detenerlo.

Función de oscilación (para las unidades sin función de oscilación vertical)



- Utilice el botón Oscilación para ajustar la dirección del flujo de aire arriba-abajo e iniciar la función de oscilación automática.

1. Cada vez que se presiona este botón, la persiana oscila un ángulo de 6 grados. Presione este botón hasta llegar a la dirección deseada.
2. Si mantiene presionado el botón durante 2 segundos, se activa la oscilación automática. Aparece la marca “◻”. Presiónelo nuevamente para detener. (algunas unidades)


- Para las unidades con cuatro lamas hacia arriba y hacia abajo, se puede operar individualmente.



1. Presione el botón Oscilación para activar la función de ajuste de lamas hacia arriba y hacia abajo. La marca “ ◻ ◴ ” parpadeará.
(No aplica a todos los modelos)

2. Presionando el botón “ ^ ” o “ v ” pueden seleccionar el movimiento de cuatro lamas. Cada vez que presione el botón, la lama se seleccionará en una secuencia como la siguiente:


(◻ -0) significa que las cuatro lamas se mueven al mismo tiempo).



3. Luego use el botón Oscilación para ajustar la dirección del flujo de aire arriba-abajo de la lama seleccionada.



Presione el botón FUNC. para desplazarse por las funciones de operación de la siguiente manera:




[*]: Depende del modelo. Si la unidad interior no tiene esta función, no se mostrará.



El icono de selección de función parpadeará, luego presione el botón Confirmar para confirmar la configuración.


Función Turbo (en algunos modelos)



En el modo FRÍO/CALOR, presione el botón FUNC. para activar la función turbo. Pulse nuevamente el botón para desactivar la función turbo. Cuando la función turbo está activada, aparece la marca «».

Función PTC (en algunos modelos)





En el funcionamiento de calefacción, para las unidades con función de calefacción eléctrica, presione este botón para activar el modo de calefacción eléctrica. Cuando la función PTC está activada, aparece la marca «».


● NOTA


La función de calefacción auxiliar eléctrica del modelo AHU se cambia mediante el botón MODO, y el botón FUNC. es una función turbo.

Indicador de función Sígueme

Presione el botón FUNC. para seleccionar si la temperatura ambiente se detecta en la unidad interior o en el controlador de cable.

Cuando aparece el indicador de función  , el controlador de cable detecta la temperatura ambiente.



Pulse el botón de función y seleccione el icono «». En este punto, el icono parpadeará. Presione el botón confirmar para activar o desactivar la función Sígueme.

Visualización de Ojo inteligente

1. Esta función es válida en modo auto, modo frío y modo calor.
2. Cuando el controlador de cable de envío de la unidad interior tiene la función de ojo inteligente, presione la tecla de función para seleccionar el ícono de ojo inteligente, presione la tecla OK para encender el ojo inteligente y encienda el ícono de ojo inteligente al mismo tiempo; cuando el ojo inteligente se apaga, el ícono de ojo inteligente se apaga.
3. Apagar, cambiar de modo, activar la autolimpieza y activar la función de calentamiento de 8 grados cancelará automáticamente la función de ojo inteligente.

Función de reinicio del filtro

Después de que la unidad interior envía el tiempo de uso del filtro del controlador de cable, el ícono de aviso de limpieza del filtro se ilumina, presione la tecla de función para seleccionar el ícono de aviso de limpieza del filtro y presione la tecla OK para restablecer el tiempo de la pantalla del filtro. El icono de recordatorio de limpieza del filtro se apaga.

Función de ajuste de humedad

1. Cuando el controlador de cable de envío de la unidad interior tiene una función de control dual de temperatura y humedad, en el modo de deshumidificación, presione la tecla de función para seleccionar el ícono RH, presione la tecla de confirmación para ingresar al modo de control de humedad, el ícono RH parpadea, presione las teclas arriba y abajo para ajustar la humedad, el rango de configuración es APAGADO-> 35%-85%, ajustado con 5% de humedad. Salir del estado de ajuste de humedad después de 5 segundos de inactividad.
2. Después de ingresar al modo de control de humedad, presione las teclas arriba y abajo para ajustar la temperatura establecida y mostrar la temperatura establecida durante 5 segundos, y luego restaure la visualización de la humedad establecida.
3. Después de cambiar el modo, salga del modo de control de humedad.

Función ENGRANAJE

1. Cuando el controlador de cable de envío de la unidad interior tiene la función ENGRANAJE, en el modo de enfriamiento de arranque, presione la tecla de función para seleccionar el ícono ENGRANAJE, presione la tecla de confirmación para ingresar al modo de control ENGRANAJE y primero muestre el estado actual de ENGRANAJE. 50%->75%->APAGADO se puede cambiar con las teclas arriba y abajo en 5 segundos.

Después de 5 segundos, se mostrará la temperatura establecida, presione las teclas arriba y abajo para ajustar la temperatura establecida. Apagar, cambiar al modo o encender las funciones de dormir, ECO, fuerte, autolimpieza para cancelar la función ENGRANAJE.

Indicación de rotación y marcha atrás

Cuando haya dos unidades, presione el botón para seleccionar la función giratoria y presione “Confirmar” para activar o desactivar la función giratoria.

1. Presione “Confirmar” para configurar el tiempo de rotación, luego presione el botón “^” o “v” para configurar la hora. Rango de tiempo de configuración: 1-99h, el tiempo predeterminado es 10 horas.
2. Configure la temperatura de apertura conjunta a temperatura alta. El rango de temperatura disponible para la co-apertura de baja temperatura es de 5 a 15 °C. Cuando muestra « -- », significa que la función de temperatura de co-apertura de baja temperatura está desactivada. Cuando la temperatura ambiente es de 26 a 32 grados y la temperatura de apertura máxima configurada es válida, cuando el sensor de temperatura del controlador de cable detecta que la temperatura interior es mayor o igual a la temperatura de apertura máxima configurada, ambos acondicionadores de aire funcionarán en modo FRÍO hasta que la temperatura interior detectada por el controlador de cable sea menor

que la temperatura de apertura máxima configurada menos 2 °C. En este punto, una unidad continuará funcionando según la temperatura y el modo establecidos, mientras que la otra unidad se apagará.

NOTA

Cuando ambas unidades funcionan en modo FRÍO, la temperatura establecida de la unidad interior se fijará en 24 °C.

3. Configure la temperatura de apertura conjunta de temperatura baja.

El rango de temperatura disponible para la co-apertura de baja temperatura es de 5 a 15 °C. Cuando muestra «--», significa que la función de temperatura de co-apertura de baja temperatura está desactivada. Cuando la temperatura ambiente es de 5 a 15 grados y la temperatura de apertura conjunta de baja temperatura configurada es válida, cuando el sensor de temperatura del controlador con cable detecta que la temperatura interior es menor o igual a la temperatura de apertura conjunta de baja temperatura configurada, ambos acondicionadores de aire funcionarán en modo CALOR hasta que la temperatura interior detectada por el controlador con cable sea 2 °C mayor que la temperatura de apertura conjunta de baja temperatura configurada. En este punto, una unidad continuará funcionando según la temperatura y el modo establecidos, mientras que la otra unidad se apagará.

NOTA

Cuando ambas unidades estén funcionando en modo CALOR, la temperatura establecida de la unidad interior se fijará en 24 °C.

4. Establece qué máquina se ejecutará primero.
Seleccione A o B.
5. Después de activar esta función, siempre que el aire acondicionado esté funcionando a la hora configurada, encenderá automáticamente otro aire acondicionado y apagará el aire acondicionado actual. Presione el botón Encender para cambiar a otro inmediatamente. Los íconos A o B parpadean para indicar la falla del aire acondicionado correspondiente.
Cambiar automáticamente a otra máquina cuando se alcanza el tiempo de ejecución o se produce una falla en la máquina.

Funcionamiento del interruptor de función de silencio de la unidad exterior:

Mantenga presionado el botón de velocidad del ventilador durante 3 segundos, se mostrará “ON” durante 3 segundos para encenderlo; presione el botón de velocidad del ventilador nuevamente durante 3 segundos, se mostrará “OF” durante 3 segundos para apagarlo. Cuando la función de silencio de la unidad exterior está activada, ECO y ENGRANAJE se desactivarán.

NOTA

Esta función solo se puede utilizar si tanto la unidad exterior como la interior tienen funciones de silencio y la unidad interior admite el control de la función de silencio de la unidad exterior a través del controlador con cable.

10. Funciones del Temporizador

WEEK

Temporizador SEMANAL

Utilice esta función de temporizador para establecer horarios de funcionamiento para cada día de la semana.

ON

DAY

Temporizador de encendido

Utilice esta función de temporizador para iniciar el funcionamiento del aire acondicionado. El temporizador funciona y el aire acondicionado comienza a funcionar una vez transcurrido el tiempo.

OFF

DAY

Temporizador de apagado

Utilice esta función de temporizador para detener el funcionamiento del aire acondicionado. El temporizador funciona y el funcionamiento del aire acondicionado se detiene una vez transcurrido el tiempo.

ON
OFF

DAY


Temporizador de encendido y apagado


Utilice esta función de temporizador para iniciar y detener el funcionamiento del aire acondicionado. El temporizador funciona y el aire acondicionado comienza a funcionar y se detiene una vez transcurrido el tiempo.


● NOTA

Puede configurar el "día libre" para que comience automáticamente con la configuración del temporizador más reciente cada vez que se encienda el dispositivo configurando dy:1 y dy:2 en el modo de ingeniería. Para obtener más detalles, consulte la descripción de la configuración del modo de ingeniería.

Para configurar el TEMPORIZADOR de encendido o apagado

- 1  Cuando se selecciona "día de encendido" o "día libre", el ícono [ON] o [OFF] parpadeará y el área de visualización de temperatura también parpadeará.




- 2 








ej. Temporizador de apagado establecido en 7,5 h

Utilice las teclas « \checkmark » o « \wedge » para seleccionar la duración del temporizador, en incrementos de 0,5 horas.

- 3  Presione la tecla de confirmar para activar el temporizador y completar la configuración.

Establecer «día encendido y apagado»:

-  Cuando se selecciona “día encendido/apagado”, el ícono [ON] parpadeará y el ícono [OFF] se iluminará.
-  Utilice las teclas “∨” o “∧” para seleccionar la duración del temporizador “on”, en incrementos de 0,5 horas.
-  Presione la tecla confirmar para activar la duración del temporizador “encendido”; en este punto, el ícono [ON] se iluminará y el ícono [OFF] parpadeará.
-  Utilice las teclas “∨” o “∧” para seleccionar la duración del temporizador “off”, en incrementos de 0,5 horas.
-  Presione la tecla de confirmar para activar la duración del temporizador de «apagado» y completar la configuración.

NOTA

El controlador de cable secundario no puede configurar el temporizador.

11. Temporizador semanal 1

1 Configuración del temporizador semanal



Presione el botón Temporizador para seleccionar «WEEK[■]» y luego presione el botón Confirmar para confirmar.

2 Configuración del día de la semana



Pulse el botón “ \wedge ” o “ \vee ” para seleccionar el día de la semana y luego pulse el botón Confirmar para confirmar la configuración.



3 Ajuste del temporizador de encendido del ajuste del temporizador 1



Presione el botón “ \wedge ” o “ \vee ” para configurar el tiempo del temporizador de On y luego presione el botón Confirmar para confirmar la configuración.



ex. Escala de tiempo del martes 1

Se pueden guardar hasta 4 configuraciones de temporizador para cada día de la semana. Es conveniente que el TEMPORIZADOR SEMANAL se configure de acuerdo con el estilo de vida del usuario.

4 Ajuste del temporizador de apagado del ajuste del temporizador 1



Presione el botón “^” o “v” para configurar el tiempo del temporizador de apagado y luego presione el botón Confirmar para confirmar la configuración.



ex. Escala de tiempo del martes 1

- 5 Se pueden configurar diferentes configuraciones del temporizador repitiendo los pasos 3 y 4.
- 6 Se pueden configurar otros días de una semana repitiendo los pasos 2 a 5.

NOTA


La configuración del temporizador semanal se puede regresar al paso anterior presionando el botón Atrás. La hora de configuración del temporizador se puede eliminar presionando el botón Día libre. La configuración actual se restaurará y se retirará la configuración del temporizador semanal automáticamente cuando no haya ninguna operación durante 30 segundos.

Funcionamiento del temporizador SEMANAL

Para activar el funcionamiento del TEMPORIZADOR SEMANAL



Presione el botón Temporizador mientras se muestra «**WEEK**» en la pantalla LCD.



ex.

Para desactivar el funcionamiento del TEMPORIZADOR SEMANAL




Presione el botón Temporizador mientras «**WEEK**» desaparece de la pantalla LCD.

Para apagar el aire acondicionado durante el temporizador semanal



1. Si presiona el botón ENCENDER una vez y rápidamente, el aire acondicionado se apagará temporalmente. Y el aire acondicionado se encenderá automáticamente hasta la hora del temporizador de encendido.




ex. Si presion el botón ENCENDER una vez y rápidamente a las 10:00, el aire acondicionado se encenderá a las 14:00.

2. Al presionar el botón Encender durante 2 segundos, el aire acondicionado se apagará por completo y al mismo tiempo cancelará la función de temporización.

Para establecer el DÍA LIBRE (para un día festivo)



Durante el temporizador semanal, presione el botón Confirmar.




Presione el botón “ ^ ” o “ v ” para seleccionar el día de esta semana.



Pulse el botón Día libre para configurar el DÍA LIBRE.

ex. Por ejemplo, el DÍA LIBRE está fijado para el miércoles.



El DÍA LIBRE se puede configurar para otros días repitiendo los pasos 2 y 3.



Presione el botón Atrás para regresar al temporizador semanal.

Para cancelar: Siga los mismos procedimientos que para la configuración.

NOTA

La configuración de DÍA LIBRE se cancela automáticamente una vez transcurrido el día establecido.


Función RETRASO



Durante el temporizador semanal, presione el botón FUNC., seleccione la función de retardo y presione el botón Confirmar, aparezca «0h» «1h» «2h» y espere 3 segundos para confirmar.



Cuando la función de retardo está activada, aparece la marca «%». La función de retraso solo se puede habilitar en el Temporizador semanal 1 y el Temporizador semanal 2.



ex. Si presiona seleccionar «2h» a las 18:05, el aire acondicionado demorará su apagado a las 20:05.

Copia la configuración de un día en el otro día.

Una reserva realizada una vez se puede copiar a otro día de la semana. Se copiará toda la reserva del día de la semana seleccionado. El uso eficaz del modo de copia garantiza la facilidad de realizar reservas.



Durante el temporizador semanal, presione el botón Confirmar.



Presione el botón “^” o “v” para seleccionar el día desde el cual copiar.



Presione el botón Copiar, la letra “CY” se mostrará en la pantalla LCD.




Presione el botón “^” o “v” para seleccionar el día al que desea copiar.



Pulse el botón Copiar para confirmar.

La marca  parpadea rápidamente

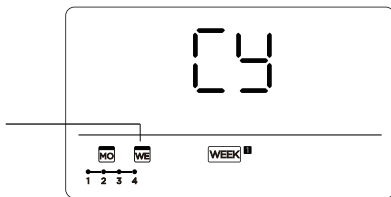

ex. Copiar la configuración del lunes al miércoles

6 Se pueden copiar otros días repitiendo los pasos 4 y 5.



Pulse el botón Confirmar para confirmar la configuración.



Presione el botón Atrás para regresar al temporizador semanal.

12. Temporizador semanal 2

1 Configuración del temporizador semanal



Presione Temporizador para seleccionarlo **WEEK** y presione Confirmar.

2 Configuración del día de la semana



Pulse “∨” o “∧” para seleccionar el día de la semana y luego pulse CONFIRMAR.




3 Ajuste del temporizador de encendido del ajuste del temporizador 1



Presione “∧” o “∨” para seleccionar la hora de configuración. La hora de configuración, el modo, la temperatura y la velocidad del ventilador aparecen en la pantalla LCD. Presione CONFIRMAR para ingresar al proceso de configuración de la hora.

IMPORTANTE: Se pueden configurar hasta 8 eventos programados en un día. Se pueden programar varios eventos tanto en MODO, TEMPERATURA como en VELOCIDADES DEL VENTILADOR.

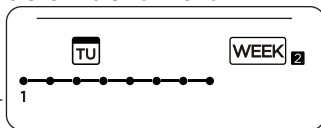


ex. Escala de tiempo del martes 1

4 Ajuste de hora




Presione “ ^ ” o “ ∨ ” para configurar la hora, luego presione CONFIRMAR.


5 Configuración del modo de operación



Presione “ ^ ” o “ ∨ ” para configurar el modo de operación y luego presione CONFIRMAR.



6 Ajuste de temperatura ambiente




Presione “ ^ ” o “ ∨ ” para configurar la temperatura ambiente, luego presione CONFIRMAR.


NOTA

Esta configuración no está disponible en los modos VENTILADOR o OFF.

7 Ajuste de la velocidad del ventilador



Presione “^” o “v” para configurar la velocidad del ventilador y luego presione CONFIRMAR.



● NOTA

Esta configuración no está disponible en los modos AUTO, SECO o OFF.


- 8 Se pueden configurar diferentes eventos programados repitiendo los pasos 3 a 7.
- 9 Se pueden configurar días adicionales, en un período de una semana, repitiendo los pasos 3 a 8.

● NOTA

La configuración del temporizador semanal se puede regresar al paso anterior presionando ATRÁS. Se restaura la configuración actual. El controlador no guardará la configuración del temporizador semanal si no se realiza ninguna operación dentro de los 30 segundos.

Funcionamiento del temporizador SEMANAL

Para empezar Presione Temporizador para seleccionar **WEEK**  y luego el temporizador se iniciará automáticamente.

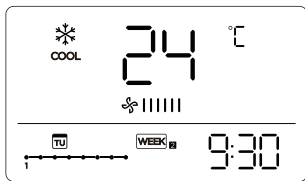

ex.

Para cancelar



Presione los botones Encender durante 2 segundos para cancelar el modo temporizador.




El modo temporizador también se puede cancelar cambiando el modo temporizador mediante Temporizador.

Para establecer el DÍA LIBRE (para un día festivo)



Después de configurar el temporizador semanal, presione CONFIRMAR.



Presione “ \wedge ” o “ \vee ” para seleccionar el día de la semana.



Presione **DÍA LIBRE** para crear un día libre.



Por ejemplo, el **DÍA LIBRE** está fijado para el miércoles.

4 Establezca el **DÍA LIBRE** para los demás días repitiendo los pasos 2 y 3.

5 Presione **ATRÁS** para volver al temporizador semanal.

Para cancelar, siga los mismos procedimientos utilizados para la configuración.

NOTA


La configuración de **DÍA LIBRE** se cancela automáticamente una vez transcurrido el día establecido.

Copia la configuración de un día en el otro día.

Un evento programado, realizado una vez, se puede copiar a otro día de la semana. Se copiarán los eventos programados del día de la semana seleccionado. El uso eficaz del modo de copia garantiza la facilidad de realizar reservas.

1 En el temporizador semanal, presione **CONFIRMAR**.

2  Presione “^” o “v” para seleccionar el día desde el cual copiar.



3  Presione COPIAR, las letras CY aparecen en la pantalla LCD.

4  Presione “^” o “v” para seleccionar el día al que desea copiar.


5  Pulse COPIAR para confirmar.

La marca  parpadea rápidamente

ex. Copiar la configuración del lunes al miércoles

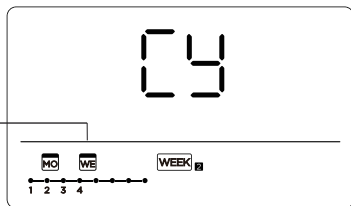




6 Se pueden copiar otros días repitiendo los pasos 4 y 5.

7  Pulse CONFIRMAR para confirmar la configuración.

8  Presione ATRÁS para volver al temporizador semanal.



Eliminar la escala de tiempo en un día.

1  Durante la configuración del temporizador semanal, presione CONFIRMAR.

2    Pulse “^” o “v” para seleccionar el día de la semana y luego pulse CONFIRMAR.

3   

Presione “^” o “v” para seleccionar la hora de configuración que desea eliminar. La hora de configuración, el modo, la temperatura y la velocidad del ventilador aparecen en la pantalla LCD. La hora de configuración, el modo, la temperatura y la velocidad del ventilador se pueden eliminar presionando DEL (día libre).

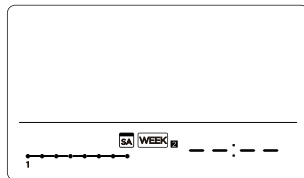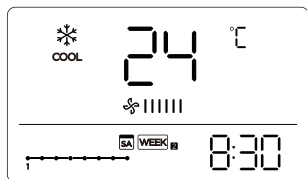

ex. Eliminar la escala horaria 1 del sábado

13. Manejo de alarmas de fallas

Si el sistema no funciona correctamente excepto en los casos mencionados anteriormente o si las fallas mencionadas anteriormente son evidentes, investigue el sistema de acuerdo con los siguientes procedimientos.

MAL FUNCIONAMIENTO Y PROTECCIÓN DEFINICIÓN	VISUALIZACIÓN DE TUBO DIGITAL
Error de comunicación entre el controlador de cable y la unidad interior	E463

Los errores que se muestran en el controlador de cable son diferentes a los que se muestran en la unidad. Si aparece un código de error, consulte el « Manual del propietario y de instalación » y el « Manual de servicio ».

14. Indicación técnica y requisito

EMC y EMI cumplen con los requisitos de certificación CE.


15. Consultas y configuraciones



Quando la unidad de aire acondicionado esté encendida o apagada, presione prolongadamente “COPIAR” durante 3 segundos, primero se mostrará P:00, si está conectado a una unidad interior, se mostrará P:00, si está conectado a varias unidades interiores, presione “^” o “v” para mostrar P:01, P:02, y luego presione “Confirmar” para ingresar la consulta de temperatura de la unidad interior Tn (T1~T4) y falla del ventilador (CF), presione “^” o “v” para seleccionar.



Si no utiliza teclas durante 15 segundos o presiona “Atrás” o “ON/OFF” saldrá de la consulta y la configuración.



Quando la unidad de aire acondicionado esté apagada, en la función de consulta de temperatura, presione “^” o “v” para seleccionar SP, presione “Confirmar” para ajustar el valor de presión estática.



Quando la unidad de aire acondicionado esté apagada, en la función de consulta de temperatura, presione “^” o “v” para seleccionar AF, presione “Confirmar” para entrar en el modo de prueba y parpadeará “ON”, presione “Atrás” o presione “ON/OFF” o presione “Confirmar” para salir del modo de prueba.

En el modo AF, la prueba se completa después de 3 a 6 minutos y sale automáticamente. Al salir no debería aparecer “ON”, si durante el proceso de prueba presiona “Atrás” o “ON/OFF” o presiona “Confirmar”, la salida de la prueba se interrumpirá.

Función Sígueme compensación de temperatura



Quando la unidad de aire acondicionado esté apagada, en la función de consulta de temperatura, presione “^” o “v” para seleccionar tF.

Rango de temperatura de compensación: -5 °C~5 °C.

tF

Presione “Confirmar” en el estado de configuración, presione “^” o “v” para seleccionar la temperatura, luego presione “Confirmar” para completarlo.

tF : temperatura de compensación



Quando la unidad de aire acondicionado esté apagada, en la función de consulta de temperatura, presione “^” o “v” para seleccionar tyPE.

Presione “Confirmar” en el estado de configuración, presione “^” o “v” para seleccionar el tipo, luego presione “Confirmar” para completarlo.

tyPE

CH:
AUTO COOL DRY HEAT FAN

HH:
HEAT FAN

CC:
COOL DRY FAN

NA:
COOL DRY HEAT FAN

Establecer los valores de temperatura más altos y más bajos

- ^ Cuando la unidad de aire acondicionado esté apagada, en la función de consulta de temperatura, presione “^” o “v” para seleccionar tHI o tLo.
- v Presione “Confirmar” en el estado de configuración, presione “^” o “v” para seleccionar la temperatura, luego presione “Confirmar” para completarlo.



El rango de temperatura de ajuste más alto: 25 °C ~ 30 °C.
El rango de temperatura de ajuste más bajo: 16 °C ~ 24 °C.

tHI

tHI : Función de ajuste de valor más alto.

tLo

tLo : Función de ajuste de valor más bajo.

Selección de la función de control remoto del controlador de cable

- ^ Cuando la unidad de aire acondicionado esté apagada, en la función de consulta de temperatura, presione “^” o “v” para seleccionar rEC. Se mostrará ON u OFF en el área de temperatura para indicar si es válido o no válido.
- v




rEC

Quando la selección no es válida, el controlador de cable no procesa ninguna señal de control remoto. Presione “Confirmar” para ingresar al estado de configuración, presione “^” o “v” para seleccionar, luego presione “Confirmar” para completarlo.

Selección de dirección de controlador de dos líneas




Quando la unidad de aire acondicionado esté apagada, en la función de consulta de temperatura, presione “^” o “v” para seleccionar ADr, la zona de temperatura mostrará -- o A, B. Donde -- se refiere a la configuración del código del controlador de cable. Presione “Confirmar” para ingresar al estado de configuración, presione “^” o “v” para seleccionar, luego presione “Confirmar” para completarlo.

ADr -- : Prevalecerá la configuración del código  del controlador de cable.

ADr: La configuración de la dirección del controlador de cable.

Restaurar configuración de fábrica



Quando la unidad de aire acondicionado esté apagada, en la función de consulta de temperatura, presione “^” o “v” para seleccionar INIt, se mostrará la zona de temperatura--. Presione “Confirmar” para ingresar al estado de configuración, presione “^” o “v” para seleccionar “ON”, luego presione “Confirmar” para completarlo.

INIt : Restaurar configuración de fábrica.

Una vez que el controlador de cable reanuda la configuración de parámetros de fábrica, la configuración de parámetros rotativos se restablece a 10 horas (la temperatura más alta y más baja no se configuran); la compensación de la temperatura corporal no se compensa; el modo FRÍO y CALOR/FRÍO simple se restablece al modelo FRÍO y CALOR; Restaurar el rango de temperatura a la configuración de fábrica.

La función de recepción remota se restablece y vuelve a ser efectiva;

La dirección del controlador de primera línea de dos controles se restaura al interruptor de código.

Configurar el día libre para que comience automáticamente al encender:

1. Utilice la tecla arriba o abajo para seleccionar dy:1, mostrando el valor de configuración actual.
2. Presione la tecla confirmar para ingresar a la opción para habilitar la función de inicio automático de Día libre. El valor de configuración comenzará a parpadear.
3. Utilice la tecla arriba o abajo para cambiar el valor de configuración. Un valor de 1 habilita la función, mientras que un valor de 0 la deshabilita.
4. Presione la tecla confirmar para aplicar la configuración. Esto lo llevará a la opción de configuración máxima del temporizador para Día libre, dy:2, mostrando el valor de configuración actual. El valor representa la duración del temporizador en horas, con incrementos de 0,5 horas.

5. Utilice la tecla arriba o abajo para cambiar el valor de configuración.
6. Presione la tecla confirmar para aplicar la configuración y completar la configuración.

NOTA

Una vez que la función de inicio automático de Día libre está habilitada, el dispositivo iniciará automáticamente la función Día libre con la última duración del temporizador configurada cada vez que se encienda.

Configurar la sincronización horaria de la red:

1. Utilice la tecla arriba o abajo para seleccionar NTP y mostrar la configuración actual.
2. Presione la tecla confirmar para ingresar a la configuración de la función.
3. Utilice la tecla arriba o abajo para elegir el valor de configuración, donde 0 significa desactivar la función de sincronización de hora de red y 1 significa activarla.
4. Presione confirmar para aplicar la configuración y completar la configuración.

16. Conexión de control inalámbrica

● NOTA

Aplicable únicamente a la unidad con función de control inalámbrico.

1 Especificación

Este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

(Solo productos de la Unión Europea)

- Modelo de módulo inalámbrico: EU-SK107, US-SK107, EU-SK110, US-SK110
- Tipo de antena: Antena PCB impresa
- Inalámbrico: 2400-2483,5 MHz, potencia de transmisión: <20 dBm
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 45 °C/32 °F ~ 113 °F
- Humedad de funcionamiento: 10% ~ 85%
- Entrada de energía: CC 5 V/500 mA
- BLE: 2402-2480 MHz, potencia de transmisión: <10 dBm

2 Precauciones

• Compatibilidad de aplicaciones:

- La aplicación está disponible tanto para iOS como para Android, aunque es posible que las versiones anteriores ya no sean compatibles. Mantenga la aplicación actualizada con la última versión. Midea no ofrece ninguna garantía de compatibilidad y no es responsable de los problemas que surjan como consecuencia de ella.
- La aplicación está sujeta a actualizaciones sin previo aviso para mejorar el funcionamiento del producto.

• Seguridad inalámbrica:

- El Smart Kit admite los siguientes protocolos de seguridad: WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE
- Se puede utilizar con o sin cifrado, aunque se recomienda encarecidamente el cifrado.

• Conectividad:

- Ocasionalmente, los problemas de red pueden provocar tiempos de espera.
La pantalla de la unidad y la aplicación pueden desincronizarse, pero esto se resolverá cuando se restablezca la red.
- Si la red permanece no disponible, puede ser necesario ejecutar nuevamente el proceso de configuración.
- El cambio en la red inalámbrica requerirá la reconfiguración del dispositivo.

- **Configuración:**

- El proceso de configuración de red real puede variar ligeramente del manual.
- Consulte el sitio web del servicio para obtener más información.

- **Restaurar configuración de fábrica:**

- Cuando el usuario elimina el dispositivo en la aplicación, el módulo restaura automáticamente la configuración de fábrica.

Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el Smart Kit y su cuerpo.

3 Uso de la aplicación SmartHome

- △ Asegúrese de que su teléfono móvil esté conectado a la red inalámbrica doméstica, que la señal inalámbrica de banda de 2,4 GHz esté habilitada en su enrutador inalámbrico y que conozca la contraseña de la red.
- △ Encienda el Bluetooth en su teléfono y el dispositivo también debe estar encendido.

1 Descargar la aplicación NetHome Plus

PRECAUCIÓN

El siguiente código QR solo está disponible para descargar la APP.

Es totalmente diferente con el código QR que viene con la unidad.

Usuarios de teléfonos Android:

Escanee el código QR de Android o vaya a Google Play, busque la aplicación “Nethome Plus” y descárguela.

Usuarios de iOS:

Escanee el código QR de iOS o vaya a APP Store, busque la aplicación “Nethome Plus” y descárguela.





Android




iOS

Cómo ingresar a la red de distribución de AP

Presione el botón FUNC. hasta seleccionar el ícono  y luego presione el botón CONFIRMAR. El modo AP se activa si el icono  parpadea.

2 Registrarse o iniciar sesión en la cuenta

Abra la aplicación y crea una cuenta de usuario, si ya tiene una simplemente inicie sesión.

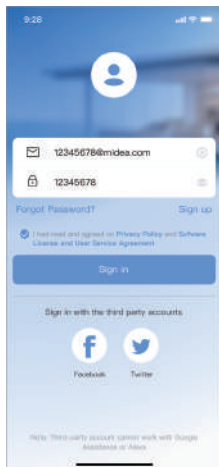


3 Añada su electrodoméstico

Toque el ícono " + " para agregar el electrodoméstico a su cuenta NetHome Plus.




4 Elija su tipo de dispositivo

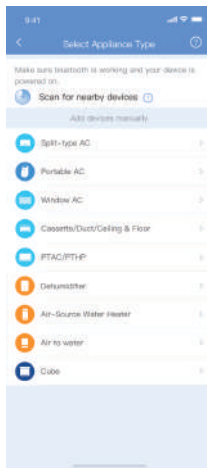

5 Conectado a la red

Siga las instrucciones de la aplicación para configurar la conexión inalámbrica. Si falla la conexión de red, consulte los consejos de la aplicación para su funcionamiento. El diseño de la interfaz de usuario real puede verse diferente de los ejemplos debido a las actualizaciones de la aplicación.

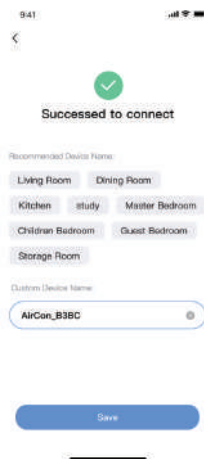

4 Cumplimiento

Modelos de módulos inalámbricos:

EU-SK107, US-SK107:

Identificación de la FCC: 2ADQOMDNA21

CI: 12575A-MDNA21

EU-SK110, US-SK110:

Identificación de la FCC: 2ADQOMDNA23

CI: 12575A-MDNA23

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC y contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación,

Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá.

La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas;
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Utilice el dispositivo únicamente de acuerdo con las instrucciones suministradas. Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

La falta de aprobación por parte de la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Para evitar la posibilidad de exceder los límites de exposición a radiofrecuencia de la FCC, la proximidad humana a la antena no debe ser inferior a 20 cm (8 pulgadas) durante el funcionamiento normal.

En Canadá:

CAN ICES(B)/NMB(B)

Le présent appareil est conforme aux CNR Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance

NOTA

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el producto. Consulte con la agencia de ventas o el fabricante para obtener más detalles.

QSX007IU-120N(OSK105-OEM)-1
16117100004396
20250522

Ce manuel donne une description détaillée des précautions qui doivent être portées à votre attention pendant le fonctionnement.

Afin de garantir un fonctionnement correct du contrôleur de fil, veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.

Pour faciliter la consultation ultérieure, conservez ce manuel après l'avoir lu.

Toutes les images dans ce manuel sont fournies à titre explicatif uniquement. Il peut y avoir une légère différence par rapport au contrôleur filaire que vous avez acheté (selon le modèle). La forme réelle prévaudra.

Table des matières

1. Précautions de sécurité	1
2. Accessoire d'installation	4
3. Méthode d'installation	6
4. Spécification	13
5. Caractéristiques et fonctions du contrôleur filaire ..	14
6. Nom sur l'écran lcd du contrôleur filaire	15
7. Nom du bouton sur le contrôleur filaire	16
8. Opération préparatoire	17
9. Opération	18
10. Fonctions de minuterie	30
11. Minuterie Hebdomadaire 1	33
12. Minuterie Hebdomadaire 2	39
13. Gestion des alarmes de défaut	46
14. Indication technique et exigence	46
15. Requêtes et paramètres	47
16. Connexion de contrôle sans fil	53

1. Précautions de sécurité

AVERTISSEMENT

- Veuillez confier l'installation de l'appareil au distributeur ou à des professionnels.
- L'installation par d'autres personnes peut entraîner une installation imparfaite, un choc électrique ou un incendie.
- Respectez ce manuel d'installation.
- Une installation incorrecte peut entraîner un choc électrique ou un incendie.
- La réinstallation doit être effectuée par des professionnels.

Ne désinstallez pas l'appareil de manière aléatoire. Une désinstallation aléatoire peut entraîner un fonctionnement anormal, un échauffement ou un incendie du climatiseur.

NOTE

- N'installez pas l'appareil dans un endroit vulnérable aux fuites de gaz inflammables. Une fuite de gaz inflammables laissée à proximité du contrôleur filaire peut provoquer un incendie.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées et ne laissez pas l'eau pénétrer dans le contrôleur filaire. Dans le cas contraire, un choc électrique pourrait survenir.

- Le câblage doit s'adapter au courant du contrôleur filaire. Dans le cas contraire, une fuite électrique ou un échauffement pourrait se produire et provoquer un incendie.

NOTE

Les câbles spécifiés doivent être utilisés dans le câblage. Aucune force externe ne peut être appliquée au terminal. Dans le cas contraire, des coupures et des échauffements de fils pourraient se produire et provoquer un incendie.

AVERTISSEMENT

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et aient compris les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance (pays de l'Union Européenne).

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des conseils concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

AVERTISSEMENT

- En cas de connexion de l'alimentation à un câblage fixe, un dispositif de déconnexion omnipolaire ayant un espace libre d'au moins 3 mm dans tous les pôles et un courant de fuite pouvant dépasser 10 mA, le dispositif à courant résiduel (RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA, et la déconnexion doit être incorporée dans le câblage fixe conformément aux règles de câblage.

2. Accessoire d'installation

Sélectionnez l'emplacement d'installation

N'installez pas dans un endroit où il y a du pétrole lourd, de la vapeur ou du gaz sulfureux, sinon ce produit pourrait se déformer, ce qui entraînerait un dysfonctionnement du système.

Préparation avant l'installation

1. Veuillez confirmer que toutes les pièces suivantes vous ont été fournies.

No.	Nom	Qté.	Remarques
1	Contrôleur Filaire	1	_____
2	Manuel d'installation et d'utilisateur	1	_____
3	Vis	3	M3,9*25 (Pour Montage sur le Mur)
4	Chevilles murales	3	Pour Montage sur le Mur
5	Vis	2	M4*25 (Pour montage sur boîtier de commutation)
6	Barres à vis en plastique	2	Pour fixation sur boîte de commutation
7	Le groupe de fils de connexion	1	En Option
8	Vis	1	M4*8 (pour le Montage du groupe de fils de connexion)

2. Préparez les assemblages suivants sur le chantier.


Nom	Qté. (intégré dans le mur)	Spécification (uniquement à titre de référence)	Remarques
Tube de Câblage (manchon isolant et vis de serrage)	1	_____	_____

Précaution d'installation du contrôleur filaire

1. Ce manuel fournit la méthode d'installation du contrôleur filaire. Veuillez vous référer au schéma de câblage de ce manuel d'installation pour connecter le contrôleur filaire à l'unité intérieure.
2. Le contrôleur filaire fonctionne dans un circuit en boucle basse tension. Interdisez tout contact direct avec un câble à haute tension, comme 115 V, 220 V, 380 V, et ne câblez pas ce type de fil dans la boucle en question ; l'espacement des câbles entre les tubes configurés doit être compris entre 300 et 500 mm ou plus.
3. Le fil Blindé du contrôleur de fil doit être fermement mis à la terre.


3. Méthode d'installation

1. Dimensions structurales du contrôleur de fil

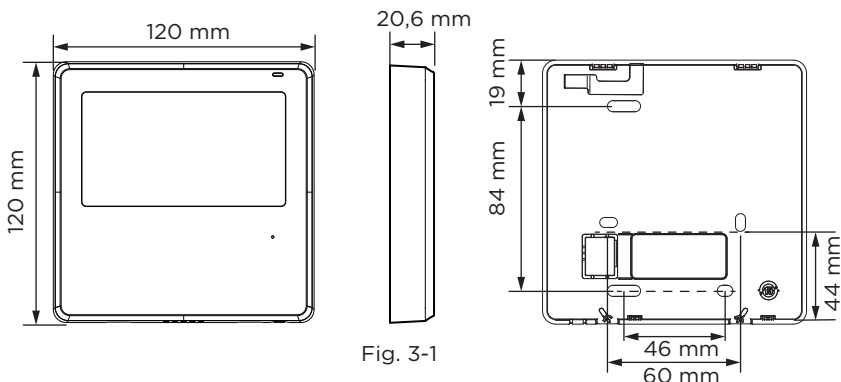

2. Retirez la partie supérieure du contrôleur filaire

- Insérez un tournevis plat dans les fentes de la partie inférieure du contrôleur de fil (2 emplacements) et retirez la partie supérieure du contrôleur de fil. (Fig. 3-2)

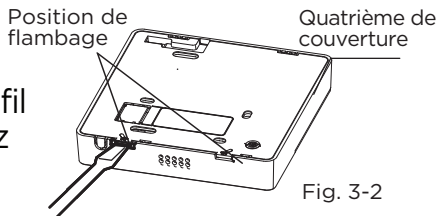

NOTE


Ne faites pas levier de haut en bas, vous pouvez uniquement faire tourner le tournevis.

NOTE

Le PCB est monté dans la partie supérieure du contrôleur filaire. Faites attention à ne pas endommager la carte avec le tournevis plat.

3. Fixez la plaque arrière du contrôleur filaire

- Pour un montage exposé, fixez la plaque arrière au mur avec les 3 vis (ST3,9*25) et les chevilles. (Fig. 3-3)

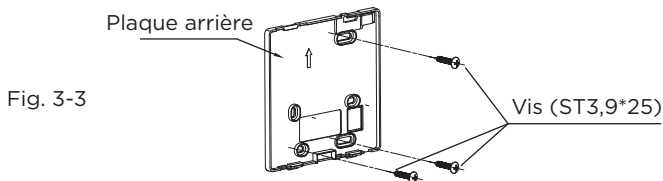


- Utilisez deux vis M4*25 pour installer le couvercle arrière sur le boîtier de commutation 86 et utilisez une vis ST3.9*25 pour le fixer au mur.



NOTE



Mettez sur une surface plane. Veillez à ne pas déformer la plaque arrière du contrôleur de fil en serrant trop les vis de montage.

4. Câble avec l'unité intérieure

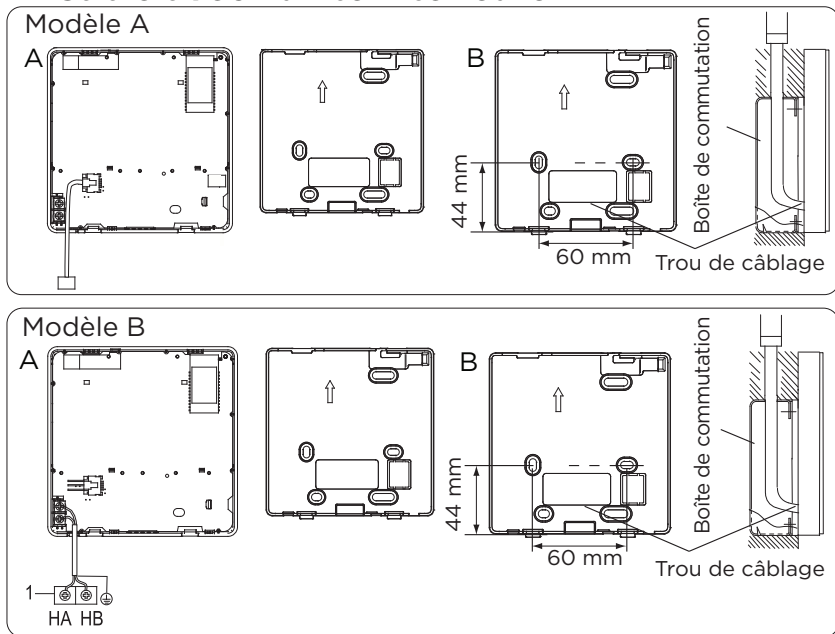

Modèle A

Connectez le fil de la carte mère de l'unité intérieure à un câble de connexion. Connectez ensuite l'autre côté du câble de connexion au contrôleur de fil.

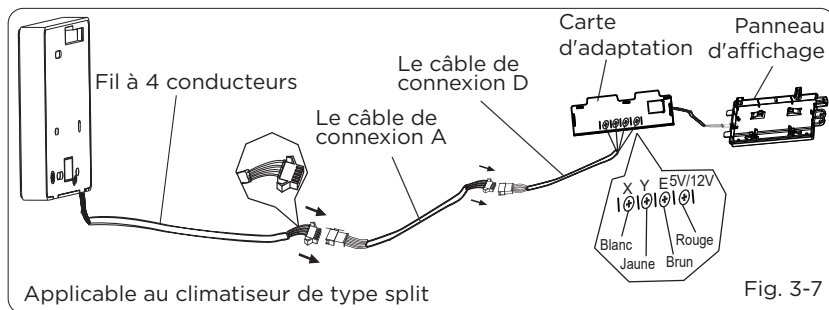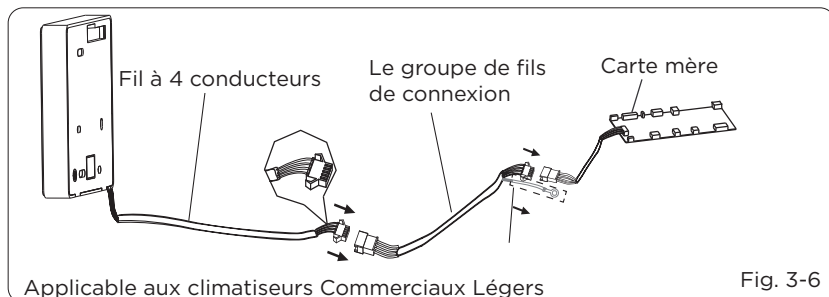

Modèle B

1 unité intérieure

Entaillez la partie destinée au passage du câblage avec une pince, etc.

Connectez les bornes du contrôleur de fil (HA, HB) et les bornes de l'unité intérieure (HA, HB). (HA et HB n'ont pas de polarité.)

● NOTE

- NE laissez PAS l'eau pénétrer dans la télécommande. Utilisez le piège et le mastic pour sceller les fils.
- Les fils de connexion doivent être fixés de manière fiable et ne peuvent pas être tirés.

Pour certaines unités, le contrôleur filaire se connecte aux ports HA et HB de l'unité via les ports HA et HB.

Il n'y a pas de polarité entre HA et HB. Voir Fig. 3-8

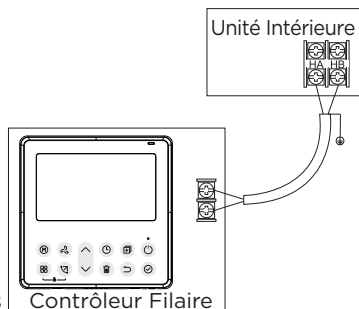


Fig. 3-8

Le contrôleur de fil principal/secondaire peut être utilisé pour permettre à deux contrôleurs filaires de contrôler une unité, et les contrôleurs filaire se connectent aux ports HA et HB de l'unité via le port HA et HB du contrôleur. Il n'y a pas de polarité entre HA et HB. Voir Fig. 3-9



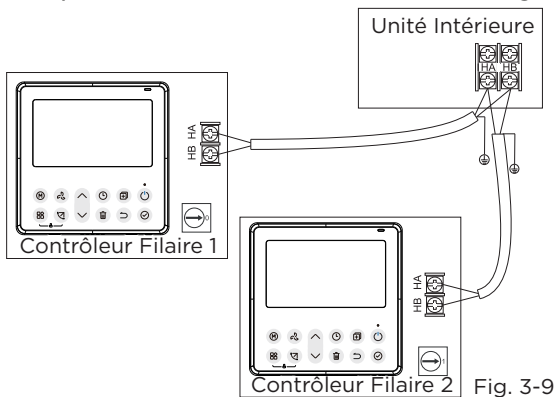


Fig. 3-9

NOTE

Le contrôleur filaire avec fonction sans fil n'a pas cette fonction.

Pour certaines unités, un contrôleur filaire peut prendre en charge plusieurs unités (un maximum de 16 unités). Dans ce cas, le contrôleur filaire et l'unité doivent être connectés aux ports HA et HB en même temps. En contrôle de groupe, aucune erreur ne sera affichée sur le contrôleur filaire. Voir Fig. 3-10

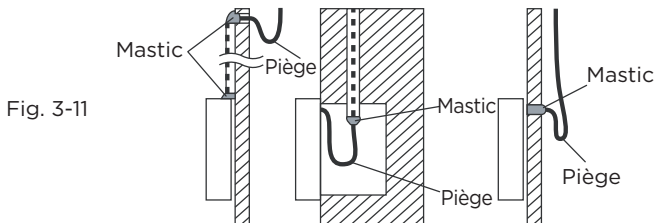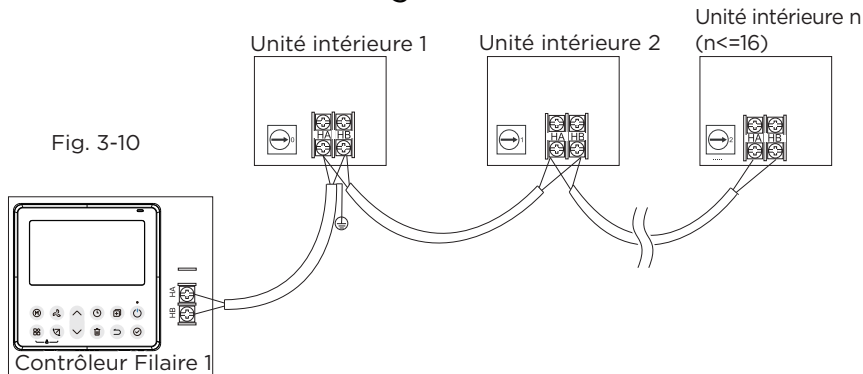

6. Rattachez la partie supérieure du contrôleur filaire

- Après avoir réglé le boîtier supérieur, puis bouclé le boîtier supérieur, évitez de serrer le câblage pendant l'installation. (Fig. 3-12)

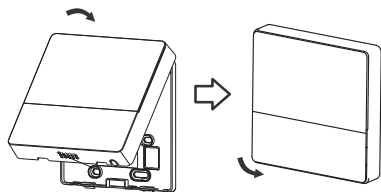


Fig. 3-12

Toutes les images dans ce manuel sont fournies à titre explicatif uniquement. Votre contrôleur filaire peut être légèrement différent. La forme réelle prévaut.

4. Spécification

Tension d'entrée	12 V
Température ambiante	0°C-45°C(32°F-113°F)
Humidité ambiante	RH40%-RH90%


Spécifications de câblage

Type de câblage	Taille	Longueur totale
Cordon ou câble en vinyle blindé de communication 485	0,5-1,25mm ²	≤ 30 m
Cordon ou câble vinyle blindé de communication HA HB	0,5-1,25mm ²	≤ 20 m

● NOTE

Il est sugg  r   d'utiliser un fil de connexion de 6 m  tres de longueur.

5. Caract  ristiques et fonctions du contr  leur filaire

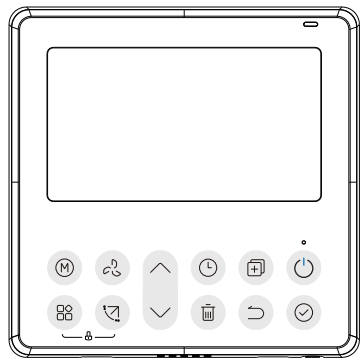


Fonctionnalit   :

-   cran LCD.
- Affichage du code de dysfonctionnement : il peut afficher le code d'erreur, utile pour le service.
- Conception de disposition de fil    4 voies, aucune partie sur  lev  e    l'arri  re, plus pratique pour placer les fils et installer l'appareil.
- Affichage de la temp  rature ambiante.
- Minuterie Hebdomadaire.


Fonction:

- Mode : Choisissez Auto-Rafroidissement-S  chage-Chauffage-Ventilateur
- Vitesse du ventilateur : Vitesse automatique/faible/moyenne/  lev  e
- Balancement (sur certains mod  les)
- Minuterie MARCH  /ARR  T
- R  glage de la temp.
- Minuterie hebdomadaire
- Suivez-Moi
- Turbo
- Syst  me de 24 heures
- Syst  me de 12 heures
- Auto red  marrage
- Contr  le individuel des volets (sur certains mod  les)
- Test automatique du flux d'air
- Rotation & Sauvegarde
- Double Contr  le
- Contr  le de Groupe
- Verrouillage Enfant
-   cran LCD
- Horloge

6. Nom sur l'écran lcd du contrôleur filaire

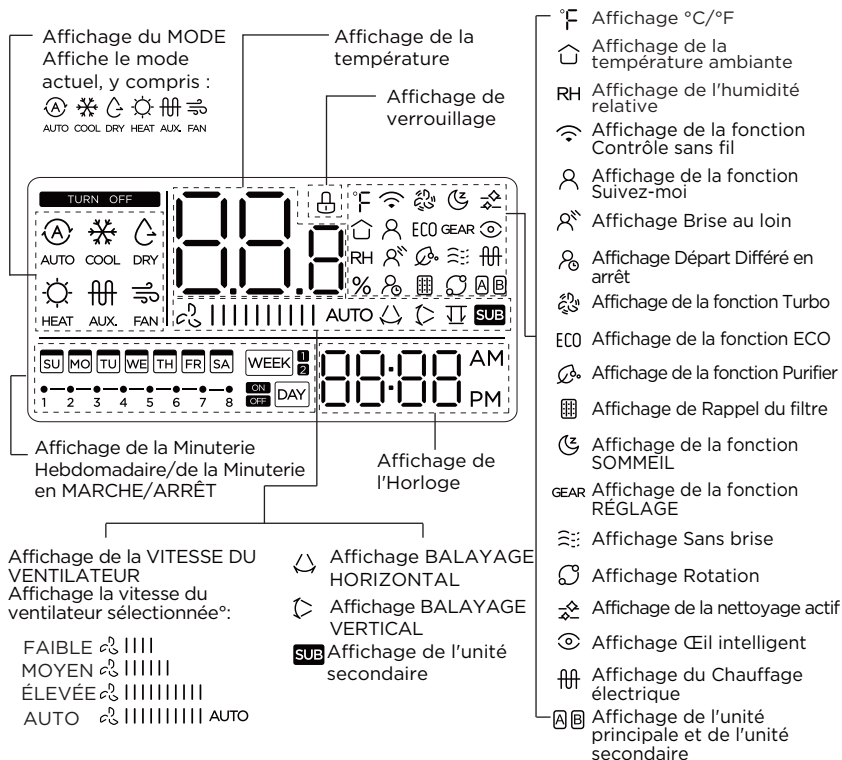

7. Nom du bouton sur le contrôleur filaire

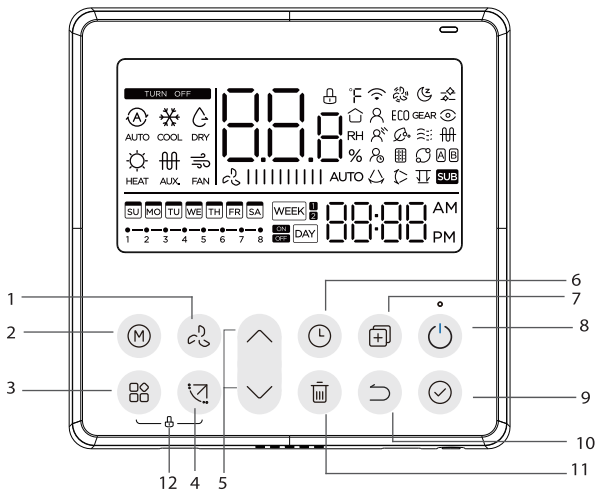

1 Bouton VITESSE DU VENTILATEUR

2 Bouton MODE

3 Bouton FUNC.

4 Bouton BALAYAGE

5 Bouton de RÉGLER

6 Bouton MINUTERIE

7 Bouton COPIER

8 Bouton ALIMENTATION

9 Bouton CONFIRMER

10 Bouton RETOUR

11 Bouton JOUR OFF/RETARD

12 Bouton de VERROUILLAGE ENFANT

8. Opération préparatoire

Régler le jour et l'heure actuels

- 

Appuyez sur le bouton Minuterie pendant 2 secondes ou plus. L'affichage de la minuterie clignotera.

- 

Appuyez sur le bouton « ^ » ou « v » pour fixer la date. La date sélectionnée clignotera.



- 

Le réglage de la date est terminé et le réglage de l'heure est préparé après avoir appuyé sur le bouton Minuterie ou sur le bouton CONFIRMER ou si aucun bouton n'est appuyé pendant 10 secondes.

- 

Appuyez sur le bouton « ^ » ou « v » pour régler l'heure actuelle. Appuyez plusieurs fois pour régler l'heure actuelle par incréments de 1 minute.



ex. Lundi 11h20

Appuyez et maintenez enfoncé pour régler l'heure actuelle en continu.

- 

Le réglage est effectué après avoir appuyé sur le bouton CONFIRMER ou si aucun bouton n'est appuyé pendant 10 secondes.

6



Sélection de l'échelle de temps

Appuyez sur les boutons « ⌚ » et « 🗑️ » pendant 2 secondes pour alterner l'affichage de l'heure entre l'échelle 12h et 24h.

9. Opération

Pour démarrer/arrêter l'opération



Appuyez sur le bouton Alimentation.

Fonction de chauffage à 8 degrés (sur certains modèles)



Lorsque le mode de chauffage est de 10 °C (50 °F)/16 °C (60 °F)/17 °C (62 °F)/20 °C (68 °F), appuyez deux fois sur le bouton bas en 1 seconde pour activer la fonction de chauffage à 8 °C, et appuyez sur le bouton Alimentation, Mode, Réglage, Vitesse du ventilateur et Minuterie pour annuler la fonction de chauffage à 8 °C.


● NOTE

Pour certains modèles, la fonction de chauffage à 8 °C ne peut être réglée que par télécommande, vous ne pouvez pas choisir cette fonction par contrôleur filaire.


Pour définir le mode de fonctionnement

Réglage du mode de fonctionnement (le mode chauffage n'est pas valide pour l'unité de type refroidissement uniquement).

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode de fonctionnement :



Si l'unité intérieure dispose d'une fonction de chauffage électrique (Chauffage d'urgence), appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode de fonctionnement°:




- Lorsque le mode sélectionné est le mode de chauffage d'urgence (ou chauffage électrique), s'affiche, la vitesse du ventilateur est Auto. Les fonctions Sommeil, Chauffage à 8 degrés, Turbo et Rotation ne sont pas disponibles en mode Chauffage d'urgence.
- Lorsque le mode sélectionné est le mode Chauffage et Chauffage électrique, s'affiche et les fonctions Turbo et Rotation sont désactivées.

NOTE

1. Le mode spécifique disponible dépend de l'unité. Si l'unité ne dispose pas d'un mode particulier, elle ne peut pas être activée.
2. En mode Chauffage d'urgence (ou Chauffage électrique) ou en mode Chauffage & Chauffage d'urgence (ou Chauffage électrique), si l'unité prend en charge le réglage de la vitesse du ventilateur, le niveau de vitesse du ventilateur peut être ajusté.

Réglage de la température ambiante

 — Inférieur

Appuyez sur le bouton « ^ » ou « v » pour régler la température de la pièce.

 — Augmenter

Plage de température de réglage intérieure°:

10 °C/16 °C/17 °C~30 °C (50 °F/60 °F/62 °F~86 °F) ou 20 °C~28 °C (68 °F~82 °F). (Selon le modèle)




Sélection de l'échelle °C et °F (sur certains modèles)

Appuyez sur les boutons « ^ » et « v » pendant 3 secondes alternera l'affichage de la température entre l'échelle °C et °F.


Réglage de la vitesse du ventilateur



Appuyez sur le bouton Vitesse du ventilateur pour régler la vitesse du ventilateur. (Ce bouton n'est pas disponible en mode Auto ou Déshumidification)



Lorsque la régulation de vitesse en continu est prise en charge, appuyez sur la touche de vitesse du ventilateur pour faire défiler°:



Appuyez sur les boutons « M » et «  » ensemble pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la tonalité du clavier.

Fonction de verrouillage enfant



Appuyez sur les boutons «  » et «  » pendant 3 secondes pour activer la fonction de verrouillage enfant et verrouiller tous les boutons de la manette filaire. Vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton pour fonctionner et recevoir le signal de la télécommande une fois le verrouillage enfant activé.


Appuyez à nouveau sur ces deux boutons pendant 3 secondes pour désactiver la fonction de verrouillage enfant.

Lorsque la fonction de verrouillage enfant est activée, le symbole «  » apparaît.


Fonction Balayage (uniquement pour les unités dotées de fonctions de balayage horizontal et vertical)

1. Balayage haut-bas



Appuyez sur le bouton BALAYAGE pour démarrer la fonction de balayage haut-bas. La marque «  ° » apparaît. Appuyez à nouveau pour arrêter.


2 Balayage gauche-droite

Appuyez sur le bouton Balayage pendant 2 secondes pour démarrer la fonction de balayage gauche-droite. La marque «  ° » apparaît. Appuyez à nouveau pendant 2 secondes pour arrêter.

Fonction Balayage (pour les unités sans fonction de balayage vertical)




- Utilisez le bouton Balayage pour régler la direction du flux d'air de haut en bas et démarrer la fonction Auto Balayage.

1. Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le volet se déplace d'un angle de 6 degrés. Appuyez sur ce bouton jusqu'à ce que la direction souhaitée soit atteinte.
2. Si vous appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, le balayage automatique est activé. La marque «  ° » apparaît. Appuyez à nouveau pour arrêter. (certaines unités)

- Pour les unités équipées de quatre volets Haut/Bas, le fonctionnement peut être individuel.




1. Appuyez sur le bouton Balayage pour activer la fonction de réglage Hut-Bas du volet.
La marque « \square° » clignotera.
(Ne s'applique pas à tous les modèles)
2. Appuyer sur le bouton « ^ » ou « v » peut sélectionner le mouvement de quatre persiennes. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le volet sera sélectionné dans une séquence comme suit^o:
(\square_{-0} signifie que les quatre volets se déplacent en même temps.)



3. Utilisez ensuite le bouton Balayage pour régler la direction du flux d'air Haut-Bas du volet sélectionné.



Appuyez sur le bouton FUNC. pour faire défiler les fonctions de fonctionnement comme suit^o:




[*] : En fonction du modèle. Si l'unité intérieure ne dispose pas de cette fonction, elle ne s'affichera pas.



L'icône de fonction sélectionnée clignote, puis appuyez sur le bouton Confirmer pour confirmer le réglage.


Fonction Turbo (sur certains modèles)



En mode REFROIDISSEMENT/CHAUFFAGE, appuyez sur le bouton FUNC. pour activer la fonction Turbo. Appuyez à nouveau sur le bouton pour désactiver la fonction Turbo. Lorsque la fonction Turbo est activée, le symbole «  » apparaît.

Fonction PTC (sur certains modèles)




En mode Chauffage, pour les unités avec fonction de chauffage électrique, appuyez sur ce bouton pour activer le mode de chauffage électrique. Lorsque la fonction PTC est activée, la marque «  » apparaît.


NOTE


La fonction de chauffage auxiliaire électrique du modèle AHU est commutée par le bouton MODE, et le bouton FUNC. est une fonction Turbo.

Indicateur de fonction Suivez-moi







Appuyez sur le bouton FUNC. pour sélectionner si la température ambiante est détectée sur l'unité intérieure ou sur le contrôleur filaire.

Lorsque l'indicateur de fonction « Suivez-moi »  apparaît, la température ambiante est détectée par le contrôleur filaire.



Appuyez sur le bouton FONCTION et sélectionnez «  icône ». À ce stade, l'icône clignotera. Appuyez sur le bouton Confirmer pour activer ou désactiver la fonction « Suivez-moi ».

Affichage intelligent

1. Cette fonction est valable en mode Auto, mode Refroidissement, mode Chauffage.
2. Lorsque le contrôleur filaire d'envoi de l'unité intérieure dispose de la fonction  Intelligent, appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner l'icône  Intelligent, appuyez sur la touche OK pour allumer  Intelligent et allumez l'icône  Intelligent en même temps ; lorsque  Intelligent est éteint, l'icône  Intelligent s'éteint.
3. L'arrêt, le changement de mode, l'activation de l'auto-nettoyage, l'activation de la fonction de chauffage à 8 degrés annuleront automatiquement la fonction  Intelligent.

Fonction de réinitialisation du filtre

Une fois que l'unité intérieure envoie le temps d'utilisation du filtre du contrôleur filaire, l'icône de rappel de nettoyage du filtre s'allume, appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner l'icône de rappel de nettoyage du filtre et appuyez sur la touche OK pour réinitialiser le temps de l'écran du filtre. L'icône de rappel de nettoyage du filtre s'éteint.

Fonction de réglage de l'humidité

1. Lorsque l'unité intérieure envoie le contrôleur filaire avec une double fonction de contrôle de la température et de l'humidité, en mode Déshumidification, appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner l'icône RH, appuyez sur la touche Confirmer pour entrer dans le mode de contrôle de l'humidité, l'icône RH clignote, appuyez sur les touches Haut et Bas pour régler l'humidité, la plage de réglage est OFF-> 35%~85%, ajustée avec 5% d'humidité. Quittez l'état de réglage de l'humidité après 5 secondes d'inactivité.
2. Après être entré dans le mode de contrôle de l'humidité, appuyez sur les touches Haut et Bas pour régler la température réglée et afficher la température réglée pendant 5 secondes, puis restaurez l'affichage de l'humidité réglée.
3. Après avoir changé de mode, quittez le mode de contrôle de l'humidité.

Fonction RÉGLAGE

1. Lorsque le contrôleur filaire d'envoi de l'unité intérieure dispose de la fonction RÉGLAGE, en mode de refroidissement de démarrage, appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner l'icône RÉGLAGE, appuyez sur la touche de confirmation pour accéder au mode de contrôle RÉGLAGE et affichez d'abord l'état RÉGLAGE actuel. 50%-> 75%-> OFF peut être commuté à l'aide des touches Haut et Bas dans les 5 secondes.

Après 5 secondes, la température réglée s'affiche, appuyez sur les touches Haut et Bas pour régler la température réglée. Éteignez, passez en mode ou activez les fonctions Sommeil, ECO, fort, auto-nettoyage pour annuler la fonction RÉGLAGE.

Indication de rotation et de sauvegarde

Lorsqu'il y a deux unités, appuyez sur le bouton pour sélectionner la fonction de rotation, puis appuyez sur « Confirmer » pour activer ou désactiver la fonction de rotation.

1. Appuyez sur « Confirmer » pour régler le temps de rotation, puis appuyez sur le bouton « ^ » ou « v » pour régler l'heure. Plage de temps de réglage : 1 à 99^h, le temps par défaut est de 10^h.
2. Régler la température de co-ouverture à haute température. La plage de température disponible pour la co-ouverture à basse température est de 5 à 15 °C. Lorsque le message « -- » s'affiche, cela signifie que la fonction de co-ouverture à basse température est désactivée. Lorsque la température ambiante est de 26 à 32 degrés et que la température de co-ouverture à haute température réglée est valide, lorsque le capteur de température du contrôleur filaire détecte que la température intérieure est supérieure ou égale à la température de co-ouverture à haute température réglée, les deux climatiseurs fonctionneront en mode REFROIDISSEMENT jusqu'à ce que la température intérieure détectée par le contrôleur filaire soit inférieure à la température de co-ouverture à haute température réglée moins 2°C.

À ce stade, une unité continuera à fonctionner selon la température et le mode définis, tandis que l'autre unité sera éteinte.

NOTE

Lorsque les deux unités fonctionnent en mode REFROIDISSEMENT, la température réglée de l'unité intérieure sera fixée à 24 °C.

3. Réglez la température de co-ouverture à basse température.

La plage de température disponible pour la co-ouverture à basse température est de 5 à 15 °C. Lorsque le message « -- » s'affiche, cela signifie que la fonction de co-ouverture à basse température est désactivée. Lorsque la température ambiante est de 5 à 15 degrés et que la température de co-ouverture à basse température réglée est valide, lorsque le capteur de température du contrôleur filaire détecte que la température intérieure est inférieure ou égale à la température de co-ouverture à basse température réglée, les deux climatiseurs fonctionneront en mode CHAUFFAGE jusqu'à ce que la température intérieure détectée par le contrôleur filaire soit supérieure de 2 °C à la température de co-ouverture à basse température réglée. À ce stade, une unité continuera à fonctionner selon la température et le mode définis, tandis que l'autre unité sera éteinte.

NOTE

Lorsque les deux unités fonctionnent en mode CHAUFFAGE, la température réglée de l'unité intérieure sera fixée à 24 °C.

4. Définissez quelle machine fonctionnera en premier. Sélectionnez A ou B.
5. Une fois cette fonction activée, tant que le climatiseur fonctionne à l'heure définie, il allumera automatiquement un autre climatiseur et éteindra le climatiseur actuel. Appuyez sur le bouton ALIMENTATION pour passer immédiatement à un autre. Les icônes A ou B clignotent pour indiquer la panne de climatisation correspondante. Basculez automatiquement vers une autre machine lorsque le temps de fonctionnement est atteint ou qu'une panne de machine se produit.

Fonctionnement de l'interrupteur de fonction muet de l'unité extérieure :

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de vitesse du ventilateur pendant 3 secondes, « ON » s'affichera pendant 3 secondes pour l'allumer ; appuyez à nouveau sur le bouton de vitesse du ventilateur pendant 3 secondes, « OF » s'affichera pendant 3 secondes pour l'éteindre. Lorsque la fonction de mise en sourdine de l'unité extérieure est activée, ÉCO et VITESSE seront désactivés.

NOTE

Cette fonction ne peut être utilisée que si les unités extérieure et intérieure disposent de fonctions de sourdine et que l'unité intérieure prend en charge le contrôle de la fonction de sourdine de l'unité extérieure via le contrôleur filaire.

10. Fonctions de minuterie

WEEK

Minuterie HEBDOMADAIRE

Utilisez cette fonction de minuterie pour définir les heures de fonctionnement pour chaque jour de la semaine.

ON

DAY

À la minuterie

Utilisez cette fonction de minuterie pour démarrer le fonctionnement du climatiseur. La minuterie fonctionne et le fonctionnement du climatiseur démarre une fois le temps écoulé.

OFF

DAY

Minuterie d'arrêt

Utilisez cette fonction de minuterie pour arrêter le fonctionnement du climatiseur. La minuterie fonctionne et le fonctionnement du climatiseur s'arrête une fois le temps écoulé.

ON
OFF

DAY


Minuterie marche/arrêt


Utilisez cette fonction de minuterie pour démarrer et arrêter le fonctionnement du climatiseur. La minuterie fonctionne et le fonctionnement du climatiseur démarre et s'arrête une fois le temps écoulé.

NOTE


Vous pouvez définir «°jour Arrêt°» pour qu'il démarre automatiquement avec les paramètres de minuterie les plus récents à chaque mise sous tension de l'appareil en configurant dy°: 1 et dy°: 2 en mode ingénierie. Pour plus de détails, reportez-vous à la description des paramètres du mode d'ingénierie.

Pour régler la Minuterie de Marche ou d'Arrêt

- 1  Lorsque «°jour Marche°» ou «°jour Arrêt°» est sélectionné, l'icône [ON] ou [OFF] clignote et la zone d'affichage de la température clignote également.



- 2 








ex. Minuterie d'arrêt réglée sur 7,5 h

Utilisez les touches « ∨ » ou « ^ » pour sélectionner la durée de la minuterie, par incréments de 0,5 heure.

- 3 

Appuyez sur la touche de confirmation pour activer la minuterie et terminer le réglage.

Définir « jour marche/arrêt »

-  Lorsque « jour de marche/arrêt » est sélectionné, le [ON] L'icône clignotera et l'icône [OFF] s'allumera.
-  Utilisez les touches « ∨ » ou « ^ » pour sélectionner la durée de la minuterie « Marche », par incréments de 0,5 heure.
-  Appuyez sur la touche de confirmation pour activer la durée de la minuterie « Marche » ; à ce stade, l'icône [ON] s'allumera et l'icône [OFF] clignotera.
-  Utilisez les touches « ∨ » ou « ^ » pour sélectionner la durée de la minuterie « Arrêt », par incréments de 0,5 heure.
-  Appuyez sur la touche de confirmation pour activer la durée du minuteur « °Arrêt » et terminer le réglage.

NOTE

Le contrôleur filaire secondaire ne peut pas régler la minuterie.

11. Minuterie Hebdomadaire 1

1 Réglage de la minuterie hebdomadaire



Appuyez sur le bouton Minuterie pour sélectionner **WEEK**[■], puis appuyez sur le bouton Confirmer pour confirmer.

2 Réglage du jour de la semaine



Appuyez sur le bouton «**^**» ou «**v**» pour sélectionner le jour de la semaine, puis appuyez sur le bouton Confirmer pour confirmer le réglage.



3 Réglage de la minuterie **MARCHE** du réglage de la minuterie 1



Appuyez sur le bouton «**^**» ou «**v**» pour régler l'heure de mise en marche, puis appuyez sur le bouton Confirmer pour confirmer le réglage.



ex. Échelle de temps du mardi 1

Jusqu'à 4 réglages de minuterie peuvent être enregistrés pour chaque jour de la semaine. Il est pratique que la **MINUTERIE HEBDOMADAIRE** soit réglée en fonction du style de vie de l'utilisateur.

4 Réglage de la minuterie d'arrêt du réglage de la minuterie 1



Appuyez sur le bouton « ^ » ou « v » pour régler l'heure de la minuterie, puis appuyez sur le bouton Confirmer pour confirmer le réglage.



ex. Échelle de temps du mardi 1

- 5 Différents réglages de minuterie peuvent être définis en répétant les étapes 3 à 4.
- 6 Les autres jours de la semaine peuvent être réglés en répétant les étapes 2 à 5.

NOTE


Le réglage de la minuterie hebdomadaire peut être ramené à l'étape précédente en appuyant sur le bouton Retour. L'heure de réglage de la minuterie peut être supprimée en appuyant sur le bouton Jour de repos. Le réglage actuel sera restauré et le réglage de la minuterie hebdomadaire sera automatiquement supprimé lorsqu'il n'y a aucune opération pendant 30 secondes.

Fonctionnement de la minuterie HEBDOMADAIRE

Pour activer le fonctionnement de la MINUTERIE HEBDOMADAIRE



Appuyez sur le bouton Minuterie pendant que **WEEK** s'affiche sur l'écran LCD.



Pour désactiver le fonctionnement de la MINUTERIE HEBDOMADAIRE




Appuyez sur le bouton Minuterie lorsque **WEEK** disparaît de l'écran LCD.

Pour éteindre le climatiseur pendant la minuterie hebdomadaire






1. Si vous appuyez une fois et rapidement sur le bouton Alimentation, le climatiseur s'éteindra temporairement. Et le climatiseur s'allumera automatiquement jusqu'à l'heure de la minuterie de mise en marche.




ex. Si vous appuyez une fois et rapidement sur le bouton ALIMENTATION à 10h00, le climatiseur s'allumera à 14h00.


2. Lorsque vous appuyez sur le bouton Alimentation pendant 2 secondes, le climatiseur s'éteint complètement, annulant en même temps la fonction de minuterie.

Pour définir le JOUR ARRÊT (pour un jour férié)

-  Pendant le minuteur hebdomadaire, appuyez sur le bouton Confirmer.
-  Appuyez sur le bouton « ^ » ou « v » pour sélectionner le jour de cette semaine.
-  Appuyez sur le bouton JOUR ARRÊT pour définir le JOUR ARRÊT.

ex. Le JOUR ARRÊT
est fixé au mercredi



- Le JOUR ARRÊT peut être défini pour d'autres jours en répétant les étapes 2 et 3.
-  Appuyez sur le bouton Retour pour revenir à la minuterie hebdomadaire.

Pour annuler : Suivez les mêmes procédures que celles pour l'installation.



NOTE

Le réglage JOUR ARRÊT est annulé automatiquement une fois le jour défini écoulé.

Fonction RETARD



Pendant la minuterie hebdomadaire, appuyez sur le bouton FUNC., sélectionnez la fonction de retard et appuyez sur le bouton Confirmer, affichez « 0h » « 1h » « 2h » et attendez 3 secondes pour confirmer. Lorsque la fonction de retard est activée, la marque « ⌘ » apparaît. La fonction de retard ne peut être activée que dans la Minuterie Hebdomadaire 1 et la Minuterie Hebdomadaire 2.




ex. Si vous appuyez sur « 2h » à 18^h05, le climatiseur retardera son extinction à 20^h05.

Copiez le réglage d'un jour sur l'autre jour.

Une réservation effectuée une fois peut être copiée sur un autre jour de la semaine. L'ensemble de la réservation du jour de la semaine sélectionné sera copié. L'utilisation efficace du mode copie garantit une facilité de réservation.



Pendant le minuteur hebdomadaire, appuyez sur le bouton Confirmer.



Appuyez sur le bouton « ^ » ou « v » pour sélectionner le jour à partir duquel copier.



3 Appuyez sur le bouton Copier, la lettre « CY » s'affichera sur l'écran LCD.




4 Appuyez sur le bouton « ^ » ou « v » pour sélectionner le jour vers lequel copier.



5 Appuyez sur le bouton Copier pour confirmer.

La marque  clignote rapidement

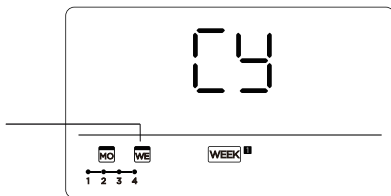

ex. Copiez le paramètre du lundi au mercredi

6 D'autres jours peuvent être copiés en répétant les étapes 4 et 5.



7 Appuyez sur le bouton Confirmer pour confirmer les paramètres.



8 Appuyez sur le bouton Retour pour revenir à la minuterie hebdomadaire.

12. Minuterie Hebdomadaire 2

1 Réglage de la minuterie hebdomadaire




Appuyez sur Minuterie pour sélectionner **WEEK** et appuyez sur Confirmer.

2 Réglage du jour de la semaine



Appuyez sur « ^ » ou « v » pour sélectionner le jour de la semaine, puis appuyez sur CONFIRMER.




3 Réglage de la minuterie MARCHE du réglage de la minuterie 1



Appuyez sur « ^ » ou « v » pour sélectionner le temps de réglage. L'heure de réglage, le mode, la température et la vitesse du ventilateur s'affichent sur l'écran LCD. Appuyez sur CONFIRMER pour accéder au processus de réglage de l'heure.



IMPORTANT : Jusqu'à 8 événements programmés peuvent être définis sur une journée. Différents événements peuvent être programmés en fonction MODE, TEMPERATURE et des vitesses du VENTILATEUR.

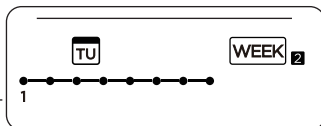


ex. Échelle de temps du mardi 1

4 Réglage de l'heure




Appuyez sur « ^ » ou « v » pour régler l'heure, puis appuyez sur CONFIRMER.


5 Réglage du mode de fonctionnement



Appuyez sur « ^ » ou « v » pour régler le mode de fonctionnement, puis appuyez sur CONFIRMER.



6 Réglage de la température ambiante




Appuyez sur « ^ » ou « v » pour régler la température ambiante, puis appuyez sur CONFIRMER.


● NOTE

Ce paramètre n'est pas disponible dans les modes VENTILATION ou ARRÊT.

7 Réglage de la vitesse du ventilateur



Appuyez sur « ^ » ou « v » pour régler la vitesse du ventilateur, puis appuyez sur CONFIRMER.



NOTE

Ce paramètre n'est pas disponible dans les modes AUTO, DÉSHUMIDIFICATION ou ARRÊT.


- Différents événements programmés peuvent être définis en répétant les étapes 3 à 7.
- Des jours supplémentaires, dans une période d'une semaine, peuvent être définis en répétant les étapes 3 à 8.

NOTE

Le réglage de la minuterie hebdomadaire peut être ramené à l'étape précédente en appuyant sur RETOUR. Le paramètre actuel est restauré. Le contrôleur n'enregistrera pas les paramètres de la minuterie hebdomadaire s'il n'y a aucune opération dans les 30 secondes.

Fonctionnement de la minuterie **HEBDOMADAIRE**

Pour commencer Appuyez sur Minuterie pour sélectionner **WEEK**, puis la minuterie démarre automatiquement.

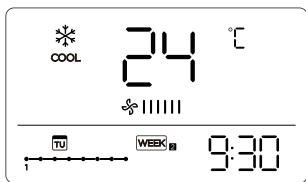

ex.

Pour annuler



Appuyez sur le bouton Alimentation pendant 2 secondes pour annuler le mode minuterie.




Le mode Minuterie peut également être annulé en modifiant le mode minuterie à l'aide de Minuterie.

Pour définir le **JOUR ARRÊT (pour un jour férié)**



Après avoir réglé la minuterie hebdomadaire, appuyez sur CONFIRMER.



Appuyez sur « ^ » ou « v » pour sélectionner le jour de la semaine.

- 3 Appuyez sur JOUR d'ARRÊT pour créer un jour de congé.



ex. Le JOUR ARRÊT est fixé au mercredi

- 4 Réglez le JOUR d'ARRÊT pour les autres jours en répétant les étapes 2 et 3.

- 5 Appuyez sur RETOUR pour revenir au minuteur hebdomadaire.



Pour annuler, suivez les mêmes procédures que celles utilisées pour la configuration.

NOTE

Le réglage JOUR ARRÊT est annulé automatiquement une fois le jour défini écoulé.


Copiez le réglage d'un jour sur l'autre jour.

Un événement programmé, créé une fois, peut être copié sur un autre jour de la semaine. Les événements programmés du jour de la semaine sélectionné seront copiés. L'utilisation efficace du mode copie garantit la facilité de réservation.

- 1 Dans le minuteur hebdomadaire, appuyez sur CONFIRMER.



2  Appuyez sur « ^ » ou « v » pour sélectionner le jour à partir duquel copier.


3  Appuyez sur COPIER, les lettres CY apparaissent sur l'écran LCD.

4  Appuyez sur « ^ » ou « v » pour sélectionner le jour vers lequel copier.

5  Appuyez sur COPIER pour confirmer.

La marque  clignote rapidement

ex. Copiez le paramètre du lundi au mercredi

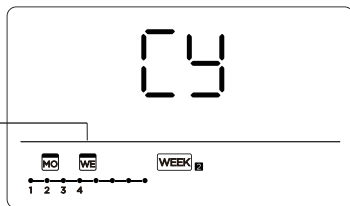



6 D'autres jours peuvent être copiés en répétant les étapes 4 et 5.

7  Appuyez sur CONFIRMER pour confirmer les paramètres.

8  Appuyez sur RETOUR pour revenir au minuteur hebdomadaire.



Supprimer l'échelle de temps en un jour.

1  Pendant le réglage de la minuterie hebdomadaire, appuyez sur CONFIRMER.

2   Appuyez sur « ^ » ou « v » pour sélectionner le jour de la semaine, puis appuyez sur CONFIRMER.

3   

Appuyez sur « ^ » ou « v » pour sélectionner l'heure de réglage que vous souhaitez supprimer. L'heure de réglage, le mode, la température et la vitesse du ventilateur s'affichent sur l'écran LCD. L'heure de réglage, le mode, la température et la vitesse du ventilateur peuvent être supprimés en appuyant sur la touche DEL (jour d'arrêt).

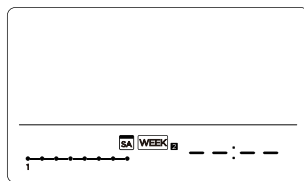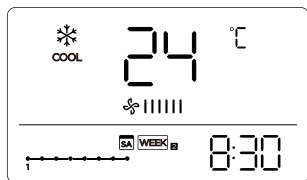

ex. Supprimer l'échelle de temps 1 du samedi

13. Gestion des alarmes de défaut

Si le système ne fonctionne pas correctement, sauf dans les cas mentionnés ci-dessus ou si les dysfonctionnements mentionnés ci-dessus sont évidents, examinez le système conformément aux procédures suivantes.

DÉFINITION DES DYSFONCTIONNEMENTS ET DE LA PROTECTION	TUBE D’AFFICHAGE NUMÉRIQUE
Erreur de communication entre le contrôleur filaire et l’unité intérieure	E463

Les erreurs affichées sur le contrôleur filaire sont différentes de celles sur l’unité. Si un code d’erreur apparaît, veuillez vérifier le « Manuel du Propriétaire et d’Installation » et le « Manuel d’ENTRETIEN ».

14. Indication technique et exigence

EMC et EMI sont conformes aux exigences de certification CE.


15. Requête et paramètres




Lorsque l'unité de climatisation est allumée ou éteinte, appuyez longuement sur « COPIER » pendant 3 secondes, affichez d'abord P°: 00, si elle est connectée à une unité intérieure, affichez P°: 00, si elle est connectée à plusieurs unités intérieures, appuyez sur « ^ » ou « v » pour afficher P°: 01, P°: 02, puis appuyez sur « Confirmer » pour saisir la température de l'unité intérieure Tn (T1-T4) et le défaut du ventilateur (CF), appuyez sur « ^ » ou « v » pour sélectionner.



Ne pas utiliser les touches pendant 15 secondes ou appuyer sur « Retour » ou appuyer sur « MARCHE/ARRÊT » pour annuler la requête et le réglage.






Lorsque l'unité de climatisation est éteinte, dans la fonction de requête de température, appuyez sur « ^ » ou « v » pour sélectionner SP, appuyez sur « Confirmer » pour régler la valeur de pression statique.



Lorsque le climatiseur est éteint, dans la fonction de requête de température, appuyez sur « ^ » ou « v » pour sélectionner AF, appuyez sur « Confirmer » pour entrer en mode Test et « ON » clignote, appuyez sur « Retour » ou appuyez sur « MARCHE/ARRÊT » ou appuyez sur « Confirmer » pour sortir du mode Test.




En mode AF, le test de 3 à 6 minutes se termine automatiquement. Lorsqu'il quitte, il ne doit pas afficher « ON », si le processus de test est en cours, appuyez sur « Retour » ou appuyez sur « MARCHÉ/ARRÊT » ou appuyez sur « Confirmer », la sortie du test sera interrompue.

Fonction Suivez-moi compensation de température




 Lorsque le climatiseur est éteint, dans la fonction de requête de température, appuyez sur « ^ » ou « v » pour sélectionner tF.
 Plage de température de compensation : -5 °C-5 °C.
 Appuyez sur « °Confirmer° » pour accéder à l'état de réglage, appuyez sur « ^ » ou « v » pour sélectionner la température, puis appuyez sur « °Confirmer° » pour terminer.

tF

tF : température de compensation




 Lorsque le climatiseur est éteint, dans la fonction de requête de température, appuyez sur « ^ » ou « v » pour sélectionner le type.
 Appuyez sur « °Confirmer° » pour accéder à l'état de réglage, appuyez sur « ^ » ou « v » pour sélectionner le type, puis appuyez sur « °Confirmer° » pour terminer.

TYPE

CH :     
 AUTO COOL DRY HEAT FAN

HH :  
 HEAT FAN

CC :   
 COOL DRY FAN

NA :    
 COOL DRY HEAT FAN

Régler les valeurs de température les plus élevées et les plus basses




Lorsque le climatiseur est éteint, dans la fonction de requête de température, appuyez sur « ^ » ou « v » pour sélectionner tH1 ou tLo. Appuyez sur « °Confirmer° » pour accéder à l'état de réglage, appuyez sur « ^ » ou « v » pour sélectionner la température, puis appuyez sur « °Confirmer° » pour terminer.

Plage de température de réglage la plus élevée : 25 °C~30 °C.
Plage de température de réglage la plus basse : 16 °C~24 °C.



Fonction de réglage de la valeur la plus élevée.



Fonction de réglage de la valeur minimale.

Sélection de la fonction de télécommande du contrôleur filaire



Lorsque le climatiseur est éteint, dans la fonction de requête de température, appuyez sur « ^ » ou « v » pour sélectionner rEC. MARCHÉ ou ARRÊT sera affiché dans la zone de température pour indiquer si elle est valide ou non.



Lorsque la sélection n'est pas valide, le contrôleur filaire ne traite aucun signal de télécommande. Appuyez sur « °Confirmer° » pour accéder à l'état de réglage, appuyez sur « ^ » ou « v » pour sélectionner, puis appuyez sur « °Confirmer° » pour terminer.

Sélection d'adresse du contrôleur à deux lignes




Lorsque l'unité de climatisation est éteinte, dans la fonction de requête de température, appuyez sur « ^ » ou « v » pour sélectionner ADR, la zone de température s'affichera -- ou A, B. Où -- fait référence au réglage du code du contrôleur filaire. Appuyez sur « ° Confirmer ° » pour accéder à l'état de réglage, appuyez sur « ^ » ou « v » pour sélectionner, puis appuyez sur « ° Confirmer ° » pour terminer.

ADR -- : Le réglage du code  du contrôleur filaire prévaudra.

ADR : Le réglage de l'adresse du contrôleur filaire.

Restaurer les paramètres d'usine



Lorsque le climatiseur est éteint, dans la fonction de requête de température, appuyez sur « ^ » ou « v » pour sélectionner IN, la zone de température s'affiche --. Appuyez sur « ° Confirmer ° » pour accéder à l'état de réglage, appuyez sur « ^ » ou « v » pour sélectionner « ° MARCHÉ ° », puis appuyez sur « ° Confirmer ° » pour terminer.

INIE : Restaurer les paramètres d'usine.

Une fois que le contrôleur filaire reprend le réglage des paramètres d'usine, le réglage des paramètres de rotation est rétabli à 10 heures (la température la plus élevée et la plus basse ne sont pas définies) ; la compensation de la température corporelle n'est pas compensée ; le mode REFROIDISSEMENT et CHAUFFAGE/REFROIDISSEMENT simple est rétabli sur le modèle REFROIDISSEMENT et CHAUFFAGE ; Rétablissez la plage de température au réglage d'usine. La fonction de réception à distance est rétablie et devient effective°.

L'adresse du contrôleur de première ligne à deux commandes est restaurée sur le commutateur de code.

Définir le jour de démarrage automatique à la mise sous tension :

1. Utilisez la touche Haut ou Bas pour sélectionner dy: 1, affichant la valeur de réglage actuelle.
2. Appuyez sur la touche de confirmation pour accéder à l'option d'activation de la fonction de démarrage automatique le jour même. La valeur de réglage commencera à clignoter.
3. Utilisez la touche Haut ou Bas pour modifier la valeur du paramètre. Une valeur de 1 active la fonction, tandis qu'une valeur de 0 la désactive.
4. Appuyez sur la touche de confirmation pour appliquer le paramètre. Cela vous amènera à l'option de réglage de la minuterie maximale pour le Jour d'Arrêt, dy: 2, affichant la valeur de réglage actuelle. La valeur représente la durée du minuteur en heures, avec des incréments de 0,5 heure.

5. Utilisez la touche Haut ou Bas pour modifier la valeur du paramètre.
6. Appuyez sur la touche de confirmation pour appliquer le paramètre et terminer la configuration.

NOTE

Une fois la fonction de démarrage automatique Jour d'Arrêt activée, l'appareil démarrera automatiquement la fonction Jour d'Arrêt avec la dernière durée de minuterie définie à chaque mise sous tension.

Configurer la synchronisation de l'heure du réseau :



1. Utilisez la touche Haut ou Bas pour sélectionner NTP et afficher le paramètre actuel.
2. Appuyez sur la touche de confirmation pour accéder au réglage de la fonction.
3. Utilisez la touche Haut ou Bas pour choisir la valeur de réglage, où 0 signifie désactiver la fonction de synchronisation de l'heure du réseau et 1 signifie l'activer.
4. Appuyez sur Confirmer pour appliquer le paramètre et terminer la configuration.

16. Connexion de contrôle sans fil

● NOTE

Applicable uniquement à l'unité avec fonction de commande sans fil.

1 Spécification

Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/EU.

(Produits de l'Union Européenne uniquement)

- Modèle de module sans fil°:
EU-SK107, US-SK107, EU-SK110, US-SK110
- Type d'Antenne : Antenne PCB Imprimée
- Sans fil: 2400-2483,5 MHz, puissance d'émission :
< 20 dBm
- Température de Fonctionnement 0 °C-45 °C/32 °F-113 °F
- Humidité de Fonctionnement : 10 %-85 %
- Puissance d'Entrée : CC 5 V/500 mA
- BLE: 2402-2480 MHz, puissance d'émission :
< 10 dBm

2 Précautions

• Compatibilité de l'APP :

- L'application est disponible pour iOS et Android, mais les anciennes versions peuvent ne plus être compatibles. Veuillez maintenir l'application à jour avec la dernière version. Midea ne garantit pas la compatibilité et n'est pas responsable des problèmes qui en découlent.
- L'application est sujette à des mises à jour sans préavis pour améliorer les fonctionnalités du produit.

• Sécurité sans fil :

- Le Smart Kit prend en charge les protocoles de sécurité suivants°:
WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE
- Il peut être utilisé avec ou sans cryptage, bien que le cryptage soit fortement recommandé.

• Connectivité :

- Des problèmes de réseau peuvent parfois provoquer des délais d'attente.
L'affichage de l'unité et l'application peuvent devenir désynchronisés, mais cela se résoudra une fois le réseau restauré.
- Si le réseau reste indisponible, il peut être nécessaire d'exécuter à nouveau le processus de configuration.
- Le changement du réseau sans fil nécessitera une reconfiguration de l'appareil.

• **Configuration :**

- Le processus de configuration du réseau réel peut légèrement différer du manuel.
- Veuillez consulter le site Web du service pour plus d'informations.

• **Restaurer les paramètres d'usine :**

- Lorsque l'utilisateur supprime l'appareil sur l'APP, le module restaure automatiquement les paramètres d'usine.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le Smart Kit et votre corps.

3 Utilisation de l'application SmartHome

- △ Assurez-vous que votre téléphone mobile est connecté au réseau sans fil domestique, que le signal sans fil de la bande 2,4 GHz est activé sur votre routeur sans fil et que vous connaissez le mot de passe du réseau.
- △ Activez le Bluetooth sur votre téléphone et l'appareil doit également être sous tension.

1 Téléchargez l'application NetHome Plus

PRUDENCE

Le code QR suivant est uniquement disponible pour le téléchargement de l'application. C'est totalement différent avec le code QR fourni avec l'unité.

Utilisateurs de téléphones Android :

Scannez le code QR Android ou accédez à Google Play, recherchez l'application « Nethome Plus » et téléchargez-la.

Utilisateurs iOS :

Scannez le code QR IOS ou accédez à l'APP Store, recherchez l'application « Nethome Plus » et téléchargez-la.





Android




iOS

Comment entrer dans le réseau de distribution AP

Appuyez sur le bouton FUNC. jusqu'à ce que l'icône  soit sélectionnée, puis appuyez sur le bouton CONFIRMER. Le mode AP est activé si l'icône  clignote.

② Inscrivez-vous ou connectez-vous à votre compte

Ouvrez l'application et créez un compte utilisateur, si vous en avez déjà un, connectez-vous simplement.

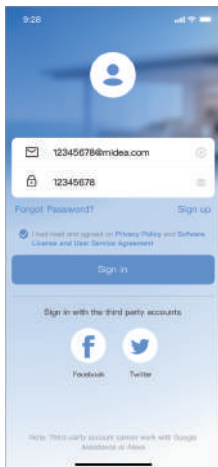


3 Ajoutez votre appareil

Appuyez sur l'icône « + » pour ajouter un appareil électroménager à votre compte NetHome Plus.




4 Choisissez votre type d'appareil

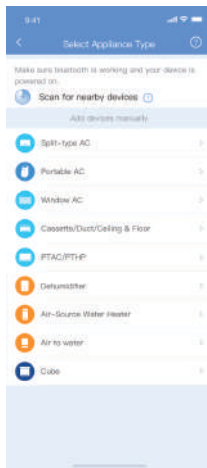

5 Connecté au réseau

Suivez les instructions de l'application pour configurer la connexion sans fil. Si la connexion réseau échoue, veuillez vous référer aux conseils de l'application pour le fonctionnement. La conception réelle de l'interface utilisateur peut sembler différente des exemples en raison des mises à jour de l'application.

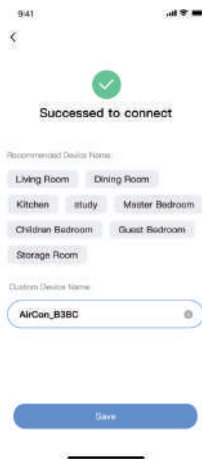

4 Conformité

Modèles de modules sans fil :

EU-SK107, US-SK107:

Identifiant FCC°: 2ADQOMDNA21

CI: 12575A-MDNA21

EU-SK110, US-SK110:

Identifiant FCC°: 2ADQOMDNA23

CI: 12575A-MDNA23

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et contient des émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux normes d'innovation, de science et d'économie.

Développement économique Canada.

L'opération est soumise aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles°;
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

N'utilisez l'appareil que conformément aux instructions fournies. Les changements ou modifications apportés à cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

non approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC définies pour un environnement non contrôlé. Afin d'éviter tout risque de dépassement des limites d'exposition aux radiofréquences de la FCC, la proximité humaine avec l'antenne ne doit pas être inférieure à 20 cm (8 pouces) pendant l'opération normale.

Au Canada :

CAN ICES(B)/NMB(B)

Le présent appareil est conforme aux CNR Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance

NOTE

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour améliorer le produit. Consulter l'agence commerciale ou le fabricant pour plus de détails.

QSX007IU-120N(OSK105-OEM)-1
16117100004396
20250522



Our produced ones are guaranteed by the CE certification